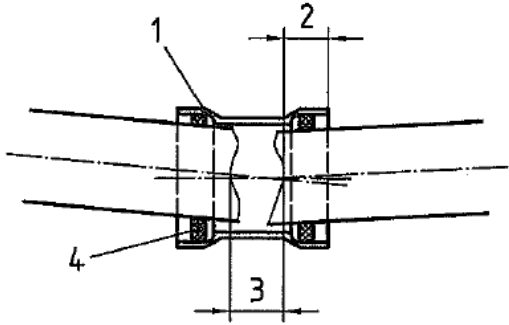
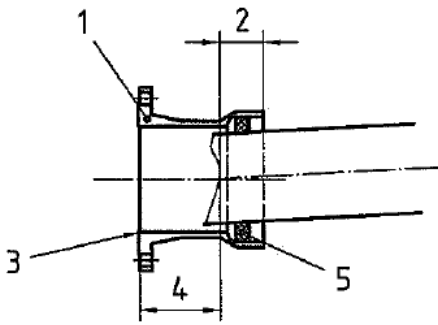


## VANDENTIEKIO TEMPIMUI ATSPARIŲ JUNGČIŲ TECHNINIAI REIKALAVIMAI

Eil. Nr.	Techniniai parametrai ir reikalavimai	Dydis, sąlyga
<b>Bendrieji parametrai</b>		
1.	Gaminiui taikomi standartai	LST EN 14525 arba lygiavertis.
2.	Darbinė terpė	Geriamasis vanduo
3.	Nominalus slėgis	PN 10; PN 16
4.	Jungties tipas	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dviguba mova;                              <p>1 – mova 2 – vamzdžio įmovimo gylis 3 – tarpas tarp vamzdžių galų 4 – tarpinė</p> </li> <li>Flanšinis adapteris.                              <p>1 – adapteris 2 – vamzdžio įmovimo gylis 3 – flanšas 4 – tarpas tarp vamzdžio galo ir flanšo 5 – tarpinė</p> </li> </ul>
5.	Panaudojimas	Kalaus ketaus, pilkojo ketaus, plieno, polietileno, AC vamzdžiams jungti.
6.	Jungties medžiaga	Korpuso - kalusis ketus ne žemesnės klasės negu EN-GJS-400 pagal LST EN 1563 arba lygiavertį. Tvirtinimo varžtų, veržlių ir poveržlių ir fiksavimo elementų medžiaga – nerūdijantis plienas, ne žemesnės nei A2 klasės arba lygiavertis.
7.	Jungties sandarinimas	Elastomeras, tinkamas naudoti geriamojo vandens tiekimo sistemose ir atitinkantis LST EN 681-1 arba lygiavertį.
8.	Korpuso vidaus ir išorės padengimas	Epoksidinis miltelinis arba lygiavertis, minimalus padengimo storis 250 mikronų. Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas GSK sertifikavimo centro RAL GZ662

Eil. Nr.	Techniniai parametrai ir reikalavimai	Dydis, sąlyga
		sertifikatas Produktams („Products“) arba lygiavertis*, ne mažesnių reikalavimų nei nustato LST EN 14901 standartas, su priedu, kuriame nurodytas vožtuvo tipas ir kodinis pavadinimas. * lygiavertis sertifikatas - išduotas tarptautinės organizacijos besispecializuojančios vandentvarkos gaminių dangos kokybės nustatyme, atliekančios periodinius gamybos proceso tikrinimus ir gaminių bandymus bei atitikimo gamintojo deklaruojamų gaminių savybių atitikimo nustatymus.
9.	Ženklinimas	Ant jungties turi būti nurodyta: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gamintojo pavadinimas (pvz. Gamintojas);</li> <li>• Pagaminimo metai (pvz. 2017);</li> <li>• Korpuso ir dangčio medžiaga (pvz. EN-GJS-400).</li> <li>• Nominalus dydis (pvz. DN200);</li> <li>• Nominalus slėgis (pvz. PN16);</li> <li>• Standartas (EN 14525);</li> <li>• Tolerancija.</li> </ul> Pirmi penki ženklinimai turi būti išlieti arba iškalti šaltuoju būdu, kitiems žymėjimas gali būti taikomas bet koks kitas būdas, leidžiantis išsaugoti informaciją apie gaminių eksploatacijos metu.
<b>Dokumentai</b>		
10.	Dokumentai pateikiami pirkimo metu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Eksploatacinių savybių deklaracija (pagal STR 1.01.04:2015, lietuvių k.);</li> <li>• Nepriklausomos, akredituotos organizacijos išduotas ir Europos Sąjungoje galiojantis dokumentas, patvirtinantis, kad jungtis ir jos sandarinimo medžiagos tinkamos naudoti geriamojo vandens tiekimo sistemose (lietuvių arba anglų k.);</li> <li>• GSK sertifikavimo centro RAL GZ662 sertifikatas Produktams („Products“) arba lygiavertis (lietuvių arba anglų k.).</li> </ul>
11.	Dokumentai pateikiami pristatant medžiagas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Eksploatacinių savybių deklaracija (pagal STR 1.01.04:2015, lietuvių k.).</li> </ul>
<b>Pasirenkami parametrai</b>		
12.	Pajungimas prie tinklo	Flanšinis. Flanšų pragražimas pagal LST EN 1092-2 arba lygiavertį standartą. Nurodoma užsakant: <ul style="list-style-type: none"> <li>• DN50 (flanšas 4 skylių);</li> <li>• DN65 (flanšas 4 skylių);</li> <li>• DN80 (flanšas 8 skylių);</li> <li>• DN100 (flanšas 8 skylių);</li> <li>• DN125 (flanšas 8 skylių);</li> <li>• DN150; (flanšas 8 skylių);</li> <li>• DN200; (flanšas 8 skylių, kai slėgis PN 10);</li> <li>• DN200; (flanšas 12 skylių, kai slėgis PN 16);</li> <li>• DN250 (flanšas 12 skylių);</li> <li>• DN300; (flanšas 12 skylių);</li> <li>• DN400; (flanšas 16 skylių).</li> </ul>
13.	Nominalus dydis	Nurodoma užsakant: <ul style="list-style-type: none"> <li>• DN50;</li> </ul>

Eil. Nr.	Techniniai parametrai ir reikalavimai	Dydis, sąlyga																						
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• DN65;</li> <li>• DN80;</li> <li>• DN100;</li> <li>• DN125;</li> <li>• DN150;</li> <li>• DN200;</li> <li>• DN250;</li> <li>• DN300;</li> <li>• DN400.</li> </ul>																						
14.	Nominalus slėgis	Nurodoma užsakant: <ul style="list-style-type: none"> <li>• PN10;</li> <li>• PN16.</li> </ul>																						
15.	Tolerancija	Apatinė riba: ne daugiau, viršutinė riba: ne mažiau, mm <table border="1" style="margin-left: 20px; width: 100%;"> <thead> <tr> <th data-bbox="719 712 954 786">DN mm</th> <th data-bbox="954 712 1203 786">Tolerancija mm</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="719 786 954 824">50</td> <td data-bbox="954 786 1203 824">56-65</td> </tr> <tr> <td data-bbox="719 824 954 862">65</td> <td data-bbox="954 824 1203 862">75-81</td> </tr> <tr> <td data-bbox="719 862 954 900">80</td> <td data-bbox="954 862 1203 900">89-98</td> </tr> <tr> <td data-bbox="719 900 954 938">100</td> <td data-bbox="954 900 1203 938">108-114</td> </tr> <tr> <td data-bbox="719 938 954 976">125</td> <td data-bbox="954 938 1203 976">132-144</td> </tr> <tr> <td data-bbox="719 976 954 1014">150</td> <td data-bbox="954 976 1203 1014">159-170</td> </tr> <tr> <td data-bbox="719 1014 954 1052">200</td> <td data-bbox="954 1014 1203 1052">219-225</td> </tr> <tr> <td data-bbox="719 1052 954 1090">250</td> <td data-bbox="954 1052 1203 1090">273-280</td> </tr> <tr> <td data-bbox="719 1090 954 1128">300</td> <td data-bbox="954 1090 1203 1128">315-326</td> </tr> <tr> <td data-bbox="719 1128 954 1167">400</td> <td data-bbox="954 1128 1203 1167">426-429</td> </tr> </tbody> </table>	DN mm	Tolerancija mm	50	56-65	65	75-81	80	89-98	100	108-114	125	132-144	150	159-170	200	219-225	250	273-280	300	315-326	400	426-429
DN mm	Tolerancija mm																							
50	56-65																							
65	75-81																							
80	89-98																							
100	108-114																							
125	132-144																							
150	159-170																							
200	219-225																							
250	273-280																							
300	315-326																							
400	426-429																							

Punktų Nr. 1-3, 11-13 atitikimas turi būti nurodytas Eksploatacinių savybių deklaracijoje;

Punktų Nr. 2 atitikimas turi būti patvirtintas Europos Sąjungoje galiojančiu higienos pažymėjimu;

Punktų Nr. 7 punkto atitikimas turi būti patvirtintas GSK sertifikavimo centro RAL GZ662 sertifikatu arba lygiaverčiu;

Punktų Nr. 4-6, 8, 11-14 punkto atitikimas, tiksliai nurodant siūlomos gaminio modelį, turi būti nurodytas duomenų lape ir priede nuorodoje į internetinį puslapį ar kitame gamintojo patvirtintame dokumente, kuriame pateikta techninė informacija apie gaminį.