

Norminis vidaus teisės aktas	Savininkas	Patvirtinimo data ir Nr.	Statusas	Psl.
Techninė politika	Infrastruktūros planavimo departamentas	2025-07-08 Nr. VTA-I25-115	Patvirtintas	1 iš 86

TECHNINĖ POLITIKA	
Tikslas	Nustatyti bendrovės valdomų vandentiekio ir nuotekų tinklų bei jų dispečerinio valdymo sistemų plėtros tikslus, įrenginių įrengimo, rekonstravimo ir eksploatavimo pagrindinius principus bei pagrindinius bendruosius techninius, technologinius reikalavimus.
Taikymo sritis	Visi Bendrovės padaliniai
Susiję teisės aktai	Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymas; Nuotekų tvarkymo reglamentas; Statybos techninis reglamentas „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ STR 1.04.04:2017; Statybos techninis reglamentas „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai .STR 2.07.01:2003; STR 2.02.04:2004 „Vandens ėmimas, vandenruoša. Pagrindinės nuostatos“ HN24:2023 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo ir priežiūros taisyklės Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas; UAB „Vilniaus vandenys“ Vandentiekio stočių eksploatavimo tvarkos aprašas; UAB „Vilniaus vandenys“ Nuotekų siurblių eksploatavimo tvarkos aprašas; UAB „Vilniaus vandenys“ Vandentiekio ir nuotekų tinklų eksploatavimo tvarkos aprašas; UAB „Vilniaus vandenys“ Energetikos įrenginių ir valdymo sistemų eksploatavimo tvarkos aprašas; UAB „Vilniaus vandenys“ Eksploatacijos ribų plano rengimo tvarkos aprašas; UAB „Vilniaus vandenys“ Naujų klientų prijungimo tvarkos aprašas

Turinys

Bendrosios nuostatos	4
1. Vandentiekio ir nuotekų tinklų projektavimas	6
1.1 Reikalavimai vandentiekio ir nuotekų tinklų projektui.....	6
1.2 Sutartys	8
1.3 Reikalavimai vandentiekio ir nuotekų G/B šuliniams	13
2. Vandentiekio tinklas	14
2.1 Naudojamos medžiagos.....	14
2.2 Armatūros naudojimas	16
2.3 Vandens lauko gertuvės ir kolonėlės	17
2.4 Gaisriniai hidrantai.....	21
2.5 Šakotinis ir žiedinis tinklas	22
2.6 Vandens tiekimo zonų apskaitymas	22
2.7 Prisijungimo prie vandentiekio tinklo būdai.....	22
2.8 Požeminės sklendės prailginimo veleno kapos įrengimo detalizacija	30
2.9 Naujos statybos vandentiekio tinklo plovimas ir dezinfekavimas	32
3. Vandens siurblinės	33
3.1 I–IV kėlimo siurblių medžiagiškumas, komplektacija	33
3.2 Siurblių valdymas.....	36
4. Vandens ruošimas	36

Norminis vidaus teisės aktas	Savininkas	Patvirtinimo data ir Nr.	Statusas	Psł.
Techninė politika	Infrastruktūros planavimo departamentas	2025-07-08 Nr. VTA-I25-115	Patvirtintas	2 iš 86

4.1 Vandens ruošimo įrenginiai	36
4.2 Vandens dezinfekavimas	37
4.3 Švaraus (paruošto) vandens rezervuarai	38
4.4 Fizinės ir kibernetinės apsaugos reikalavimai.....	38
5. Nuotekų tinklai	39
5.1 Naudojamos medžiagos slėginiame ir savitakiniame tinkle	39
5.2 Nuotekų mėginių paėmimo vieta	43
5.3 Prisijungimo prie savitakinio nuotekų tinklo schema.....	43
5.4 Prisijungimo prie slėginio nuotekų tinklo schemos	47
6. Nuotekų siurblinės	48
6.1 Nuotekų siurblių komplektacija.....	48
6.2 Nuotekų siurblinės komplektacija su nešmenų atskyrimo sistema	52
6.3 Medžiagiškumas	53
6.4 Reikalavimai NS apsauginei zonai.....	53
7. Technologinė ventiliacija	54
7.1 Objektai, kuriuose reikalinga technologinė ventiliacija	54
7.2 Reikalavimai techninei ventiliacijai, įrengtai agresyvioje aplinkoje.....	54
7.3 Reikalavimai techninei ventiliacijai įrengtai neagresyvioje aplinkoje	55
8. Vandens apskaitos mazgo principinės schemos	56
8.1 Vandens apskaitos mazgas butui.....	57
8.2 Vandens apskaitos mazgas butams bendro naudojimo patalpoje.....	58
8.3 Vandens apskaitos mazgas schema individuiam gyvenamam namui	59
8.4 Vandens apskaitos mazgo schema individuiam gyvenamajam namui su laistymu.....	60
8.5 Vandens apskaitos mazgų schemos daugiabučiui gyvenamajam pastatui	61
8.6 Vandens apskaitos mazgo schemos kitos paskirties pastatams (ne gyvenamosios paskirties)	65
8.7 Vandens apskaitos mazgo schema šulinyje	67
8.8 Vandens apskaita statybos laikotarpiu	68
8.9 Nuotekų apskaita.....	73
9. Vandentiekio tinklų eksploatacijos ribos	73
10. Nuotekų tinklų eksploatacijos ribos	73
11. Objektų elektros energijos tiekimo patikimumas	74
12. Saulės jėgainės	74
13. Autonominiai vidaus degimo variklio sukami elektros generatoriai	74
14. Tipinės elektros tiekimo ir ARĮ schemos	75
14.2 Padidintos rizikos objektams	76
15. Įrenginių automatizavimas	76
15.1 Technologinio proceso valdymas per SCADA: siurblių įjungimas / išjungimas	76
15.2 Diktuojančių taškų vietų parinkimas, valdymo lygis, signalų kiekis.....	76
15.3 Debitomačių įrengimas vandentiekio siurblinėse su pajungimu į SCADA	76

Norminis vidaus teisės aktas	Savininkas	Patvirtinimo data ir Nr.	Statusas	Psl.
Techninė politika	Infrastruktūros planavimo departamentas	2025-07-08 Nr. VTA-I25-115	Patvirtintas	3 iš 86

15.4 Debitomačių įrengimas vandentiekio tinklo stebėjimui	76
16. Tipiniai technologinio valdymo ir dispečerizacijos skydai	77
16.1 Vandens trečio ir aukštesnio kėlimo siurblinės (daugiabučiai)	77
16.2 Požeminės nuotekų siurblinės su siurbliais iki 5kW galios	78
16.3 Požeminės nuotekų siurblinės su siurbliais virš 5 kW galios	78
16.4 Akumuliatorių baterijų naudojimas valdymo skyduose	78
16.5 Reikalavimai GSM/GPRS ryšio modemui	79
17. Technologinių apskaitų įrengimas (reikalavimai, techninė įranga)	79
18. Objektų technologiniai pavadinimai	80
19. Vieno rakto sistema	83
20. Techninė priežiūra	84
20.1 Techninė priežiūra statytojo nuosavybėje	84
20.2 Prisijungimo prie Bendrovės tinklo stebėjimas	84
21. Infrastruktūros perdavimas	84
21.1 Pastatyto Infrastruktūros objekto perdavimas Savivaldybei	84
21.2 Galimai bešeimininkės Infrastruktūros perdavimas Savivaldybei	85

Norminis vidaus teisės aktas	Savininkas	Patvirtinimo data ir Nr.	Statusas	PsI.
Techninė politika	Infrastruktūros planavimo departamentas	2025-07-08 Nr. VTA-I25-115	Patvirtintas	4 iš 86

Bendrosios nuostatos

UAB „Vilniaus vandenys“ Techninė politika papildo galiojančius teisės aktus ir nustato projektuojamos ir statomos lauko vandentiekio ir nuotekų infrastruktūros ir vandens apskaitos mazgo (-ų) bei jų dispečerinio valdymo sistemų plėtros tikslus, įrenginių įrengimo, rekonstravimo ir eksploatavimo pagrindinius principus bei pagrindinius bendruosius techninius, technologinius reikalavimus.

Techninė politika yra skirta UAB „Vilniaus vandenys“ (toliau – Bendrovė) darbuotojams, planuojant vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtrą, rengiant technologinių objektų naujos statybos, rekonstravimo bei eksploatavimo bendruosius techninius reikalavimus, klientų prijungimo prie vandentiekio ir nuotekų tinklų reikalavimus.

Techninė politika taip pat skirta vandentiekio ir nuotekų tinklų projektuotojams, kurie atlieka vandentiekio ir nuotekų tinklų projektus individualiems, daugiabučiams gyvenamiesiems namams, administraciniais ir kitiems pastatams, vykdo Vilniaus miesto ir rajonų gatvių rekonstrukcijos projektus, UAB „Vilniaus vandenys“ tinklų plėtros projektus.

Keliami techniniai reikalavimai naudojamoms medžiagoms yra aprašyti techninėse specifikacijose, kurios skelbiamos bendrovės internetinėje svetainėje www.vv.lt ir yra neatskiriama techninės politikos dalis. Įgyvendinant infrastruktūros tinklų plėtros projektus, vykdamas lauko vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos, kapitalinio remonto bei rekonstrukcijos darbus, naudojami gaminiai ir medžiagos turi atitikti techninėje politikoje ir techninėse specifikacijose keliamus techninius reikalavimus bei būti nauji ir nenaudoti. Turto vienetai bei gaminiai, įsigijami pagal atskiras prekių ar rangos sutartis, turi būti nenaudoti ir pagaminti ne anksčiau nei prieš du metus.

Projektuojant inžinerinius statinius Vilniaus mieste turi būti laikomasi Vilniaus gatvių standarto, kuris skelbiamas internetinėje svetainėje <https://gatviustandartas.vilnius.lt/>.

Bendrovė vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 45 straipsnio 2¹ dalies nuostatomis, taip pat Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo (toliau – PĮ) 58 straipsnio 4¹ dalies nuostatomis gali pareikalauti paslaugų teikėjo arba prekių tiekėjo informacijos susijusios su šiomis nuostatomis:

1) tiekėjo siūlomų prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis, pakuotes) gamintojas ar juos kontroliuojantys asmenys yra juridiniai asmenys, registruoti VPĮ 92 straipsnio 15 dalyje numatyta sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose;

2) tiekėjo siūlomų prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis, pakuotes) gamintojas ar juos kontroliuojantys asmenys yra fiziniai asmenys, nuolat gyvenantys VPĮ 92 straipsnio 15 dalyje numatyta sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose arba turintys šių valstybių pilietybę;

3) prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis, pakuotes) kilmė yra ar paslaugos teikiamos iš VPĮ 92 straipsnio 15 dalyje numatyta sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų.

Vadovaujantis VPĮ 2 str. 15¹ p. ir PĮ 2 str. 4¹ p. kontroliuojantis asmuo – individualios įmonės savininkas arba juridinis ar fizinis asmuo, kuris kitame juridiniame asmenyje:

1) tiesiogiai ar netiesiogiai valdo daugiau kaip 50 procentų akcijų, pajų, dalių, įnašų ar (ir) balsų juridinio asmens dalyvių susirinkime arba

2) kartu su susijusiais asmenimis valdo daugiau kaip 50 procentų akcijų, pajų, dalių, įnašų ar (ir) balsų juridinio asmens dalyvių susirinkime ir kurio valdoma dalis yra ne mažesnė kaip 10 procentų akcijų, pajų, dalių, įnašų ar (ir) balsų juridinio asmens dalyvių susirinkime. Susijusiu asmeniu laikomi:

a) juridinių asmenų atveju – asmenys, kurių metinė finansinė atskaitomybė turi būti konsoliduota pagal Lietuvos Respublikos [įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatymą](#), arba asmenys, kurių metinė finansinė atskaitomybė turi būti konsoliduota pagal kitų valstybių teisės aktus, įgyvendinančius Direktyvoje 2013/34/ES nustatytus reikalavimus;

b) fizinių asmenų atveju – sutuoktiniai, tėvai ir jų vaikai (įvaikiai).

Techninės politikos tikslai:

- Užtikrinti patikimą ir kokybišką vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą klientams.
- Gerinti teikiamų paslaugų kokybę, užtikrinti klientų interesus, didinti jiems sukuriama pridėtinę vertę.
- Atstatyti fiziškai bei morališkai susidėvėjusius vandentiekio ir nuotekų tinklus, diegiant pažangias bei efektyvias technologijas, gerinančias tinklo rodiklius laiku ir pakankama apimtimi.
- Aukšto techninio lygio ir optimalaus vandentiekio ir nuotekų tinklų funkcionalumo siekti šiais pagrindiniais būdais:

Norminis vidaus teisės aktas	Savininkas	Patvirtinimo data ir Nr.	Statusas	Psł.
Techninė politika	Infrastruktūros planavimo departamentas	2025-07-08 Nr. VTA-I25-115	Patvirtintas	5 iš 86

- įrengiant naujas linijas, siurbines, valyklas, gręžinius ir t.t., naudoti pažangias technologijas, užtikrinančias ilgalaikę ekonominę naudą;
- įvertinant eksploataavimo sąnaudas, rekonstruoti esamas siurbines ir linijas;
- prieš priimant sprendimą dėl planinio remonto darbų vykdymo, įvertinti techninę būklę, vandens vartojimo ir nuotekų tvarkymo perspektyvą.
- Užtikrinti kokybišką ir teisės aktus bei UAB „Vilniaus vandenys“ reikalavimus atitinkantį projektų derinimą.
- Užtikrinti derinimui teikiamų projektų atitikimą visiems teisės aktams ir UAB „Vilniaus vandenys“ techninės politikos“ reikalavimams, kad klientas turėtų galimybę sklandžiai vykdyti su vandentiekio ir nuotekų tinklais susijusius darbus bei prisijungti prie UAB „Vilniaus vandenys“ tinklų.

Techninės politikos uždaviniai:

- Nustatyti vandentvarkos įrenginių įrengimo ir rekonstravimo pagrindinius principus, kurie geriausiai atitiktų visuomenės ir Bendrovės poreikius.
- Plėsti vandentiekio ir nuotekų tinklus ir jų valdymo sistemas socialiai atsakingai, diegiant pažangias bei efektyvias technologijas, draugiškas aplinkai ir visuomenei.
- Plėtojant Bendrovės vandentiekio ir nuotekų tinklus, vadovautis patvirtintais techniniais reikalavimais. Techninius reikalavimus vandentiekio ir nuotekų tinklo įrangai rengti vadovaujantis Technine politika. Standartizuoti techninius reikalavimus naudojamiems įrenginiams, medžiagoms bei sistemoms, papildant ir patikslinant objektų statybos taisyklių ir kitų galiojančių norminių teisės aktų reikalavimus. Nuolat atnaujinti Bendrovės techninius reikalavimus, atsižvelgiant į naujų įrenginių įdiegimo poreikį, ar pasikeitus LST EN standartams.
- Plėtoti vandentvarkos technologinių objektų duomenų bazes, geografines informacines sistemas, eksploataavimo organizavimo sistemas.
- Diegti prieš avarines automatikos priemones, nuotolines informacijos surinkimo, valdymo ir apskaitos sistemas, užtikrinančias optimalų ir patikimą vandentvarkos įrenginių valdymą.
- Nustatyti aiškius reikalavimus projektuotojams, atliekantiems vandentiekio ir nuotekų tinklų projektus Vilniaus mieste ir rajonuose.

Norminis vidaus teisės aktas	Savininkas	Patvirtinimo data ir Nr.	Statusas	Psł.
Techninė politika	Infrastruktūros planavimo departamentas	2025-07-08 Nr. VTA-I25-115	Patvirtintas	6 iš 86

1. Vandentiekio ir nuotekų tinklų projektavimas

1.1 Reikalavimai vandentiekio ir nuotekų tinklų projektui

Teikiant lauko vandentiekio ir nuotekų tinklų projektą derinimui UAB „Vilniaus vandenys“, projektas turi atitikti visų teisės aktų ir statybos reglamentų bei UAB „Vilniaus vandenys“ techninės politikos bei techninių reikalavimų gaminiams ir medžiagoms reikalavimus.

Projekto sudėtis turi atitikti STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimus:

- Titulinis lapas.
- Aiškinamasis raštas, kuriame pateikiami bendrieji sprendinių duomenys, pagrindžiami ir paaiškinami parengti projektiniai sprendiniai. Aiškinamajame rašte nurodomi:
 - normatyviniai ir kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis parengta vandentiekio ir nuotekų projekto dalis;
 - statinių rekonstravimo ar kapitalinio remonto atvejais – duomenys apie esamų vandens tiekimo, nuotekų šalinimo ir gaisrų gesinimo sistemų, įrenginių ir tinklų techninę būklę, jų panaudojimo galimybes.
- Pateikti pagrindiniai motyvai, pagrindžiantys projektinius sprendinius ir duomenys apie vandens tiekimą:
 - vandens vartotojus ir vandens paėmimo šaltinius;
 - vandentiekio sistemas (geriamojo, gamybinio, gaisrinio ir kt.);
 - vandens ėmimo, ruošimo ir tiekimo technologinius sprendinius;
 - įvadinis ir sklypo vandentiekio tinklus;
 - pakartotinio vandens vartojimo, apvalymo sistemas ir technologinius sprendinius;
 - suvartoto vandens apskaitą;
 - statinių (patalpų) gaisro gesinimo sistemas;
 - teritorijos laistymą;
 - kitus projektinius sprendinius.
- Pateikiami pagrindiniai motyvai, pagrindžiantys projektinius sprendinius, informacija ir duomenys apie nuotekų šalinimą:
 - nuotekų rūšis (buitinės, gamybinės, lietaus, drenažo ir kt.);
 - nuotekų šaltinius, kiekį ir užterštumą;
 - nuotekų surinkimo ir šalinimo sistemas;
 - nuotekų valyklų technologinius sprendinius;
 - išleidžiamų valytų nuotekų kiekius ir užterštumą;
 - nevalytų ir apvalytų nuotekų lauko ir sklypo tinklus;
 - šalinamų nuotekų apskaitą, jos įrengimo vietą;
 - kitus projektinius sprendinius.
- Pateikiami pagrindiniai motyvai, pagrindžiantys projektinius sprendinius, informacija ir duomenys apie gaisrų gesinimą:
 - gaisrų gesinimo (aušinimo) sistemas;
 - vandens tiekimo šaltinius, atsarginius vandens laikymo statinius ar tvenkinius.
- Pateikiami projektinių sprendinių techniniai rodikliai:
 - vandentiekio tinklų (slėgis, debitas, skersmuo, ilgis arba tik svarbiausias parametras);
 - lietaus nuotekų tinklų (debitas, skersmuo, ilgis arba tik svarbiausias parametras);
 - nuotekų tinklų (debitas, skersmuo, ilgis arba tik svarbiausias parametras);
 - gaisrų gesinimo (aušinimo) sistemų (gesinamų, (aušinamų) vandens slėgis, debitas, gaisrinių čiaupų kiekis pastatuose, teritorijoje ir kiti rodikliai);
 - geriamojo vandens poreikis buičiai, gamybai, gaisrų gesinimui;
 - nuotekų kiekis;
 - kiti reikalingi duomenys.
- Sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai. Atliekami šie skaičiavimai, kurių rezultatai pateikiami aiškinamajame rašte arba brėžiniuose:
 - vandens (buičiai, gamybai, gaisrams gesinti, teritorijai laistyti ir kitiems tikslams) poreikių;

Norminis vidaus teisės aktas	Savininkas	Patvirtinimo data ir Nr.	Statusas	Psl.
Techninė politika	Infrastruktūros planavimo departamentas	2025-07-08 Nr. VTA-I25-115	Patvirtintas	7 iš 86

- nuotekų (buitinių, gamybinių, švarių, užterštų, apvalytų) kiekio;
- hidrauliniai.
- Skaičiavimų rezultatai gali būti pateikti aiškinamajame rašte, lentelėse ar kita forma.
- Techninės specifikacijos.
- Brėžiniai.
- Sąnaudų kiekių žiniaraščiai rengiami vadovaujantis reglamento nuostatomis ir LST 1516:2015 nustatytais reikalavimais.

Vandentiekio ir nuotekų tinklų techninio projekto derinimui turi būti pateikiami šie sudėtiniai projekto dokumentai:

- vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų dalies aiškinamasis raštas, kuriame turi būti nurodyti prisijungimo sąlygų numeris, prisijungimo sąlygų išdavimo data. Aprašyti visi projekte numatyti sprendiniai, prisijungimo taškai ir kita informacija pagal STR 1.04.04:2017.
- Techninės specifikacijos;
- Medžiagų žiniaraštis;
- Brėžiniai:
 - sklypo planas su projektuojamais vandentiekio ir nuotekų tinklais (M 1:500 –1:1000). Sklypo plane turi būti nurodyti:
 - visi sutartiniai žymėjimai;
 - projektuojami vandentiekio ir nuotekų tinklai (V1, F1) sklypo plane turi būti žymimi išskiriant bendro naudojimo tinklus (BV1, BF1 – tinklai, kuriems pasirašoma Savivaldybės infrastruktūros plėtros sutartis (SIPS) ir tinklai bus perduoti Valdytojui), įvadus / išvadus (V1, F1), rekonstruojamus tinklus (RV1, RF1), naikinamus tinklus (pažymima „x“), anksčiau suprojektuotus (AV1, AF1) bei esamus (V, F) tinklus;
 - UAB „Vilniaus vandenys“ prisijungimo sąlygų numeris ir išdavimo data;
 - pastabos apie esamus ir projektuojamus inžinerinius tinklus, susikirtimus, vykdomus statybos darbus ir pan.;
 - projektuojamų šulinių žymėjimai, skersmenys ir koordinatės;
 - projektuojamų tinklų skersmenys, vandentiekio vamzdžio PE100, medžiagiškumas;
 - nurodyti prisijungimo taškai, jų koordinatės ir apibūdinimas;
 - vertikalinis sklypo planas (sklypo aukščių planas);
 - sklypo sutvarkymo (aplinkotvarkos) ir dangų planas (M 1:200–1:500);
 - suvestinis sklypo inžinerinių tinklų planas (M 1:200–1:500), pasirašytas visų projekto dalių vadovų, išlaikant reikalavimus horizontaliems atstumams tarp inžinerinių tinklų ir statinių, nurodytus 6 priede Atstumai tarp inžinerinių tinklų;
 - inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų už sklypo ribų planas, išlaikant reikalavimus horizontaliems atstumams tarp inžinerinių tinklų ir statinių, nurodytus 6 priede Atstumai tarp inžinerinių tinklų;
 - projektuojant vidaus gaisrinį vandentiekį, turi būti pateikta gaisrinė projekto užduotis (jei tokia užduotis yra);
 - šulinių kortelės ne senesnių nei vienerių metų arba nuotraukų pagrindžiančių nepasikeitusią kortelės situaciją;
 - esamų šulinių, kuriuose projektuojamas prisijungimas, ir projektuojamų šulinių detalizacijos su visomis projektuojamomis ir esamomis fasoninėmis detalėmis, jų matmenimis, medžiagiškumu ir atstumais iki šulinių sienų, altitudėmis;
 - esamų komunikacijų koridorių, kuriuose projektuojamas prisijungimas, ir projektuojamų komunikacijų koridorių detalizacijos su visomis projektuojamomis ir esamomis fasoninėmis detalėmis, jų matmenimis, medžiagiškumu ir atstumais iki sienų, altitudėmis;
 - Projektuojamų šulinių konstrukcinės dalies brėžiniai su G/B saugos aikštelių išdėstymu, kai šulinio gylis didesnis kaip 4,50 m;
 - pasijungimo taškų detalizacijos su esamomis, projektuojamomis fasoninėmis dalimis, jų medžiagiškumu ir altitudėmis;

Norminis vidaus teisės aktas	Savininkas	Patvirtinimo data ir Nr.	Statusas	PsI.
Techninė politika	Infrastruktūros planavimo departamentas	2025-07-08 Nr. VTA-I25-115	Patvirtintas	8 iš 86

- vandens apskaitos mazgo detalizacija su projektuojamomis fasoninėmis detalėmis, nurodant jų skersmenis, medžiagiškumą, vandens apskaitos mazgo atstumus iki pastato sienų ir grindų;
- išilginiai projektuojamų vandentiekio ir nuotekų tinklų pjūviai, išlaikant reikalavimus vertikaliems atstumams tarp inžinerinių tinklų ir statinių, nurodytus 6 priede Atstumai tarp inžinerinių tinklų;
- Sklypo planas su projektuojamų vandentiekio ir nuotekų tinklų apsaugos zonomis ir servitutais.
- Pasirašytos reikalaujamos sutartys* (žr.1.2 Sutartys).

Pastaba: Jei projektuojama požeminė automobilių stovėjimo aikštelė, LVN dalyje sutartiniais ženklais turi būti parodytos požeminės automobilių stovėjimo aikštelės kontūrai.

1.1.1 Požeminių komunikacijų susikirtimų derinimas

Kai projektuojami kiti inžineriniai tinklai, kurie kerta esamus Bendrovės tinklus, susikirtimus būtina suderinti su Bendrove. Siunčiant derinimui susikirtimus būtina pateikti sklypo planą su nurodytomis susikirtimų vietomis bei susikirtimų pjūvius, profilius. Susikirtimų pjūviuose turi būti nurodytos esamų vandentiekio ir nuotekų tinklų faktinės altitudės, skersmenys ir atstumai iki projektuojamų kitų inžinerinių tinklų.

* Jei projekte numatoma pastatų, kelių, inžinerinių tinklų ar kitų statinių statyba, rekonstrukcija ar kiti darbai UAB „Vilniaus vandenys“ infrastruktūros apsaugos zonoje, projektavimo bei statybų metu privaloma vadovautis lentele „Infrastruktūros apsaugos zonos lentelė“ (priedas Nr. 2).

Kai projektiniams sprendiniams reikalingas atskiras derinimas (pateikta priede Nr. 2), objektas yra svarstomas UAB „Vilniaus vandenys“ uždaroje Vartotojų prijungimo techninėje komisijoje (toliau- Komisija). Komisija sprendimus priima vadovaudamasi šiais kriterijais: nepabloginti tinklo eksploatacinių savybių, užtikrinti savalaikį tinklo avarijų likvidavimą, užtikrinti galimybę tinklo rekonstrukcijai ir plėtrai ir kt.

Tokiais atvejais, kai projektas nėra pakoreguotas pagal Komisijos įformintus sprendinius, projektas yra nederinamas.

1.2 Sutartys

Projektas galutinai suderinamas tik Užsakovui pasirašius prisijungimo sąlygose nurodytas sutartis.

• Savivaldybės infrastruktūros plėtros sutartis (SIPS)

Jeigu projektuojami bendro naudojimo tinklai, pasirašyti miesto (rajono) savivaldybės infrastruktūros plėtros sutartį, kuria Bendro naudojimo tinklai (magistraliniai, skirstomieji, daugiabučių gyv. namų įvadai bei nuotekų išvadai nuo pirmo nuotekų šulinio iki tinklo) turi būti perduoti Savivaldybei.

• Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų rekonstrukcijos sutartis (Rekonstrukcijos sutartis) ir Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų panaudos sutartis rekonstruojamiems tinklams (Panaudos sutartis).

Jei objekte demontuojami, iškeliami, perklojami, rekonstruojami UAB „Vilniaus vandenys“ eksploatuojami vandentiekio ir (ar) nuotekų tinklai, pasirašoma tipinė dvišalė Rekonstrukcijos sutartis su projekto vystytoju, kurios pagrindu yra atnaujinamos tinklų kadastrinės bylos ir jos įregistruojamos VĮ „Registrijų centras“. Jeigu rekonstruojami tinklai įtraukti į SIPS, Panaudos sutartis nepasirašoma, pasirašoma tik Rekonstrukcijos sutartis. Jeigu rekonstruojami tinklai neįtraukti į SIPS, būtina pasirašyti Panaudos sutartį rekonstruojamiems tinklams ir įregistruoti ją VĮ „Registrijų centras“ Nekilnojamojo turto registre per 30 d. nuo pasirašymo. Rekonstruojami tinklai dažniausiai neįtraukiami į SIPS, kai esami tinklai iškeliami iš užstatymo zonos ir prie iškeliamų tinklų nesijungia projektuojamas objektas. T.y. nenumatoma perspektyva. Sprendimą dėl rekonstruojamų tinklų įtraukimo į SIPS priima savivaldybės.

• Susitarimas dėl darbų vykdymo infrastruktūros apsaugos zonoje

Norint vykdyti bet kokius statybos darbus (statyti reklaminius standus, įrengti vaikų žaidimo aikšteles, sporto aikštynus, visuomeninio transporto stoteles, atliekų kontenerius, statyti pastatus ir kitus inžinerinius statinius, kloti naujai projektuojamus inžinerinius tinklus ir t. t.) vandentiekio ir (arba) nuotekų tinklų apsaugos zonoje, pasirašomas susitarimas dėl darbų vykdymo infrastruktūros apsaugos zonoje. Kai projektuojami kitų inžinerinių tinklų susikirtimai su Bendrovės vandentiekio ir (arba) nuotekų tinklais, Susitarimas dėl darbų vykdymo tinklų apsaugos zonoje pasirašomas įvertinus esamų Bendrovės tinklų skersmenis, gylį, būklę (pagal galimybę), ir besikertančių tinklų klojimo būdus bei

Norminis vidaus teisės aktas	Savininkas	Patvirtinimo data ir Nr.	Statusas	Psl.
Techninė politika	Infrastruktūros planavimo departamentas	2025-07-08 Nr. VTA-I25-115	Patvirtintas	9 iš 86

išlaikomus atstumus. Detalesnę informaciją apie reikalavimus darbų vykdymui vandentiekio ir (arba) nuotekų tinklų apsaugos zonose galima rasti Priede Nr.2.

Servituto sutartis pasirašoma:

- ✓ Jei projektuojami bendro naudojimo tinklai patenka ar kerta privatų arba valstybinį suformuotą žemės sklypą, pasirašoma Servituto sutartis. Servituto sutartis taip pat pasirašoma ir tuo atveju, kai esamas tinklas rekonstruojamas.
- ✓ Servituto sutartis sudaroma: bendro naudojimo tinklams, magistraliniams, kvartaliniais, skirstomiejiems tinklams, priešgaisriniais hidrantams, daugiabučiams, ugdymo įstaigoms, valstybinių gydymo įstaigų bei valstybinių institucijų įvadams iki išorinės pastato sienos, išvadams nuo pirmojo nuotekų šulinio iki bendro naudojimo tinklo.
- ✓ Servitutas sudaromas Bendrovės naudai (t. y. servituto gavėjas yra UAB „Vilniaus vandenys“). Servitutas – teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (222).
- ✓ Servituto dydis turi būti lygus vandentiekio ir/ar nuotekų tinklų ir/ar siurblinių apsaugos zonos dydžiui.

Kai žemės sklypas, kuriame numatomas servitutas, nuosavybės teise priklauso statytojui (ar trečiajam asmeniui), Statytojas privalo Bendrovei pateikti:

- ✓ statytojo rekvizitus: statytojo pavadinimą arba vardą, pavardę, juridinio / fizinio asmens kodą, buveinės / gyvenamosios vietos adresą, kontaktinius duomenis (el. p. / tel. nr.), PVM mokėtojo kodą, pasirašančio asmens vardą, pavardę;
- ✓ matininko parengtą žemės sklypo planą su pažymėta servituto teritorija;
- ✓ pilną lauko vandentiekio ir nuotekų tinklų projekto dalį.
- ✓ žemės sklypo nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą.

Šiuo atveju UAB „Vilniaus vandenys“ apmoka notaro išlaidas, servitutas suteikiamas Bendrovei neatlygintinai.

Informuojame, kad 2024 m. sausio 10 d. nutarimu Nr. 32 „Dėl valstybinės žemės sklypų (jų dalių) ir žemės sklypais **nesuformuotos valstybinės žemės plotų** perdavimo savivaldybėms valdyti patikėjimo teise“, dalis valstybinės žemės sklypų iš Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos buvo perduota patikėjimo teise valdyti savivaldybėms.

Kai žemės sklypas, kuriam numatomas servitutas patenka į miesto ar miestelio teritorijų ribas, šis žemės sklypas patikėjimo teise yra valdomas atitinkamos savivaldybės. Todėl minėtu atveju prašymą dėl žemės servituto nustatymo sandoriu reikia pateikti atitinkamai savivaldybei, kurios miesto ar miestelio teritorijoje yra žemės sklypas. Visą savivaldybėms patikėjimo teise valdyti perduodamų miestų ir miestelių teritorijų ribose esančius valstybinės žemės sklypus (jų dalių) sąrašą galite rasti šioje nuorodoje: [ŽEMĖS SKLYPŲ SARAŠAS](#). Prieš teikiant prašymą savivaldybei dėl žemės servituto nustatymo sandoriu, servituto planas pirmiausia turi būti suderintas su UAB „Vilniaus vandenys“.

Statytojas turi pateikti savivaldybei:

- užpildytą [PRAŠYMĄ SAVIVALDYBEI](#)

Kai žemės sklypas, kuriam numatomas servitutas nepatenka į miesto ar miestelio teritorijų ribas, šis žemės sklypas patikėjimo teise yra valdomas Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos (NŽT). Prašymą dėl žemės servituto nustatymo sandoriu ir visus žemiau nurodytus dokumentus statytojas turi pateikti UAB „Vilniaus vandenys“ el. paštu info@vv.lt. UAB „Vilniaus vandenys“ dokumentus suderins ir išsiųs NŽT el. paštu nzt@nzt.lt.

Statytojas turi pateikti UAB „Vilniaus vandenys“:

- ✓ statytojo rekvizitus: statytojo pavadinimą arba vardą, pavardę, juridinio / fizinio asmens kodą, buveinės / gyvenamosios vietos adresą, kontaktinius duomenis (el. p. / tel. Nr.), PVM mokėtojo kodą, pasirašančio asmens vardą, pavardę;
- ✓ matininko parengtą žemės sklypo planą su pažymėta servituto teritorija;
- ✓ pilną lauko vandentiekio ir nuotekų tinklų projekto dalį;
- ✓ pasirašytą el. parašu SUSITARIMĄ dėl išlaidų, susijusių su servituto nustatymu, atlyginimo;
- ✓ užpildytą [PRAŠYMĄ NŽT](#) dėl Servituto sutarties sudarymo;
- ✓ Vienkartinės ar periodinės kompensacijos, mokamos už naudojimąsi administraciniu aktu nustatytu žemės servitutu, tarnaujančiojo daikto savininkui ar valstybinės žemės patikėtiniui apskaičiavimo aktą.

Norminis vidaus teisės aktas	Savininkas	Patvirtinimo data ir Nr.	Statusas	Psl.
Techninė politika	Infrastruktūros planavimo departamentas	2025-07-08 Nr. VTA-I25-115	Patvirtintas	10 iš 86

✓ žemės sklypo nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą.

Prieš teikiant prašymą NŽT dėl žemės servituto nustatymo sandoriu, servituto planas pirmiausia turi būti suderintas su UAB „Vilniaus vandenys“.

Šiuo atveju statytojas suderinęs servituto planą su UAB „Vilniaus vandenys“ visus dokumentus gali siųsti valstybinės žemės patikėtiniui, sumokėti kompensaciją NŽT pagal aktą ir susitarimą (NŽT išrašo sąskaitą bendrovės vardu), suderinti su notarų biuru (su kuriais dirba NŽT) servituto sutarties projektą. UAB „Vilniaus vandenys“ apmoka tik notaro išlaidas.

Pastaba: visų sutarčių formos pildymui yra pateiktos: [https://www.vv.lt/lt/partneriams/Reikalavimai vandentiekio ir nuotekų tinklams](https://www.vv.lt/lt/partneriams/Reikalavimai_vandentiekio_ir_nuotekų_tinklams)

1.2.1 Reikalavimai vandentiekio ir nuotekų tinklams, kai projektuojamas kvartalinis tinklas

Kai projektuojami kvartaliniai vandentiekio ir nuotekų tinklai, perspektyvinės atšakos turi būti numatytos visiems esamiems žemės sklypams (ties sklypo riba), o jeigu sklypas nesuformuotas – esamiems pastatams. Kai yra naujai projektuojama buitinių nuotekų slėgiminė linija, prieš pasijungiant į esamą buitinių nuotekų slėginę liniją būtina įvertinti esamų siurblių našumą.

1.2.2 Reikalavimai vandentiekio ir nuotekų tinklams, kai rengiamas Bendrovės eksploatuojamų vandentiekio ir nuotekų tinklų iškelimo / rekonstrukcijos / demontavimo projektas

Kai rengiamas Bendrovės eksploatuojamų vandentiekio, nuotekų tinklų iškelimo/ rekonstrukcijos/ demontavimo projektas, jis turi būti suskirstytas etapais:

- 1) Naujo tinklo įrengimas;
- 2) Esamų vartotojų perjungimas (schemos) nenutraukiant vandens tiekimo;
- 3) Seno tinklo iškėlimas, demontavimas.

Atliekant esamų bendrovės eksploatuojamų tinklų rekonstrukciją, privalomas vadovautis galiojančia technine politika ir techniniais reikalavimais medžiagoms.

1.2.3 Reikalavimai vandentiekio tinklams, kai esami vandentiekio tinklai demontuojami ar iškeliami

Iškeliant, demontuojant senus UAB „Vilniaus vandenys“ tinklus, turi būti:

- numatytas nepertraukiamas paslaugos teikimas esamiems vartotojams;

pasirašyta Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų rekonstrukcijos sutartis (visais atvejais) ir Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų panaudos sutartis (kai rekonstruojami tinklai neįtraukti į SIPS);

- Išregistruoti demontuoti tinklai;
- padaryta išpildomoji geodezinė nuotrauka nurodant, kad vamzdis yra neveikiantis ar demontuotas;
- demontuoti vamzdžiai turi būti grąžinti UAB „Vilniaus vandenys“;
- demontuotas metalines konstrukcijas grąžinti UAB „Vilniaus vandenys“, o likusias atliekas privaloma tvarkyti vadovaujantis atliekų tvarkymą reglamentuojančiais teisės aktais.

1.2.4 Reikalavimai vandentiekio ir nuotekų tinklams kai darbai vykdomi neišlaikant atstumų nuo esamos infrastruktūros

Reikalavimai vandentiekio ir nuotekų tinklams kai darbai vykdomi neišlaikant atstumų nuo esamos infrastruktūros :

- Tinklų perklojimas dėkle.
- Atraminės sienos įrengimas.
- Tinklų iškėlimas iš užstatymo ribų (zonos).

Pastaba: Bendrovė gali pateikti tikslesnius nurodymus / reikalavimus projekto derinimo metu priklausomai nuo objekto specifikos.

Norminis vidaus teisės aktas	Savininkas	Patvirtinimo data ir Nr.	Statusas	Psł.
Techninė politika	Infrastruktūros planavimo departamentas	2025-07-08 Nr. VTA-I25-115	Patvirtintas	11 iš 86

1.2.5 Reikalavimai vandentiekio tinklams, kai projektuojamos vidaus gaisrų gesinimo sistemos

UAB „Vilniaus vandenys“ vandentiekio tinklai pagal STR 2.07.01 „VANDENTIEKIS IR NUOTEKŲ ŠALINTUVAS. PASTATO INŽINERINĖS SISTEMOS. LAUKO INŽINERINIAI TINKLAI“ 47 skyriaus 374 punkto „**Pirmai kategorijai priskiriami komunaliniai vandentiekiai, tiekiantieji vandenį ir gaisrams gesinti. Jie turi būti įrengti taip patikimai, kad vandens tiekimas dėl avarijos sustotų ne ilgiau kaip 10 min.**“ reikalavimų neatitinka, tai remiamasi „Stacionariųjų gaisrų gesinimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklių“ (2016 m. sausio 6 d. Nr. 1-1) punkto Nr. 22. „SGGV sistemų įrenginiams veikti reikalingos vandens atsargos turi būti saugomos atskiruose nuo buitinio ar technologinio vandens rezervuaruose. Leidžiama atsisakyti vandens atsargų saugojimo rezervuaruose, kai yra galimybė užtikrinti vandens tiekimą gaisrų gesinimo įrenginiams iš I kategorijos centralizuotos vandens tiekimo sistemos, kurios slėgis ir debitas užtikrina SGGV sistemų apskaičiuotus parametrus“ reikalavimu.

UAB „Vilniaus vandenys“ reikalavimai, išduodant prisijungimo sąlygas, kai nurodomas vandens poreikis vidaus gaisrų gesinimui, yra:

- Vidaus gaisrų gesinimas numatytas tik gaisriniais čiaupais – vandens poreikis 2,7 arba 5,4 l/s – **vidaus gaisrų gesinimas leidžiamas nuo UAB „Vilniaus vandenys“ lauko vandentiekio tinklų, jei tinklų skersmuo ne mažesnis kaip DN110 ir tinklas turi žiedą;**
- Vidaus gaisrų gesinimui įrengta automatinė stacionari gaisrų gesinimo sistema – vidus gaisrų gesinimui reikalaujama projektuoti vidaus talpas (gaisrinius rezervuarus);
- Vidaus gaisrų gesinimui įrengta automatinė stacionari gaisrų gesinimo sistema kartu su gaisriniais čiaupais, ritėmis – **vidaus gaisrų gesinimui reikalaujama projektuoti vidaus talpas (gaisrinius rezervuarus).**

1.2.6 Reikalavimai vandentiekio tinklams, kai projektuojamas lauko gaisrų gesinimas

Lauko gaisrų gesinimas daugiabučiams gyvenamiesiems namams turi būti įrengtas nuo žiedinio vandentiekio tinklo, o nesant žiedinio vandentiekio tinklo užstatomoje teritorijoje, žiedinis vandentiekio tinklas turi būti suprojektuotas arba rekonstruotas esamas vandentiekio tinklas, įrengiant tinklų sužiedinimą. Kitais atvejais, naujai projektuojamų pastatų gaisrinės apsaugos klasė turi būti užtikrinama per pastato konstrukcijas.

Prisijungimo sąlygos, kai vanduo reikalingas lauko gaisrų gesinimui, išduodamos vadovaujantis šiais punktais:

- Lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių projektavimo ir įrengimo taisyklių 22 punktu: Gyvenamosiose vietovėse, kuriose yra iki 5 tūkst. gyventojų, taip pat sodininkų bendrijose, kai pastatų išorės gaisrui gesinti vandens poreikis neviršija 10 l/s, gaisrams gesinti leidžiama:
- šakotiniame vandentiekio tinkle, ne mažesnio skersmens nei DN80, įrengti gaisrinius hidrantus;
- kai nėra techninių galimybių įrengti gaisrinių hidrantų, vandens gaisrui gesinti tiekimą leidžiama įrengti iš gaisrinių rezervuarų arba natūralių ir (ar) dirbtinių vandens telkinių. Atstumas nuo gaisrinio rezervuaro arba natūralaus ir (ar) dirbtinio vandens telkinio iki jo saugomo pastato perimetro tolimiausio taško gali būti ne didesnis kaip 1000 m.
- Lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių projektavimo ir įrengimo taisyklių 23 punktu: Vandentiekio tinklai ir gaisriniai hidrantai turi užtikrinti ne mažesnę kaip 10 l/s vandens debitą.
- Lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių projektavimo ir įrengimo taisyklių 34 punktu: Ne ilgesnėje kaip 200m ilgio vandentiekio tinklo atšakoje, prijungtoje prie žiedinio vandentiekio tinklo, leidžiama įrengti ne daugiau kaip vieną gaisrinį hidrantą.
- Lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių projektavimo ir įrengimo taisyklių 47 punktu: Vandentiekio tinklų, kuriuose gali būti įrengiami gaisriniai hidrantai, skersmuo turi būti ne mažesnis kaip 100mm, išskyrus atvejus, numatytus pagal 22 punktą.
- Lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių projektavimo ir įrengimo taisyklių 73 punktu: Vandens talpyklos arba vandens šaltiniai turi būti nutolę nuo pastatų, kuriuos numatoma gesinti naudojant šią telkinių vandenį, ne didesniu kaip 200 m atstumu. Atstumas, skaičiuojant jį pagal tiesiamą gaisrinių žarnų liniją, nuo vandens paėmimo iš vandens talpyklos arba vandens šaltinio vietos iki saugomo pastato perimetro išorės tolimiausio taško, turi būti ne didesnis kaip 200 m.
- Lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių projektavimo ir įrengimo taisyklių 75 punktu: Vandens talpyklų ir vandens šaltinių papildymą gaisrinėmis žarnos leidžiama įrengti iki 250 m atstumu.

Norminis vidaus teisės aktas	Savininkas	Patvirtinimo data ir Nr.	Statusas	Psł.
Techninė politika	Infrastruktūros planavimo departamentas	2025-07-08 Nr. VTA-I25-115	Patvirtintas	12 iš 86

- Vandentiekio tinklo pralaidumas skaičiuojamas pagal STR 2.07.01 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“ 15 priedą „Optimalūs didžiausio suvartojimo valandą vandens greičiai ir debitai vamzdyne“.

1.2.7 Reikalavimai gaisriniais hidrantams

Prie antžeminio hidranto turi būti požeminė uždarymo sklendė – gamykliškai sukomplektuota arba sumontuojama atskirai.

Antžeminio hidranto korpuso nudrenavimui tinka granitinė arba akmens skalda. Dolomitinė skalda netinka. Kad skalda neužsikimštų ir ilgai neišprastų drenuojančių savybių, virš jos turi būti padėta polietileno plėvelė, sandariai sujungta su hidranto korpusu.

Hidranto nulauiamoji dalis turi būti išsikišusi 10-15 cm virš žemės paviršiaus. Neleidžiama hidrantą dirbtinai sukelti g/b šulinių žiedais, taip pat žemės paviršiuje apibetonuoti hidranto korpusą. Turi būti standi danga.

1.2.8 Reikalavimai slėgio pakėlimo stotelėms

Slėgio pakėlimo stotelė naudojama, kai prisijungimo vietoje prie vandentiekio tinklo negalima užtikrinti reikiamo slėgio.

Kai projektuojamas daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalas, kurio projektavimo ir statybos darbus atlieka vienas vystytojas / statytojas, ir kvartalui yra reikalinga slėgio pakėlimo stotelė – slėgio pakėlimo stotelė turi būti projektuojama ir įrengiama **kvartalinė**, ir turi atitikti Techninės politikos reikalavimus, bei perduodama Savivaldybei. Kvartalinės slėgio pakėlimo stotelės turi būti projektuojamos remiantis Techninės politikos reikalavimais, nurodytais skyriuje Nr. 3 „Vandens siurblinės“.

Kai statomas daugiabučių gyvenamųjų namų kompleksas turi būti įrengta viena vandens pakėlimo stotelė, kuri gali būti projektuojama ir įrengiama kaip konteinerinė arba atskiroje pastato patalpoje, skirtoje vandens apskaitos mazgui ir vandens pakėlimo stotelei įrengti. Šiuo atveju taikomi Techninės politikos reikalavimai, nurodyti skyriuje Nr. 3.1.2 „Vandens siurblinės“.

Pavieniams daugiabučiams gyvenamiesiems namams įrengiama vandens pakėlimo stotelė nėra perduodama Savivaldybėms ir neperduodama UAB „Vilniaus vandenys“ nuosavybėn, ją eksploatuoja pastato valdytojas, detalesnis klasifikavimas 5 priede.

Projektuojamam pavieniui daugiabučiui gyvenamajam namui, pakėlimo stotelė turi atitikti UAB „Vilniaus vandenys“ pagrindinius techninės politikos reikalavimus:

- Vandens kėlimo siurblinė pilnai automatizuota su vertikalaus tipo siurbliais ir vamzdynu atskiroje, niekam kitam nenaudojamoje patalpoje;
 - Siurblinės pajėgumas ir siurblių skaičius nustatytas hidrauliniiais skaičiavimais;
 - Vandens siurblinės armatūra įrengta iš kaliaus ketaus, vamzdynas siurblinėje iš nerūdijančio plieno;
- Siurblinėje įrengti:
- Atskirą patalpą, el. valdymo įrenginius, technologinius vamzdynus su uždaromąja armatūra, elektrinį šildymą, ventiliaciją, vidaus patalpų apšvietimą pagal tech. poreikius, vandentiekio įvadų vietose įrengti prieduobes, sienų ir grindų danga- lygi, iš drėgmei atsparių, ilgaamžių, lengvai valomų ir prižiūrimų medžiagų (šlifluotas betonas, akmens masės plytelės, atsparūs dažai arba lygiavertės medžiagos), metalines rakinamas duris, apsaugines žaliuzes langams (jei jų bus). Siurblių patalpoms įrengti garso izoliaciją.
 - Siurblinėje neturi būti kitų komunikacijų, kurios nereikalingos eksploatuojant siurblinę (nuotekų stovai, kondicionavimo sistemų drenažai ir kt.).

1.2.9 Reikalavimai lietaus nuvedimui

- **Draudžiama lietaus nuotekas ir drenažo vandenį nuleisti į buitinių nuotekų tinklus. Dėl lietaus nuotekų ir drenažo vandens nuleidimo kreiptis į UAB „Grinda“.**
- Jei UAB „Grinda“ lietaus nuotekų tinklų teritorijoje nėra, lietaus nuotekų nuvedimas (išskyrus drenažo vandenį) į mišrius (jei tokie yra esami) UAB „Vilniaus vandenys“ nuotekų tinklus galimi tik tokiais atvejais (atsižvelgiant į specialų planą), kai:
 - yra suprojektuotos ir įrengtos lietaus nuotekų debito reguliavimo talpos ir reguliuojamas mažo debito lietaus nuotekų išleidimas (ne didesnis kaip 7,0 l/s) atskiru lietaus nuotakynu, pasijungiant

Norminis vidaus teisės aktas	Savininkas	Patvirtinimo data ir Nr.	Statusas	Psl.
Techninė politika	Infrastruktūros planavimo departamentas	2025-07-08 Nr. VTA-I25-115	Patvirtintas	13 iš 86

į esamus mišrius nuotekų tinklus, bei pasijungimo vietoje arba prieš pasijungimą įrengiant kalibruotą debito ribojimo vožtuvą.

1.3 Reikalavimai vandentiekio ir nuotekų G/B šuliniams

Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų G/B šulinių konstrukcija

- Inžinierinių tinklų šuliniai iš surenkamų betoninių elementų statomi sausuose ir šlapiuose gruntuose, o taip pat ten, kur yra aukštas gruntinio vandens horizonto lygis;
- Šulinių gylis nuo žemės paviršiaus priklauso nuo vamzdynų paklojimo gylio, jų skersmens bei vietovės reljefo.
- Projekte turi būti nurodytas Ekoprojektai katalogo numeris pagal kurį parenkama šulinio konstrukcija.

Reikalavimai inžinierinių tinklų šuliniams

- Sumontuotas šulinys turi būti nelaidus vandeniui, esant vandens slėgiui iki 0,5 baro. Vanduo neturi prasiskverbti per šulinio elementus tiek iš išorės tiek iš vidaus;
- Montuojant inžinierinių tinklų šulinius iš surenkamų betoninių elementų, labai svarbu tinkamai užtaisyti visas sandūras tarp šulinio elementų. Taip pat būtina užsandarinti vamzdžių prijungimo ir perėjimo per žiedus vietas;
- Kadangi gruntas, veikiamas įvairių jėgų, gali judėti, tikslinga įrengti elastingas šulinių elementų sandūras, kas užtikrina ilgaamžį šulinio hermetiškumą;
- Elastingos šulinių elementų sandūros įrengiamos naudojant specialų poliuretano hermetiką;
- Siūlių tarp sumontuotų šulinių storis turi būti 5 – 10 mm;
- Kiaurymių skersmuo vamzdžiams turi būti didesnis už vamzdžių skersmenį, kad juos sumontavus liktų tarpas, kuris užsandarinamas hermetiku;
- Vietose kur vandentiekio vamzdžiai kerta šulinio žiedo sienelės, reikia įdėti įdėklus ir juos užsandarinti elastingu hermetiku;
- Kai šuliniai montuojami šlapiuose gruntuose, o taip pat ten, kur yra aukštas gruntinio vandens horizonto lygis, būtina papildoma šulinio hidroizoliacija.

Vamzdžio pajungimas G/B šuliniuose pateiktas 3 priede (1 pav.).

Galimi šulinių hidroizoliacijos būdai

• Hidroizoliacija bituminėmis medžiagomis

Išorinei hidroizoliacijai naudojamos bituminės mastikos ir bituminės ritininės medžiagos. Pagrindinis šulinių hidroizoliacijos bituminėmis medžiagomis pranašumas yra darbo paprastumas ir maža medžiagos kaina. Tuo pačiu metu turėtų būti griežtai laikomasi darbų atlikimo technologijos, nes pažeidus bitumo ir benzino mišinio proporcijas, gali būti priešlaikinis apsauginio sluoksnio sunaikinimas.

• Cemento hidroizoliacija

Cemento hidroizoliacijai geriausia naudoti paruoštą mišinį, kurį pakanka praskiesti vandeniu pagal instrukcijas. Gautą kompoziciją reikia tepti mentele 2-3 kartus, kad susidarytų 6-8 mm storio sluoksnis.

Dažniausiai cemento mišinys naudojamas izoliuoti jungtis prieš dengiant apdailos hidroizoliaciją.

• Cemento-polimero hidroizoliacija

Cemento-polimero mišiniai yra vienas moderniausių ir efektyviausių hidroizoliacijos būdų. Šie mišiniai yra ekologiški ir patvarūs. Tokios hidroizoliacijos tarnavimo laikas apie 40 metų.

• Polimerų mišinių hidroizoliacija

Ši medžiaga yra brangiausia, bet tuo pat metu ir pati efektyviausia. Polimerų mišinių naudojimas pasiteisina tokiais atvejais, kai galima didžiausia deformacija tarp šulinio žiedų. Maksimalų efektyvumą užtikrina didelis elastingumas, pasiekiamas montuojant membraną ant specialių mastikų.

Norminis vidaus teisės aktas	Savininkas	Patvirtinimo data ir Nr.	Statusas	Psl.
Techninė politika	Infrastruktūros planavimo departamentas	2025-07-08 Nr. VTA-I25-115	Patvirtintas	14 iš 86

Geriausiai žinoma plėvelės polimerinė membrana. Pirmiausia betoninius žiedus reikia apdoroti specialia mastika ir palikti 24 valandas. Plėvelė turi lipnų pagrindą, pakanka išplėsti ritinį, prispausti plėvelę prie paviršiaus ir išlyginti, kad būtų pašalinti oro burbuliukai. Polimerinės membranos izoliacijos tarnavimo laikas siekia 50 metų.

- **Vidinei hidroizoliacijai gali būti naudojamos šios medžiagos:**

- ✓ cemento glaistas;
- ✓ bitumo-benzino mastika arba išlydytas bitumas;
- ✓ cemento-polimero mišinys;
- ✓ bitumo-polimero mišinys;
- ✓ polimerinė hidroizoliacija;
- ✓ Kanalizacijos šulinio vidinė hidroizoliacija gali būti padaryta prieš pat jo eksploatavimą.

- **Sandarinimo jungtys tarp betoninių žiedų**

Nepriklausomai nuo betoninių žiedų hidroizoliacijos metodo, visiškas sandarumas nebus užtikrintas be privalomo jungčių tarp žiedų apdirbimo. Net montavimo etape tarp žiedų turėtų būti klojama hidroizoliacinė ir amortizuojanti tarpinė.

Geriausia naudoti betono-gumos tarpiklį.

Betono ir gumos tarpiklis pasižymi dideliu elastingumu. Ši kokybė leidžia išlaikyti sandarumą net ir nedidelio betono žiedų poslinkio atveju.

Guminės tarpinės, skirtos prijungti vamzdžius prie betoninių šulinių elementų. Šios tarpinės yra gaminamos iš tankaus elastomero ir yra skirtos prijungti įvairių medžiagų vamzdžius (polietileninius, PVC, polipropileninius, ketinius, stiklo pluošto, fibrocementinius, keramikinius) prie betoninių/gelžbetoninių šulinių elementų.

- ✓ Guminės tarpinės atitinka ES normą EN 681-1;
- ✓ Gumos yra montuojamos į gręžtines skyles;
- ✓ Gumos yra atsparios įvairioms kirpimo jėgoms;
- ✓ Gumos turėdamos išskirtinį profilį labai palengvina vamzdžių pajungimą;
- ✓ Gumos yra atsparios buitinių nuotekų poveikiui;
- ✓ Vamzdžių pajungimo nuokrypis gali sudaryti iki 10%.

G/B šulinių saugos aikštelės

G/B šuliniuose, kai šulinių gylis yra 4,5 m ir daugiau, turi būti įrengiamos G/B saugos aikštelės. G/B saugos aikštelės įrengiamos remiantis G/B perdangų įrengimo reikalavimais (3 priedas. 2 pav.).

2. Vandentiekio tinklas

2.1 Naudojamos medžiagos

2.1.1 Vandentiekio vamzdžiai

Vandentiekio tinkle naudojamos vamzdyno medžiagos ir diametrai

- **Naujuose kvartaluose ir / ar rekonstruojant esamą polietileninį tinklą** naudojami **PE100** (klojant atviru / tranšėjiniu būdu su smėlio paklotu), **PE100-RC** (klojant atviru / tranšėjiniu būdu be smėlio pakloto), **PE100-RC** (klojant uždaru / betranšėjiniu būdu) vamzdžiai pagal Bendrovės patvirtintas technines specifikacijas. Naudojami diametrai (išorinis) gatvės tinklui: **63, 110, 160, 225, 355, 400**. Naudojami diametrai (išorinis) įvadui: **32, 50 (išskyrus daugiabučius), 63, 110, 160, 225**.
- **Klojant naujus ir / ar rekonstruojant esamą vamzdyną**, naudojami **kaliojo ketaus** ir / arba **PE100-RC** vamzdžiai pagal Bendrovės patvirtintas technines specifikacijas. Naudojami diametrai (KK): **50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400**.
- Naudojami diametrai (PE100-RC): **32, 50 (įvadui, išskyrus daugiabučius), 63, 110, 160, 225, 355, 400**. Jeigu dėklas naudojamas techniniam poreikiui (perklojant vamzdį dėkle, tinklo apsaugai), dėklo medžiagiškumas,

Norminis vidaus teisės aktas	Savininkas	Patvirtinimo data ir Nr.	Statusas	Psl.
Techninė politika	Infrastruktūros planavimo departamentas	2025-07-08 Nr. VTA-I25-115	Patvirtintas	15 iš 86

ženklėjimas, spalva ir slėgio klasė turi būti tokia pati kaip įrengiamo tinklo. Tarpas tarp tinklo ir dėklo užsandarinamas dėklo galuose. Kai apsauginio dėklo galas užkasamas po žeme, galas sandarinamas specialiai skirtomis futurių sandarinimo movomis. Kai apsauginio dėklo galas baigiasi šulinyje, sandarinti galą galima specialiai skirtomis futurių sandarinimo movomis arba naudojant montažines putas ir cemento skiedinį.

- Jeigu dėklas naudojamas technologiniam poreikiui atliekant vamzdžio prastūmimą, gali būti naudojamas metalinis dėklas, vadovaujantis galiojančiais teisių aktų reikalavimais.

Pastaba. Didesni nei DN 400 diametro vamzdžiai derinami atskiru projektu, nustatant jų medžiagiškumą.

Vandentiekio tinkle naudojami vamzdžio sujungimo būdai

- **Polietileninių (PE100, PE100-RC) vamzdžių jungimas:**
 - **Sujungiant esamus / eksploatuojamus** visų skersmenų polietileninius vamzdžius, naudoti tik sujungimą **mechaninėmis tempimui atspariomis jungtimis su nerūdijančio plieno atraminėmis įvorėmis**.
 - **Sujungiant naujus** polietileninius vamzdžius, taikyti **elektromovinį** arba **sandūrinį** suvirinimo būdą arba naudoti sujungimą **mechaninėmis tempimui atspariomis jungtimis su nerūdijančio plieno atraminėmis įvorėmis**.
- **Kalaus ketaus (KK) vamzdžių jungimas:**
 - Nepriklausomai **nuo diametro** turi būti jungiami **įstumiamuoju** arba **inkaruojamuoju** būdu (būdai nurodyti patvirtintose „Kalaus ketaus (KK) vandentiekio vamzdžių“ techninėse specifikacijose).
- **Vamzdžių jungimas su fasoninėmis dalimis ir / ar armatūra:**
 - Naudojamos mechaninės tempimui atsparios jungtys.
 - Projektuojami išleidėjai turi būti akliniai ir plombuojami (4 priedas).
 - Oro išleidimo ventilis turi būti montuojamas tik tiesiai ant vamzdžio tinklo per trišakį į viršų (4 priedas).

Pastaba. Jungiant įstumiamuoju būdu, posūkiuose (esant posūkio kampui didesniame nei 15 laipsnių) būtina įrengti atramas, kurių laikančioji galia yra apskaičiuota projekto rengimo metu.

2.1.2 Šuliniai ir požeminė įranga

Požeminė įranga

- Požeminė sklendė su prailginimo velenu įrengiama kiemo, gatvės tinkle (skirstomajame tinkle) – įvaduose, kai jungiama su balnu ar trišakiu su požemine priežiūros sklende (schemos ir pajungimo sąlygos aprašytos 2.7 skyriuje).
- Turi atitikti patvirtintą techninę specifikaciją „Vandentiekio sklendžių su valdymo velenu priežiūros kapos“.

Gelžbetoniniai šuliniai

- Gelžbetoniniai šuliniai įrengiami, kai prijungimo vietoje įrengiamos 2 ir daugiau uždaromosios armatūros.
- Gelžbetoniniai šuliniai / kameros statomi, kai reikalinga sumontuoti vandentiekio armatūrą, nepritaikytą montuoti grunte. Tai:
 - požeminiai gaisriniai hidrantai;
 - vandens apskaitos prietaisai;
 - slėgį mažinantys vožtuvai, kartu su filtru ir nuorinimo vožtuvu;
 - nuorinimo vožtuvai (orlaidžiai);
 - kontroliniai debito ir slėgio matavimo prietaisai;
 - ištuštinimo ir praplovimo armatūra;
 - atbuliniai vožtuvai.
- Gelžbetoniniai šuliniai / kameros statomi, kai prisijungimo vietoje reikia įrengti uždaromąją armatūrą:
 - medicinos įstaigoms;
 - švietimo įstaigoms;
 - maitinimo įstaigoms;
 - pramonės įmonėms;
 - įstaigoms, tiekiančioms laikino apgyvendinimo paslaugas;

Norminis vidaus teisės aktas	Savininkas	Patvirtinimo data ir Nr.	Statusas	Psl.
Techninė politika	Infrastruktūros planavimo departamentas	2025-07-08 Nr. VTA-I25-115	Patvirtintas	16 iš 86

- valstybės institucijoms ir užsienio diplomatų atstovybėms;
- prekybos ir paslaugų paskirties pastatams;
- verslo centrams.
- Galimi gelžbetoninių šulinių diametrai: DN1500 mm, DN2000 mm, DN3000 mm.
- Atvejais, kai reikia didesnio nei DN2000 mm šulinio ir nėra galimybės pastatyti apvalaus šulinio, statoma gelžbetoninė kamera, surenkama iš gelžbetoninių blokų arba monolitinė, kurios matmenys yra numatomi pagal poreikį, arba gelžbetoninis atitinkamo diametro šulinys.
- Gelžbetoniniai šulinių žiedai turi atitikti patvirtintą techninę specifikaciją „G/B šuliniai“.
- Gelžbetoninių šulinių konstrukciniai elementai ir saugos aikštelių įrengimas turi atitikti techninius reikalavimus „G/B šuliniai“.
- Kai į rekonstruojamą esamą plieninį vamzdį įtraukiamas laisvu traukimu naujas polietileninis vandentiekio vamzdis, pasijungimas prie tinklo daromas gelžbetoniniame šulinyje.
- Kai projektuojami nauji vandentiekio tinklai, atstumas tarp dviejų šulinių arba šulininio ir šalia projektuojamo inžinerinio tinklo turi būti ne mažesnis kaip 0,5 m.

2.1.3 Vandentiekio tinklo diametro mažinimas

Sagos tipo flanšiniai redukciniai perėjimai gali būti naudojami remontuojant esamus vandens tiekimo mazgus Bendrovės eksploatuojamose kamerose ir šuliniuose, kai standartinio flanšinio perėjimo įrengimas yra apribotas esamos kameros / šulinio vidiniais išmatavimais. Naujos statybos ir rekonstruojamų tinklų mazguose turi būti numatomas flanšinis perėjimas.

Atsižvelgiant į nuostatą, kad uždarojoji armatūra turi būti kuo arčiau prijungimo vietos, skersmens sumažinimas flanšiniu perėjimu turi būti atliekamas už uždaromosios armatūros.

2.2 Armatūros naudojimas

Naudojama uždarojoji armatūra: sklendės (pagal patvirtintą techninę specifikaciją) ir uždoriai.


Papildomas uždaromosios armatūros įrengimas

- Medicinos įstaigose, švietimo įstaigose, maitinimo įstaigose, pramonės įmonėse, įstaigose, tiekiančiose laikino apgyvendinimo paslaugas, valstybės institucijose ir užsienio diplomatų atstovybėse, prekybos ir paslaugų paskirties pastatuose, verslo centruose uždarojoji armatūra išdėstoma prijungimo vietoje: žiediniame tinkle – iš abiejų pusių, šakotiniame tinkle – už prijungimo vietos pagal tėkmės kryptį. Tiesioginis prijungimas į vandentakius ir magistrales negalimas.
- Vandentiekio mazguose tarp dviejų įvadų nenaudoti sudvejintos (dubliuojančios) uždaromosios armatūros. Jeigu montuojama sudvejinta (dubliuojanti) uždarojoji armatūra, tarp jos privaloma įrengti intarpą. Montuoti uždaromąją armatūrą vieną šalia kitos draudžiama.
- Daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose (pastatuose, kuriuose yra daugiau nei 3 butai) uždarojoji armatūra išdėstoma: prijungimo vietoje – žiediniame tinkle iš abiejų pusių, šakotiniame tinkle – už prijungimo vietos pagal tėkmės kryptį, kas antrame įvado atsišakojime.
- Vienbučiuose gyvenamuosiuose namuose uždarojoji armatūra išdėstoma: prijungimo vietoje – žiediniame tinkle iš abiejų pusių, kas dešimtą atsišakojimą, šakotiniame tinkle – už prijungimo vietos pagal tėkmės kryptį, kas dešimtą atsišakojimą.
- Ilgos sklendės (serija 15 pagal LST EN 558 standartą arba lygiavertį) naudojamos rekonstruojant esamus vandentiekio mazgus, kuomet senos susidėvėjusios sklendės keičiamos naujomis, klojant naujus vandentiekio tinklus ir įrenginėjant naujus vandentiekio mazgus.
- Trumpos (serija 14 pagal LST EN 558 arba lygiavertį) ir vidutinės (CSN (GOST) pagal 133045-2 arba lygiavertį) sklendės naudojamos tais atvejais, kai rekonstruojant esamus vandentiekio mazgus ir įrengiant ilgas sklendes nėra išlaikomas minimalus normatyvinis atstumas nuo įrenginio iki šulinio vidinės sienelės (300 mm).
- Laikina statomuose šuliniuose galima naudoti rutulinius ventilius, kai detalės bus išmontuotos po statybos laikotarpio pabaigos.

Norminis vidaus teisės aktas	Savininkas	Patvirtinimo data ir Nr.	Statusas	Psł.
Techninė politika	Infrastruktūros planavimo departamentas	2025-07-08 Nr. VTA-I25-115	Patvirtintas	17 iš 86

2.3 Vandens lauko gertuvės ir kolonėlės


Bendrovė eksploatuoja vandens gertuves bei kolonėles, kurioms privaloma įrengti: Gertuvę montuoti virš g/b d1500 vandens apskaitos šulinio ir įrengtos trinkelų dangos.

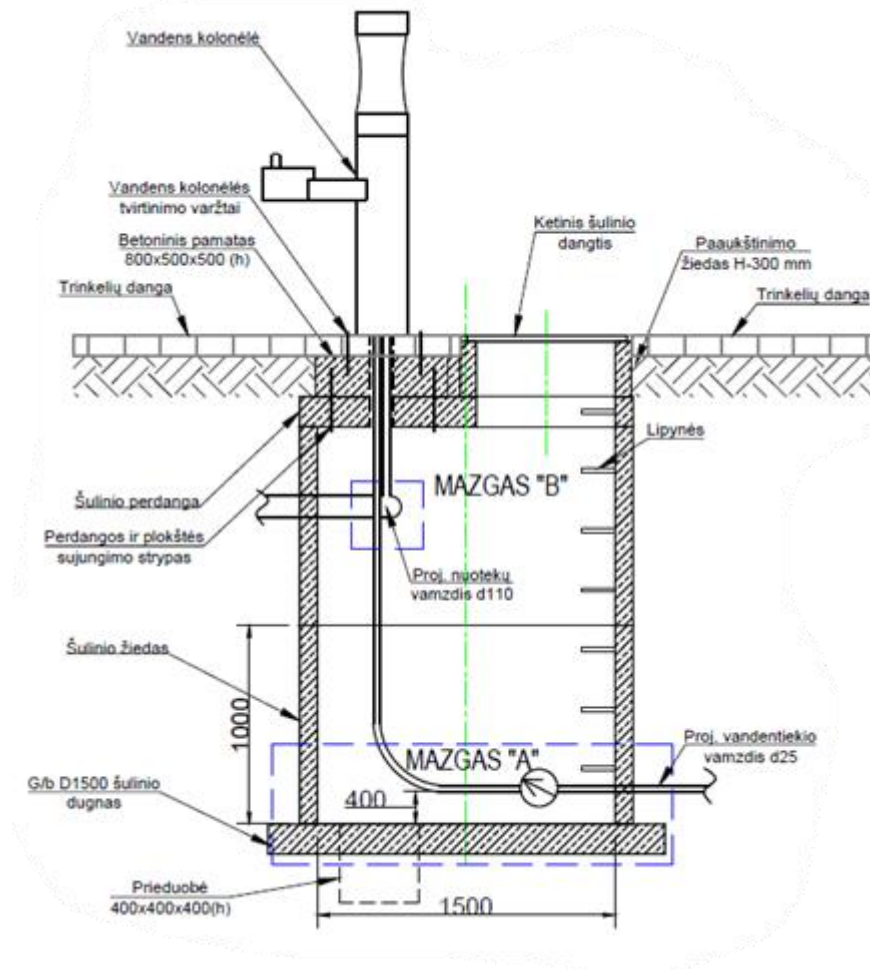

1 pav. Vandens ėmimo kolonėlės/gertuvės principinė schema

Norminis vidaus teisės aktas	Savininkas	Patvirtinimo data ir Nr.	Statusas	Psl.
Techninė politika	Infrastruktūros planavimo departamentas	2025-07-08 Nr. VTA-I25-115	Patvirtintas	18 iš 86

Vandens apskaitos šulinyje įrengti vandens apskaitos mazgą:

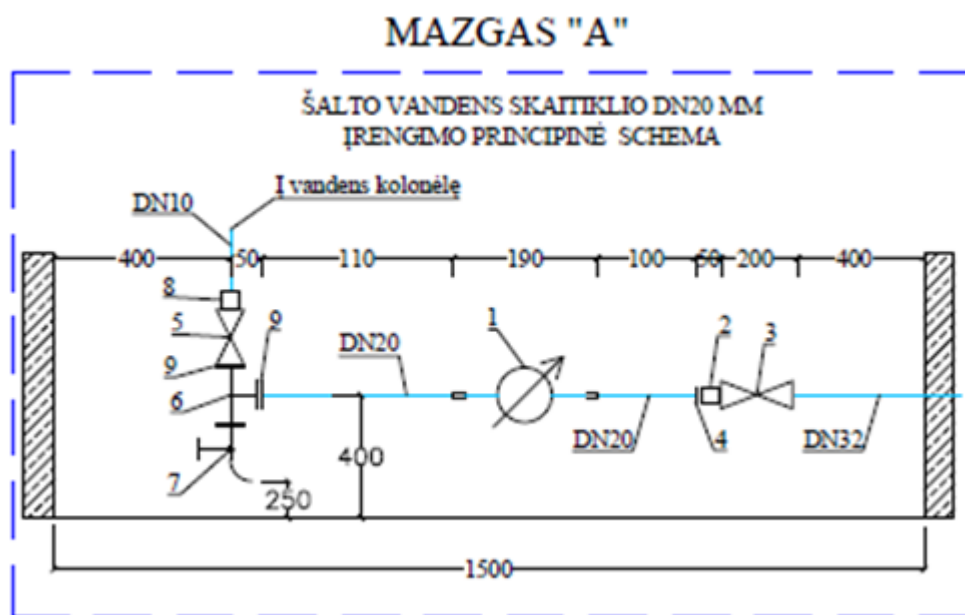

1.1 pav. vandens apskaitos mazgo šulinyje principinė schema


- 1 - Šalto vandens skaitiklis d20 mm su nuotoliniu nuskaitymu;
- 2 - Mova vidinis sriegis 1 1/4";
- 3 - Įvadinė sklendė mova - išorinis sriegis d32x1 1/4";
- 4 - Redukcija išorinis - vidinis sriegis 1 1/4"x3/4";
- 5 - Įvadinė sklendė vidinis - vidinis sriegis 3/4";
- 6 - Trišakis 3/4";
- 7 - Vandens išleidimo čiaupas dn20;
- 8 - Redukcija išorinis - vidinis sriegis 3/4"x3/8";
- 9 - Nipelis 3/4"

*Suprojektuoti ir įrengti atbulinį vožtuvą už projektuojamos vandens apskaitos projektuojamame šulinyje/ kameroje.

PASTABOS:


- Matmenys nurodyti milimetrais;
- Turi būti naudojamos žalvarinės, bronzinės, ketinės cinkuotos arba juodos jungtys su antikorozinio padengimu.
- Vandens apskaitos šulinyje turi būti įrengta prieduobė.
- Įrengti g/b d1500 šulinį prisijungimo vietoje nuo vandentiekio tinklo su įvagine sklende ir vandens paėmimo/išleidimo čiaupu.
- Įrengti požeminę įvadinę sklendę su teleskopiniu prailginimo velenu ir balnu prisijungimo vietoje nuo vandentiekio tinklo.
- Prie vandens gertuvės/kolonėlės turi būti įrengtas perteklinio vandens iš gertuvės nudrenavimo mazgas į įrengtą g/b d700 infiltracinį šulinį arba į lietaus nuotekų arba buitinių nuotekų tinklus, įrengiant atbulinį vožtuvą, stabdantį skysčius, dujas, kvapus, vabzdžius ir smulkius gyvūnėlius.

Norminis vidaus teisės aktas	Savininkas	Patvirtinimo data ir Nr.	Statusas	Psl.
Techninė politika	Infrastruktūros planavimo departamentas	2025-07-08 Nr. VTA-I25-115	Patvirtintas	19 iš 86

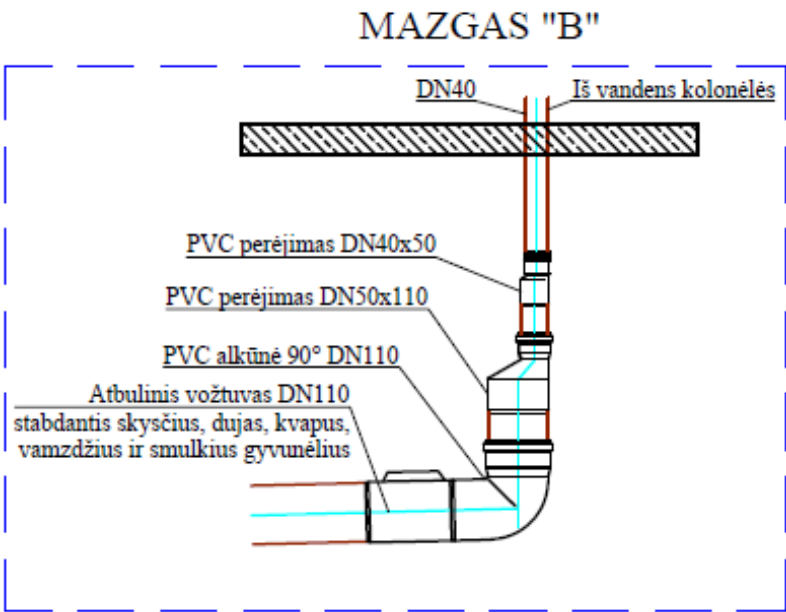

1.2 pav. perteklinio vandens nudrenavimo mazgo principinė schema

- Perteklinio vandens nudrenavimui iš gertuvės įrengti infiltracinį g/b d700 šulinį.

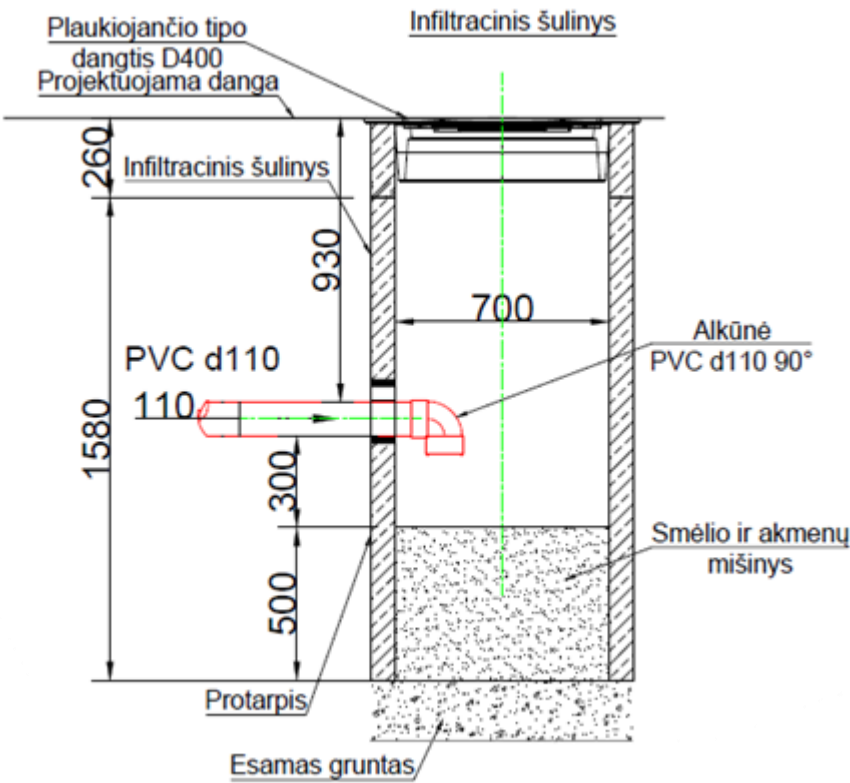

1.3 pav. infiltracinio šulinio įrengimo principinė schema

Norminis vidaus teisės aktas	Savininkas	Patvirtinimo data ir Nr.	Statusas	Psl.
Techninė politika	Infrastruktūros planavimo departamentas	2025-07-08 Nr. VTA-I25-115	Patvirtintas	20 iš 86


Esminiai techniniai reikalavimai gertuvėms/kolonėlėms :

- Korpuso medžiaga - nerūdijantis plienas arba kalus ketus arba kita lygiavertė medžiaga.
- Antivandalinė konstrukcija – padidinto atsparumo konstrukcija smūgiams ar laužymo veiksams, kuri deklaruojama gamintojo išduotuose techniniuose dokumentuose.
- Korpusas padengtas danga apsaugančia nuo atmosferos poveikio.
- Korozijai neatsparios korpuso detalės iš vidaus ir išorės turi būti padengtos milteline epoksidine danga arba kita lygiaverte medžiaga.
- Lėkštučių medžiaga - nerūdijantis plienas arba kita lygiavertė medžiaga.
- Darbinis slėgis ne mažiau kaip 6 bar.
- Korpuso spalva žalia (RAL 6005) matinė, pilka (RAL 7022) matinė arba juoda (RAL 9005) matinė priklausomai nuo įrengimo vietos.
- Jei įrengiamas fontanėlis gyvūnams jis turi turėti lėtą drenažą, kad būtų lengva gerti gyvūnams.

Norminis vidaus teisės aktas	Savininkas	Patvirtinimo data ir Nr.	Statusas	Psl.
Techninė politika	Infrastruktūros planavimo departamentas	2025-07-08 Nr. VTA-I25-115	Patvirtintas	21 iš 86

2.4 Gaisriniai hidrantai

Bendrovėje eksploatuojami antžeminiai ir požeminiai hidrantai. Požeminiai hidrantai statomi tik kai nėra galimybės pastatyti antžeminio gaisrinio hidranto.

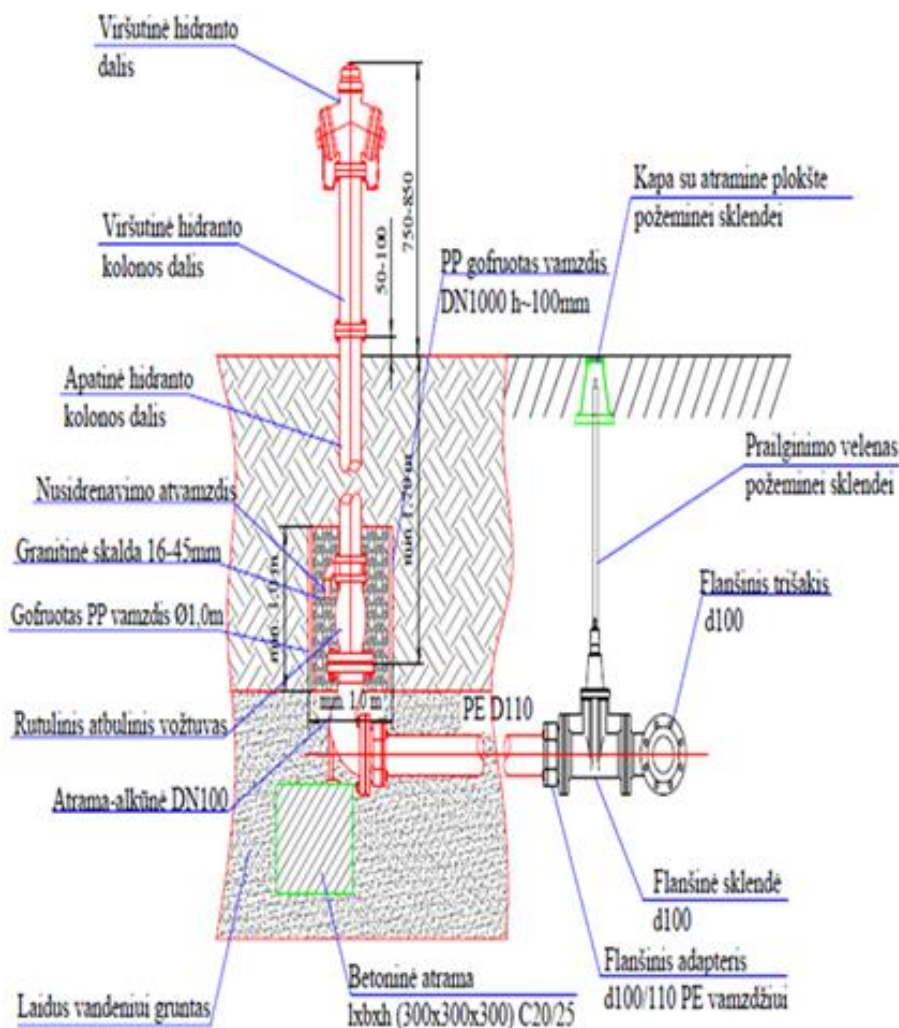

2 pav. Gaisrinio hidranto principinė schema

PASTABOS:

- Matmenys nurodyti milimetrais.
- Antžeminiai hidrantai turi būti su atskiriamaisiais įtaisais (C tipas), Kv=140, raudonos spalvos. Gaisriniam hidrantui sujungti su gaisrine technika turi būti naudojamos dvi 2xB 77 mm skersmens jungiamosios movos, GC 80-70 tipo.
- Slėgis gaisriniuose hidrantuose turi būti ne mažesnis kaip 0.1 MPa (1 j kg/kv. cm).
- Nelaidžiuose vandeniui gruntuose arba esant aukštam gruntinio vandens lygiui, drenažo šulinėlis neįrengiamas, o drenažinis vanduo nuvedamas į artimiausią kanalizaciją naudojant 32mm polietileninį vamzdį, kuris jungiamas prie nusidrenavimo atvamzdžio.
- Kai neįmanoma įrengti drenažo šulinėlio arba pašalinti vandenį į kanalizaciją, drenažo anga turi būti užaklinta. Panaudojus hidrantą iš jo stovo vanduo turi būti išsiurbiamas per išleidimo angą. Už šią procedūrą atsakinga hidrantus eksploatuojanti organizacija.
- Hidrantas nuo vandentiekio sistemos gali būti atjungiamas iš vandentiekio šulinio, o jei jo nėra, požemine sklende su prailginimo veleno, įrengiamu prie prisijungimo prie vandentiekio tinklų (trišakio).
- Hidrantas turi turėti rakinamą gaubtą skirtą apsaugai nuo vandens ar hidranto detalių vagysčių.

Norminis vidaus teisės aktas	Savininkas	Patvirtinimo data ir Nr.	Statusas	Psl.
Techninė politika	Infrastruktūros planavimo departamentas	2025-07-08 Nr. VTA-I25-115	Patvirtintas	22 iš 86


2.5 Šakotinis ir žiedinis tinklas

Šakotinis tinklas

- Siekiant išvengti vandens užstovėjimo tolimose šakotojo tinklo atšakose, būtina įrengti praplovimo šulinius su išleidėjais į nuotekų tinklą (kai yra gatvės nuotekų tinklas).
- Rekonstruojant ar plėtojant esamą šakotinį vandentiekio tinklą, turi būti siekiama jį sužiedinti.

Žiedinis tinklas

- Magistralinis tinklas įrengiamas tik žiedinis.
- Žiedinant tinklą būtina įrengti kamerą su uždaromąja armatūra. Uždaromoji armatūra įrengiama iš abiejų atjungiamų ruožų pusių.

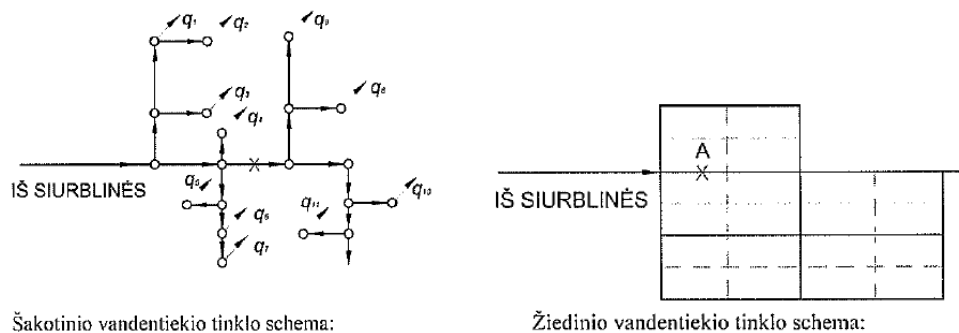

1 pav. Šakotinio ir žiedinio tinklo schemas

2.6 Vandens tiekimo zonų apskaitymas

Siekiant išvengti esamų zonų neapskaitymo žiedinant tinklą skirtingose vandens tiekimo zonose, Bendrovė gali įpareigoti tinklą statytoją įrengti vandentiekio debitomatį su duomenų perdavimu konkrečioje žiedinamo tinklo dalyje.

2.7 Prisijungimo prie vandentiekio tinklo būdai

Naudojama uždaromoji armatūra – sklendės (pagal Bendrovės patvirtintas technines specifikacijas).

Prijungimas prie vandentiekio tinklo galimas dviem būdais:

- Be vandens uždarymo linijoje – montuojamas balnas su arba be uždaromosios armatūros arba jungiamasi prie paliktos perspektyvinės vandentiekio atšakos.
- Su vandens uždarymu linijoje – montuojamas naujas trišakis su uždaromąja armatūra arba jungiamasi prie paliktos sklendės ar nuo esamo trišakio / flanšo (šulinyje turi būti išlaikomas minimalus normatyvinis atstumas nuo fasoninių dalių krašto iki šulinio vidinės sienelės – 300 mm).

2.7.1 Prijungimas be vandens uždarymo linijoje (standartinės prijungimo schemas prie vandentiekio tinklo 4-8 pav.)

Galimi balnų tipai vandentiekio tinkle

- Srieginis kaliaus ketaus balnas minkšta apkaba yra naudojamas kaliaus ketaus ir plieno vamzdžiams pagal Bendrovės patvirtintas technines specifikacijas.
- Srieginis kaliaus ketaus balnas kieta apkaba yra naudojamas polietileno (PE) ir polivinilchlorido (PVC) vamzdžiui pagal Bendrovės patvirtintas technines specifikacijas.

Galimi balno montavimo variantai

- Balnas montuojamas po žeme su uždaromąja armatūra.
- Balnas montuojamas šulinyje su uždaromąja armatūra.

Norminis vidaus teisės aktas	Savininkas	Patvirtinimo data ir Nr.	Statusas	Psl.
Techninė politika	Infrastruktūros planavimo departamentas	2025-07-08 Nr. VTA-I25-115	Patvirtintas	23 iš 86

- Balnas montuojamas po žeme be uždarnosios armatūros, su laikinu uždarymo mechanizmu. Uždaromoji armatūra iškelta į žalią zoną – galioja tik kai esama linija yra važiuojamoje dalyje.


Reikalavimai balno įrengimui šulinyje arba po žeme su / be uždarnosios armatūros

- Esamo vamzdžio diametras yra ≤ 250 mm.
- Esamo vamzdžio diametras yra ≥ 63 mm (PE vamzdžiui), ≥ 50 mm (ketiniam, plieniniam vamzdžiui).
- Esamo vamzdžio išorės diametras yra $D / 2 =$ maksimalus prijungiamo vamzdžio vidaus diametras (pvz., esamas vandentiekio vamzdis yra DN110 mm, prijungiamas vandentiekio vamzdis yra DN32 mm, tai $110 \text{ mm} / 2 = 55 \text{ mm}$, vamzdžio DN32 mm vidaus diametras yra < 55 mm, todėl prijungimas yra galimas).
- Naujai prijungiamo V1 vamzdžio diametras: DN32 mm, DN 50mm, DN63 mm.
- Sklendės balnui diametrai: DN25 mm, DN32 mm, DN50 mm.
- Sklendės balnui diametro parinkimas: parenkamas tokio paties diametro kaip projektuojamo vamzdžio arba 1 diameteru mažesnis (pvz., PE 63 mm vamzdžiui gali būti parenkama DN50 mm arba DN65 mm sklendė).
- Sklendės medžiaga – kalusis ketus arba poliacetalis pagal Bendrovės patvirtintas technines specifikacijas.
- Sklendės prailginimo velenas turi būti reguliuojamo tipo ir to paties kaip ir sklendės gamintojo pagal Bendrovės patvirtintas technines specifikacijas.
- Sklendė ir balnas jungiami sriegine jungtimi arba to paties gamintojo jungtimi.
- Montuojant balną su uždaromąja armatūra, tarpe tarp jų negali būti montuojamos papildomos fasoninės dalys (vamzdžio intarpai, perėjimai ir pan.). Montuojami vamzdžio intarpai ir sklendės traukiamos nuo prisijungimo vietos į žaliąją zoną.
- Jei nėra galimybės montuoti uždarnosios armatūros prijungimo vietoje, tai balnas turi būti su uždarymo mechanizmu, leidžiančiu laikinai uždaryti vandenį, tam, kad galima būtų prijungti vandentiekio vamzdį iki uždarnosios armatūros. Galioja tik kai jungiama prie veikiančios vandentiekio linijos.
- Balnas gali būti montuojamas į viršų (vertikalioje padėtyje) ir į šoną (horizontalioje padėtyje). Kai montuojamas į viršų, balnas turi būti su uždarymo mechanizmu, leidžiančiu laikinai uždaryti vandenį, kol yra montuojama uždaromoji armatūra.
- Šulinyje turi būti išlaikomas minimalus normatyvinis atstumas nuo balno, uždarnosios armatūros ir kitų fasoninių dalių krašto, sumontuotų vandentiekio šulinyje ir iki šulinio vidinės sienelės – 300 mm.
- Maksimalus vienam sklypui balnų įrengimas magistralinėje linijoje – 2 vnt.
- Minimalus atstumas tarp balnų – 300 mm.

Pastaba. Kai šios sąlygos jungimui balnu neatitinka, prie vandentiekio tinklo jungiamasi trišakiu.


2.7.1.1 Prisijungimas montuojant balną su / be uždaromąja armatūra šulinyje arba po žeme, kai jungiamas vienbutis individualus gyvenamasis namas

Vienbutis individualus gyvenamasis namas, administracinės, gamybinės paskirties pastatas (kai nėra specifinių reikalavimų) prijungiamas balnu, galimi balno montavimo variantai: prijungiamas balnu su uždaromąja armatūra (4.1 pav.), prijungiamas balnu be uždarnosios armatūros (4.2 pav.), prijungiamas balnu šulinyje (5 pav.).

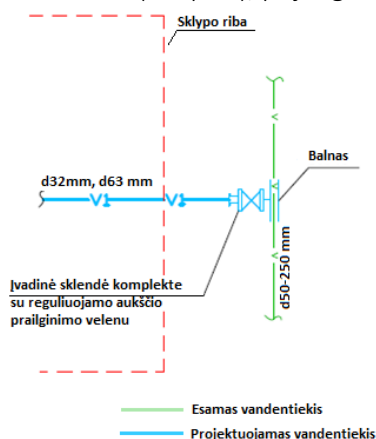


2.1 pav. Balno montavimo po žeme su uždaromąja armatūra prisijungimo schema (standartinė prijungimo schema)

Norminis vidaus teisės aktas	Savininkas	Patvirtinimo data ir Nr.	Statusas	Psł.
Techninė politika	Infrastruktūros planavimo departamentas	2025-07-08 Nr. VTA-I25-115	Patvirtintas	24 iš 86

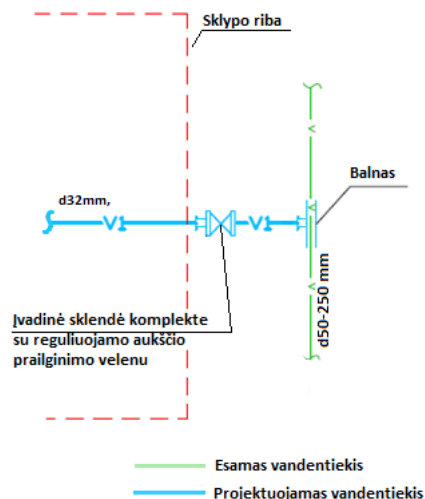

4.2 pav. Balno montavimo po žeme be uždarnosios armatūros prisijungimo schema (standartinė prijungimo schema)

Pastaba: esant atvejui kaip nurodytame 4.2 paveiksle, balnas turi būti su uždarymo mechanizmu. UAB „Vilniaus vandenys“ eksploatuoja balną su movine jungtimi.

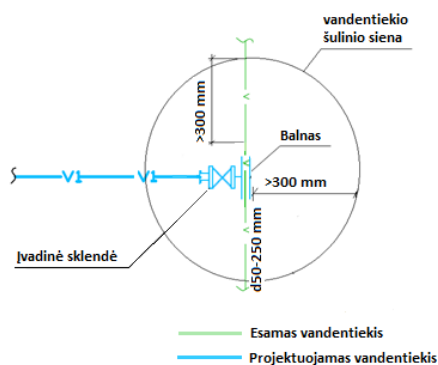


5 pav. Balno montavimo šulinyje su uždaromąja armatūra prisijungimo schema (standartinė prijungimo schema)


2.7.1.2 Prisijungimas montuojant balną su / be uždaromąja armatūra šulinyje arba po žeme, kai jungiamas dvibutis gyvenamasis namas arba du individualūs gyvenamieji namai viename sklype

Dvibutis gyvenamasis namas arba du individualūs gyvenamieji namai prijungiami balnu su uždaromąja armatūra (Error! Reference source not found. arba prijungiami balnu be uždarnosios armatūros (6.1 pav.).

Norminis vidaus teisės aktas	Savininkas	Patvirtinimo data ir Nr.	Statusas	Psł.
Techninė politika	Infrastruktūros planavimo departamentas	2025-07-08 Nr. VTA-I25-115	Patvirtintas	25 iš 86

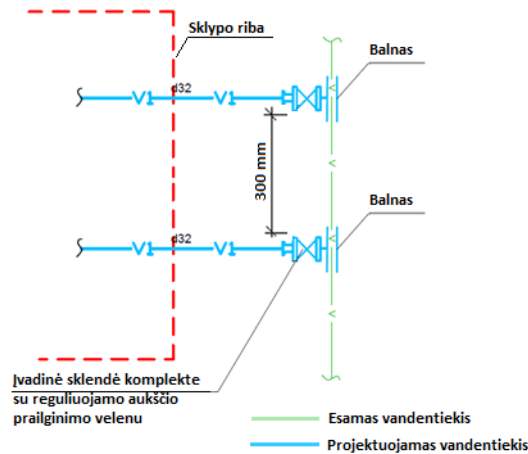

6 pav. Balno montavimo po žeme su uždarojamą armatūra, kai jungiamas dvibutis gyvenamasis namas arba du individualūs gyvenamieji namai viename sklype prisijungimo schema (standartinė prijungimo schema)

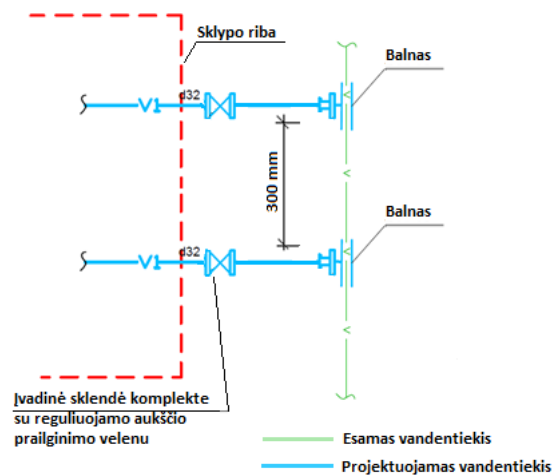

6.1 pav. Balnų montavimo po žeme be uždaroamosios armatūros, kai jungiamas dvibutis gyvenamasis namas arba du individualūs gyvenamieji namai viename sklype prisijungimo schema (standartinė prijungimo schema)


2.7.1.3 Vienbučio individualaus gyvenamojo namo prisijungimas prie vandentiekio tinklo, kai palikta perspektyvinė atšaka

Vienbutis individualus gyvenamasis namas prijungiamas prie vandentiekio tinklo, kai palikta perspektyvinė atšaka. Mazgas montuojamas po žeme (Error! Reference source not found).

Reikalavimai prisijungti vienbučiam individualiam gyvenamajam namui

- Sujungimui naudojama PE mechaninė arba elektromovinė dviguba mova pagal Bendrovės patvirtintas technines specifikacijas.

Norminis vidaus teisės aktas	Savininkas	Patvirtinimo data ir Nr.	Statusas	Psł.
Techninė politika	Infrastruktūros planavimo departamentas	2025-07-08 Nr. VTA-I25-115	Patvirtintas	26 iš 86

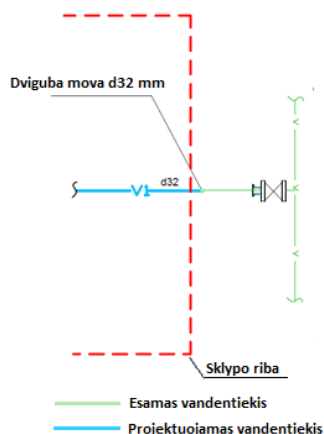


7 pav. Vienbučio individualus gyvenamojo namo prisijungimo prie vandentiekio tinklo, kai yra palikta perspektyvinė atšaka po žeme schema (standartinė prijungimo schema)

2.7.1.4 Dvibučio gyvenamojo namo arba dvejų individualių gyvenamųjų namų prisijungimas prie vandentiekio tinklo, kai palikta perspektyvinė atšaka

Dvibutis gyvenamasis namas arba du individualūs gyvenamieji namai prijungiami prie vandentiekio tinklo, kai palikta perspektyvinė atšaka. Mazgas montuojamas po žeme (**Error! Reference source not found.**

Reikalavimai prisijungti dvibučiam gyvenamajam namui arba dviem individualiems gyvenamiesiems namams

- Vieną DN32 mm perspektyvinę vandentiekio atšaką maksimaliai galima skirstyti dviem vienbučiams individualiems gyvenamiesiems namams arba vienam dvibučiam gyvenamajam namui.
- Uždaromoji armatūra įrengiama sklypo riboje iš karto už atsišakojimo.
- Sujungimams naudojamos PE fasoninės dalys pagal Bendrovės patvirtintas technines specifikacijas.
- Bendrovės eksploatacijos riba yra iki perspektyvinės atšakos pabaigos (iki pasijungimo su dviguba mova imtinai), priklausančios Bendrovei pagal nuosavybę arba iki sklypo ribos.

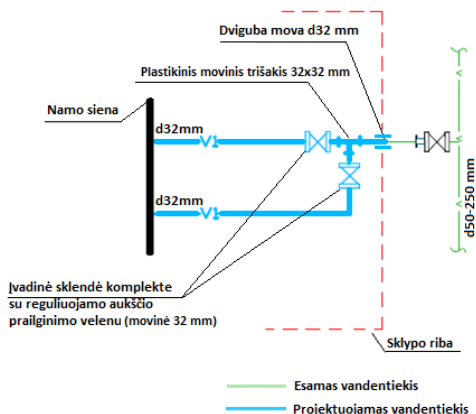


8 pav. Dvibučio gyvenamojo namo arba dvejų individualių gyvenamųjų namų prisijungimo prie vandentiekio tinklo, kai yra palikta perspektyvinė atšaka po žeme schema (standartinė prijungimo schema)

2.7.2 Prijungimas su vandens uždarymu linijoje (standartinės prijungimo schemas 9-11 pav.)

2.7.2.1 Prisijungimas prie esamo trišakio šulinyje

Objektas gali būti prijungiamas prie esamo trišakio / flanšo šulinyje (**Error! Reference source not found.** Mazgas taip pat gali būti montuojamas po žeme.

Norminis vidaus teisės aktas	Savininkas	Patvirtinimo data ir Nr.	Statusas	Psł.
Techninė politika	Infrastruktūros planavimo departamentas	2025-07-08 Nr. VTA-I25-115	Patvirtintas	27 iš 86

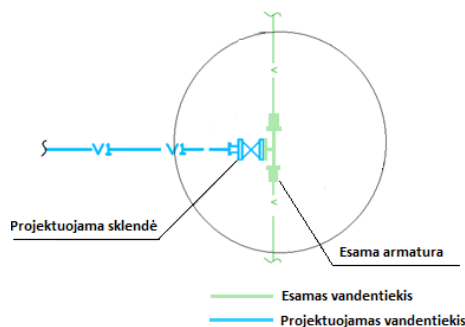

9 pav. Objekto prisijungimo prie esamo trišakio šulinyje schema (standartinė prijungimo schema)

Pastaba. Projektuojant prisijungimą į esamą vandentiekio šulinį, turi būti pateikta foto fiksacija ir/ arba ne senesnė nei 1 metų šulinio kortelė, jei šulinio kortelės nėra arba yra senesnė nei 1 metų, tai ji turi būti patikslinta projekto rengimo metu

2.7.2.2 Prisijungimas montuojant naują trišakį su uždaromąja armatūra šulinyje arba po žeme

Gyvenamosios, administracinės, gamybinės paskirties vandentiekiai prijungiami montuojant naują trišakį (-ius) linijoje.


Galimi trišakio montavimo variantai

- Trišakis su uždaromąja armatūra gali būti montuojamas po žeme (3 pav. Prisijungimo montuojant trišakį su uždaromąja armatūra po žeme schema (standartinė prijungimo schema) tuo atveju, kai nėra montuojama uždaromoji armatūra iš vienos / abiejų vandentiekio linijos pusių.
- Trišakis su uždaromąja armatūra gali būti montuojamas naujai projektuojamame šulinyje (**Error! Reference source not found.** Trišakis montuojamas esamame šulinyje. Prijungimas projektuojamas individualiai pagal esančią armatūrą šulinyje. Projektuojant prisijungimą į esamą vandentiekio šulinį, turi būti pateikta foto fiksacija ir/arba ne senesnė nei 1 metų šulinio kortelė, jei šulinio kortelės nėra arba yra senesnė nei 1 metų, ji turi būti patikslinta projekto rengimo metu.


Reikalavimai flanšinio trišakio įrengimui

- Naudojamos fasoninės dalys turi atitikti Bendrovės patvirtintą techninę specifikaciją „Flanšai ir flanšinės fasoninės dalys vandentiekio tinklui“.
- Kalaus ketaus flanšinio trišakio prijungimas prie esamos linijos (PE, plieninės, ketinės, PVC) universaliais ketiniais tempimui atspariais adapteriais pagal Bendrovės patvirtintą techninę specifikaciją „Vandentiekio tempimui atsparios jungtys“.
- PE vamzdžiams $\geq DN63$ mm mechaniniams sujungimams privalomos įvorės.
- Kai esamo vamzdžio diametras yra $\geq DN200$ mm, naudojamos guminės armuotos tarpinės.
- Kai esamo vamzdžio diametras yra $\geq DN200$ mm, prijungimą prie veikiančios vandentiekio linijos galima atlikti tik atvirame šulinyje arba kameroje.
- Kai esamo PE vamzdžio diametras yra $\leq DN50$ mm, prijungimas atliekamas PE mechaninėmis movinėmis jungtimis.
- Naujai klojami kalaus ketaus vamzdžiai jungiami universaliais tempimui atspariais mechaniniais adapteriais, PE vamzdžiai – tempimui atspariais mechaniniais adapteriais pagal Bendrovės patvirtintas technines specifikacijas.
- Naujai prijungiamo vamzdžio kryptimi už trišakio pirmoji armatūra turi būti uždaromoji.
- Kai projektuojami du įvadai į pastatą, tarp įvadų įrengiama 1 uždaromoji sklendė.
- Šulinyje turi būti išlaikomas minimalus normatyvinis atstumas nuo fasoninių dalių iki šulinio vidinės sienelės – 300 mm.

Norminis vidaus teisės aktas	Savininkas	Patvirtinimo data ir Nr.	Statusas	PsI.
Techninė politika	Infrastruktūros planavimo departamentas	2025-07-08 Nr. VTA-I25-115	Patvirtintas	28 iš 86

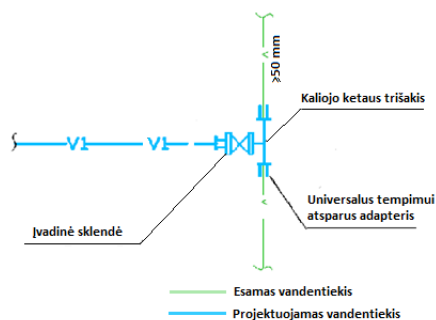

3 pav. Prisijungimo montuojant trišakį su uždaromąja armatūra po žeme schema (standartinė prijungimo schema)

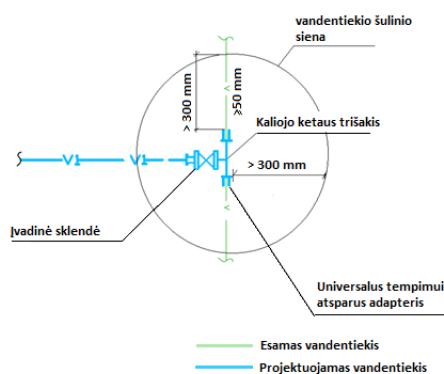

11 pav. Prisijungimo montuojant trišakį su uždaromąja armatūra šulinyje schema

2.7.2.3 Prisijungimas, kai formuojami bendro naudojimo tinklai (jungiasi 3 ir daugiau individualių namų / butų)

Bendro naudojimo vandentiekio tinklai formuojami tik nuo vandentiekio tinklo prisijungimo vietos iki įvadų skirstomojo vandentiekio šulinio arba įvadinio uždaromojo armatūros. Jei bendro naudojimo vandentiekio tinklas yra sklype, turi būti suformuojamas servitutas su apsaugos zona. Įvadų skirstomojo vandentiekio šulinyje arba po žeme turi būti įrengiama įvadinė uždaromoji armatūra kiekvienam namui / butui.

Galimi prisijungimo būdai

- Prisijungimas trišakiu, įrengiant bendro naudojimo vandentiekio tinklą. Projektuojamas bendro naudojimo tinklas, o įvadų skirstomajame vandentiekio šulinyje įrengiama uždaromoji armatūra kiekvienam namui / butui (4 pav. Prisijungimo schema, kai reikalingi bendro naudojimo tinklai).
- Prisijungimas trišakiu, įrengiant bendro naudojimo tinklą. Projektuojamas bendro naudojimo tinklas, kuriame kiekvienam namui / butui įrengiamas įvadas su uždaromąja armatūra (5 pav. Prisijungimo schema, kai reikalingi bendro naudojimo tinklai).
- Prisijungimas prie bendro naudojimo tinklo (6 pav. Prisijungimo schema, kai reikalingi bendro naudojimo tinklai).

Reikalavimai prisijungimui

- Montuojamas įvadų skirstomojo vandentiekio šulinys prieš sklypo ribą.
- Įvadų skirstomojo vandentiekio šulinys priklauso Bendrovei. Kliento atsakomybės ribos – nuo įvado uždaromosios armatūros iki namo (uždaromąją armatūrą eksploatuoja Bendrovė).
- Viename įvadų skirstomojo vandentiekio šulinyje įrengiami maksimaliai 8 vnt. įvada.


Kai projektuojamas bendro naudojimo tinklas, kuriame kiekvienam namui / butui įrengiamas įvadas su požemine uždaromąja armatūra, jie turi būti ne rečiau kas 5 m arba paskaičiuojama pagal formulę:

$$\frac{\text{Bendro naudojimo tinklo ilgis (m)}}{\text{Įvadų kiekis (vnt.)}} = \text{Įvadų įrengimo dažnumas}$$


Norminis vidaus teisės aktas	Savininkas	Patvirtinimo data ir Nr.	Statusas	Psl.
Techninė politika	Infrastruktūros planavimo departamentas	2025-07-08 Nr. VTA-I25-115	Patvirtintas	29 iš 86

Kai įvadų įrengimo dažnumas yra ≥ 5 , tai schema galima, naudojamas (5 pav. Prisijungimo schema, kai reikalingi bendro naudojimo tinklai arba (6 pav. Prisijungimo schema, kai reikalingi bendro naudojimo tinklai;
Kai įvadų įrengimo dažnumas yra < 5 , tai schema negalima, naudojamas (4 pav. Prisijungimo schema, kai reikalingi bendro naudojimo tinklai.


- Įvadų skirstomojo vandentiekio šulinyje turi būti išlaikomas minimalus normatyvinis atstumas nuo uždarnosios armatūros, fasoninių dalių krašto iki šulinio vidinės sienelės – 300 mm.

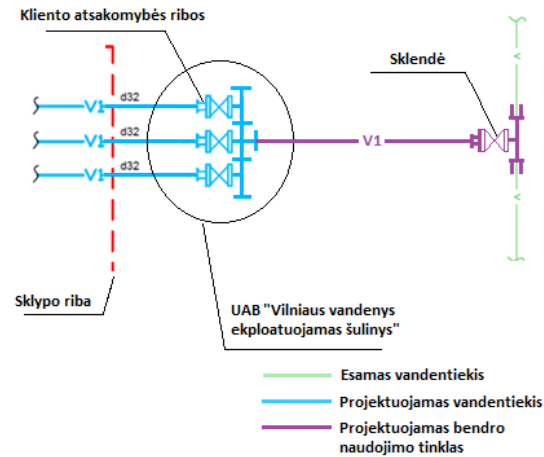

4 pav. Prisijungimo schema, kai reikalingi bendro naudojimo tinklai

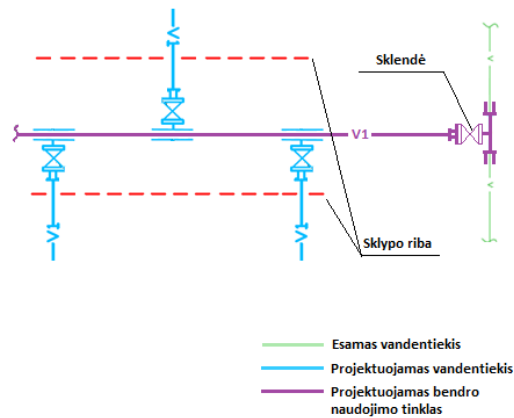

5 pav. Prisijungimo schema, kai reikalingi bendro naudojimo tinklai

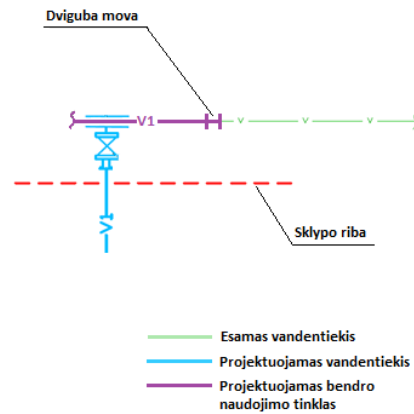

6 pav. Prisijungimo schema, kai reikalingi bendro naudojimo tinklai

Norminis vidaus teisės aktas	Savininkas	Patvirtinimo data ir Nr.	Statusas	Psł.
Techninė politika	Infrastruktūros planavimo departamentas	2025-07-08 Nr. VTA-I25-115	Patvirtintas	30 iš 86

Norminis vidaus teisės aktas	Savininkas	Patvirtinimo data ir Nr.	Statusas	Psl.
Techninė politika	Infrastruktūros planavimo departamentas	2025-07-08 Nr. VTA-I25-115	Patvirtintas	31 iš 86


Požeminės sklendės prailginimo veleno kapos įrengimo detalizacija

Reikalavimai požeminės sklendės prailginimo veleno kapos įrengimui

- Požeminės sklendės kapa naudojamos pagal Bendrovės patvirtintas technines specifikacijas. Galimi kapos tipai:
 - Fiksuoto aukščio kapa;
 - Plaukiojančio tipo kapa.

Reikalavimai požeminės sklendės įrengimui


- Žalioje vejoje kapa montuojama minimaliai 300 mm betoniniame žiede, kapa turi būti 50 mm iškilusi virš žemės paviršiaus (7 pav. Kapos įrengimas žalioje vejoje. Betono klojiniai naudojami ne mažesnio kaip DN315, bet ne didesnis kaip DN425 mm skersmens vamzdis.

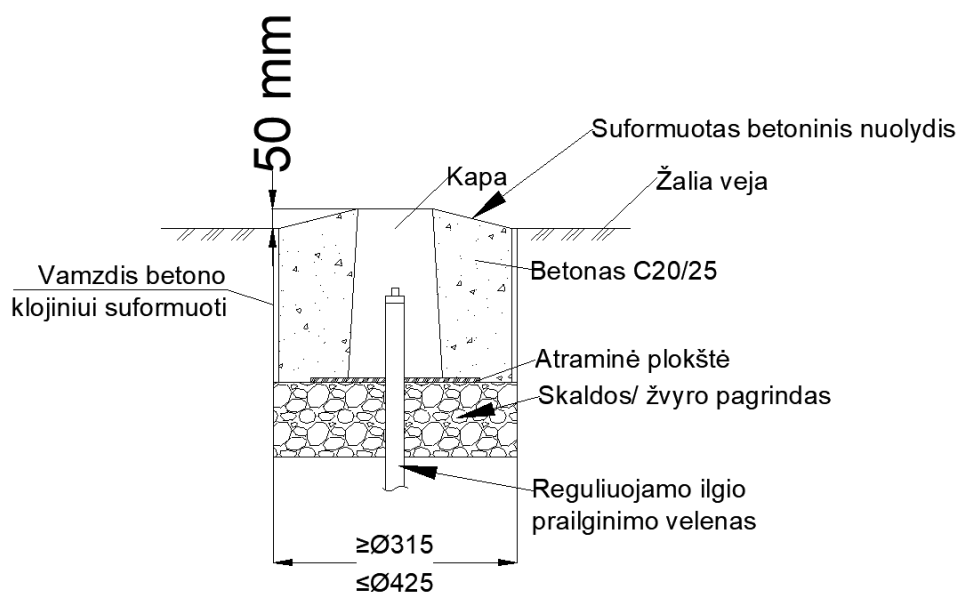

7 pav. Kapos įrengimas žalioje vejoje

- Žvyro dangoje kapa montuojama minimaliai 300 mm betoniniame žiede. Betono klojiniai naudojami ne mažesnio kaip DN315, bet ne didesnis kaip DN425 mm skersmens vamzdis. Betoninis žiedas su kapa turi būti 50 mm žemiau žvyro dangos lygio (8 pav.).

Norminis vidaus teisės aktas	Savininkas	Patvirtinimo data ir Nr.	Statusas	Psl.
Techninė politika	Infrastruktūros planavimo departamentas	2025-07-08 Nr. VTA-I25-115	Patvirtintas	33 iš 86

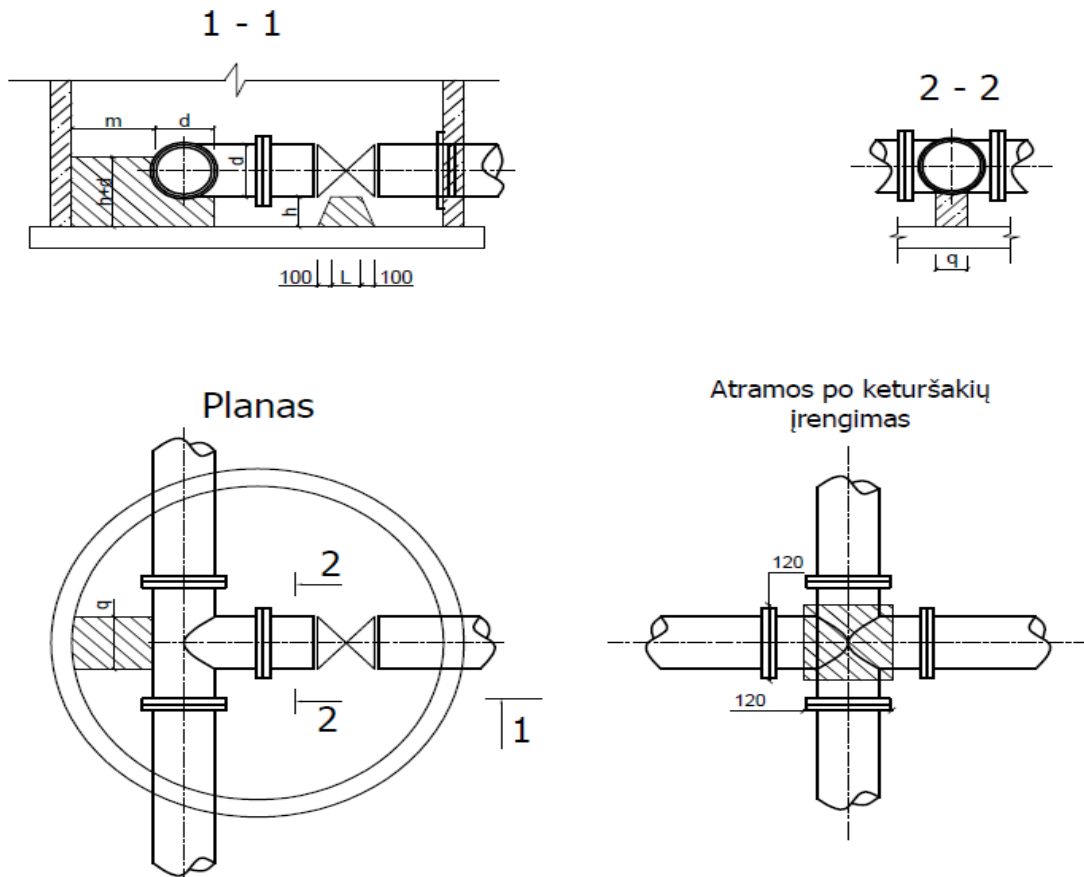

10 pav. Sklendžių atramų įrengimas

1 lentelė. Sklendžių atramų dydžių lentelė

d	100	150	200	250	300	400	500
Minimalūs atramų atstumų parametrai, mm							
h	250	250	250	250	250	250	300
q	250	250	250	250	250	250	300
m	300	300	300	300	300	300	500
L	120	120	120	120	250	250	250

2.8 Naujos statybos vandentiekio tinklo plovimas ir dezinfekavimas

Naujas vandentiekio tinklas turi būti plaunamas prieš hidraulinį bandymą.

Naujos statybos tinklai plaunami hidromechaniniu (naudojant elastingus kamščius, pvz., porolono) būdu. Plaunant hidromechaniniu būdu plovimo slėgis turi būti analogiškas vandentiekio tinkle esančiam slėgiui (jei vanduo bus imamas iš esamų tinklų) arba slėgį galima dirbtinai sukelti kilnojamu siurbliu, tačiau kamščio judėjimo greitis neturi būti didesnis kaip 1,0 m/s. Kamščio skersmuo turi sudaryti 1,2-1,3 vamzdžio skersmens, o ilgis – 1,5-2,0 vamzdžio skersmens. Kamščius galima naudoti tik tiesiuose vamzdžio ruožuose, esant sklandiems posūkiams, ne didesniems kaip 90 laipsnių. Vamzdžio viduje prie jo prijungtų vamzdžių ar kitų detalių galai neturi būti išsikišę, sklendės turi būti visiškai atidarytos. Plovimo trukmė priklauso nuo nešvarumų kiekio ir pobūdžio. Dėl tinklo ruožo plovimo surašomas nustatytos formos aktas (forma F-53).

Norminis vidaus teisės aktas	Savininkas	Patvirtinimo data ir Nr.	Statusas	Psł.
Techninė politika	Infrastruktūros planavimo departamentas	2025-07-08 Nr. VTA-I25-115	Patvirtintas	34 iš 86

Praplovus naujai statomus vandentiekio tinklus hidromechaniniu būdu toliau atliekamas tinklo hidraulinis bandymas. Hidrauliškai išbandytas vamzdynas dezinfekuojamas chloruojant. Dezinfekavimui naudoti chlorą išskiriančias medžiagas - natrio hipochloritą arba kalcio hipochloritą. Dezinfekavimo darbų vietoje privalu turėti dezinfekanto pardavėjo išduotą galiojantį saugos duomenų lapą. Chloruojama vamzdino ruožą užpildant vandeniu, imant aktyviojo chloro dozę 75-100 mg/l ir išlaikant vamzdyne reagento kontakto trukmę 5-6 val. arba imant mažesnę dozę – 40-50 mg/l, kai kontakto trukmė vamzdyne yra ne trumpesnė kaip 24 val. Konkreti chloro dozė parenkama atsižvelgiant į vamzdino užterštumą. Chloruojamo vamzdino ruožas turi būti ne ilgesnis kaip 2 km.

Chloro tirpalą į vamzdyną reikia leisti tol, kol tirpalo įterpimo vietos atžvilgiu toliausioje ruožo vietoje vandenyje bus ne mažiau kaip 50% nustatyto aktyviojo chloro kiekio (aktyviojo chloro kiekį vandenyje reikia matuoti tam skirtu nešiojamu matavimo prietaisu). Nuo to momento chloro tirpalo tiekimas nutraukiamas ir vamzdynas, užpildytas chloro vandeniu, paliekamas nustatytam kontakto trukmės laikui.

Praėjus kontakto laikui chloruotą vandenį reikia išleisti į artimiausią UAB „Vilniaus vandenys“ buitinių nuotekų tinklą (jei tokios galimybės nėra - surinkus į talpą pavėžėti iki saugaus išpylimui UAB „Vilniaus vandenys“ buitinių nuotekų tinklo). Geriamajam vandeniui dezinfekuoti naudojamų medžiagų likučius privalu nustatyti jau minėtu nešiojamu matavimo prietaisu. Dezinfekuotą vamzdyną reikia plauti švariu vandeniu tol, kol chloro likutis vandenyje sumažės iki ne daugiau kaip 0,05 mg/l.

Naujo vandentiekio prijungimo prie veikiančio tinklo vietose reikia atlikti vietinį jungių ir armatūros dezinfekavimą chloro tirpalu.

Dėl tinklo ruožo dezinfekavimo surašomas nustatytos formos aktas (forma F-53). Norint patvirtinti dezinfekavimo kokybę iš atestuotos laboratorijos reikia gauti pažymą dėl ribinio mikroorganizmų skaičiaus pagal šiuos mikrobiologinius rodiklius (pagal higienos normą HN 24:2023):

- kolonijas sudarantys vienetai 22°C temperatūroje;
- žarninės lazdelės (*Escherichia coli*);
- koliforminės bakterijos;
- žarniniai enterokokai.

3. Vandens siurblinės

3.1 I–IV kėlimo siurblinių medžiagiškumas, komplektacija

3.1.1 I-ojo kėlimo vandens siurblinės

I-ojo kėlimo siurblinėse naudojami panardinami vandens siurbliai. Siurbliai turi atitikti Bendrovės patvirtintą techninę specifikaciją „Panardinami vandens siurbliai“.

Siurblinės mazgo komplektacija

- Uždaromoji armatūra – flanšinės pleištinės sklendės (techniniai reikalavimai sklendei nurodyti Bendrovės patvirtintoje techninėje specifikacijoje „Vandentiekio flanšinės pleištinės sklendės“).
- Atbulinis vožtuvas (techniniai reikalavimai atbuliniam vožtuvui nurodyti Bendrovės patvirtintoje techninėje specifikacijoje „Swing tipo atbuliniai vožtuvai vandentiekui“).
- Atšaka / mova su ventiliu su galimybe prisukti manometrą slėgio matavimui. Atšaka / mova taip pat naudojama oro išleidimui. Montuojama vamzdino viršutinėje dalyje.
- Vamzdino medžiaga:
 - kai I-ojo kėlimo siurblinėse vamzdino skersmuo mažesnis nei 100 mm – naudojamas nerūdijantis plienas, ne žemesnės nei AISI 304 klasės arba polietilenas (PE);
 - kai I-ojo kėlimo siurblinėse vamzdino skersmuo didesnis nei 100 mm imtinai – naudojamas nerūdijantis plienas, ne žemesnės nei AISI 304 klasės;
 - vamzdynas kameroje – polietilenas (PE). Kameroje perėjimas į polietileno (PE) vamzdį daromas su flanšine jungtimi.
- Ventilis mėginių paėmimui.
- Hermetiška dėžutė siurblio kabelio ir jėgos kabelio jungčiai.

Norminis vidaus teisės aktas	Savininkas	Patvirtinimo data ir Nr.	Statusas	Psl.
Techninė politika	Infrastruktūros planavimo departamentas	2025-07-08 Nr. VTA-I25-115	Patvirtintas	35 iš 86

- Galimybė matuoti statinį ir dinaminį vandens lygį. Turi būti antgalis gręžinio galvutėje statinio / dinaminio vandens lygio matavimui.
- Debitomatis montuojamas su vienu paslankiu flanšu, kad poreikiui esant būtų lengva išmontuoti ir sumontuoti.
- Visų naujai montuojamų debitomačių maitinimui turi būti naudojami trijų gyslų el. kabeliai
- Turi būti įrengta bendra vandens apskaita vandenvietėje su apvadine linija bei uždaromąja armatūra, kuria apskaitomas iš visų gręžinių išgautas vandens kiekis:
 - jeigu iš gręžinio vanduo tiekiamas tiesiogiai klientams, reikalingas elektromagnetinis (indukcinis) vandens skaitiklis (Debitomatis) su duomenų nuskaitymu;
 - jeigu vanduo iš gręžinių patenka į vandens gerinimo įrenginius, tuomet montuojamas bendras indukcinis vandens skaitiklis su duomenų nuskaitymu visiems gręžiniams toje vandenvietėje.

Vandenviečių susisiekimo ir sklypo plano dalis

- Įrengti žvyro arba skaldos privažiavimo kelius prie visų gręžinių.
- Tvoros stulpelius su vartų stulpais sujungti standžiai, nepaliekant tarpų.
- Tarp tvoros apačios ir žemės paviršiaus nepalikti didesnio kaip 10 cm tarpo.
- Tarp vartų apačios ir žemės paviršiaus palikti 15 cm tarpą.
- Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos ribose naujai statomų arba renovuojamų siurblių teritorijos elementai (tvora, apšvietimo stulpai, komunikacinių ženklų stulpeliai ir kt.) turi būti juodos RAL 9004 spalvos, elektros skydinės pilkos RAL 7012 spalvos taip pat ir cokolis.

Apsauginės ir gaisrinės signalizacijos dalis

- Sukonfigūruoti vaizdo stebėjimo kameras.
- Darbo projekte turi būti išdėstytas atskirais projektais visų vartų pavaros, įėjimo pulteliai, apsaugos centralės, pasikalbėjimo įrenginys, įdiegta viena ar kelių sistemų ir kt.

Elektros skirstyklose bei siurblinėse išorinių durų vidinė atidarymo rankena daroma atspari gaisro pavojui ir turi atitikti EN179 standartų reikalavimus. Durys turi atitikti EN 16034 standartą.

3.1.2 II–IV kėlimo kvartalinį vandens siurblių medžiagiškumas ir komplektacija

II–IV kėlimo siurblių komplektacija

- Siurblių našumas parenkamas pagal maksimalų momentinį debitą, užtikrinamą reikiamą slėgį nepatogiausiame taške atliekant visos sistemos hidraulinius skaičiavimus. Siurblio darbo taškas parenkamas, kai elektros variklio srovės stiprumo dažnis neviršija 50 Hz.
- Prieš vandens siurblius montuojami purvo surinkėjai.
- Uždaromoji armatūra – flanšinės pleištinės sklendės (techniniai reikalavimai sklendei nurodyti Bendrovės patvirtintoje techninėje specifikacijoje „Vandentiekio flanšinės pleištinės sklendės“).
- Atbulinis vožtuvas (techniniai reikalavimai atbuliniam vožtuvui nurodyti Bendrovės patvirtintoje techninėje specifikacijoje „Swing tipo atbuliniai vožtuvai vandentiekui“).
- Oro vožtuvas (techniniai reikalavimai oro vožtuvui nurodyti Bendrovės patvirtintoje techninėje specifikacijoje „Kombinuoti vandentiekio nuorinimo vožtuvai (dvigubo veikimo“)“).
- Vamzdyno medžiaga. Kai vamzdyno skersmuo didesnis nei 50 mm – nerūdijantis plienas ne žemesnės nei AISI 304 klasės, kai vamzdyno skersmuo mažiau nei 50 mm imtinai – karšto arba šalto cinkavimo vamzdžiai.
- Ventilis mėginių paėmimui.
- Slėgio matavimo įrenginys – manometras.
- Atramos turi būti įrengiamos po kiekvieną fazoninę dalimi.
- Polietileno (PE) vamzdynas turi būti montuojamas ant cinkuoto profilio atramų.
- Kai įvadinis vamzdis sumontuotas prie sienos ir turi alkūnę, turi būti įrengtas mazgo inkaravimas.
- Drėgmės rinktuvas. Reikalingas, nes nenaudojamas vamzdynų apšildymas.
- Trapas turi būti įrengiamas kartu su atbuliniu vožtuvu.
- Kai nuotekų tinklai yra aukščiau negu įrengiamas trapas, tai įrengiama prieduobė su drenažiniu siurbliu.

Norminis vidaus teisės aktas	Savininkas	Patvirtinimo data ir Nr.	Statusas	PsI.
Techninė politika	Infrastruktūros planavimo departamentas	2025-07-08 Nr. VTA-I25-115	Patvirtintas	36 iš 86

- Kėlimo įranga:
 - kai siurblių agregatų svoris yra iki 50 kg, kėlimo įrenginiai nėra projektuojami;
 - kai siurblių arba el. variklių svoris yra 50–150 kg, projektuojamas bėgis rankiniam kėlimo įrenginiui (talei);
 - kai siurblių arba el. variklių svoris yra daugiau negu 150 kg, projektuojamas bėgis kartu su elektriniu kėlimo įrenginiu (tale).
- Nepriklausomas elektros energijos tiekimas (pajungta nuo AB ESO tinklų pagrindinė ir rezervinė tiekimo linijos). Siurblių elektros skydinės esančios Vilniaus miesto savivaldybės ribose turi būti pilkos RAL 7012 spalvos taip pat ir cokolis.
- Įrengti autonominį vidaus degimo variklio (dyzelinį) sukamą elektros generatorių požeminėje stovėjimo aikštelėje arba išskirti saugomą teritoriją su aptvėrimu ir privažiavimu pagal įmonės Techninės politikos reikalavimus.
- Naujai statomoms arba renovuojamoms kvartalinėms vandentiekio siurblinėms valdymo skyduose įrengti UPS (nepertraukiamo maitinimo šaltinis) įrenginius su „By pass“ (sugedus UPS praleistų elektros srovę) funkcija ir gedimo duomenų perdavimu.
- Siurblių stotelės siurbliai ir siurblių valdymo spinta turi būti komplektuojama to paties gamintojo. Į stotelės komplektaciją turi įeiti ir kiekvieno stotelės siurblio uždarojoji bei apsauginė armatūra ir slėginiai kolektoriai su flanšiais pasijungimais. Jeigu mažesnio skersmens atšakų į siurblius ir atšakų iš siurblių įsijungimai į kolektorius sutapdinamos ašimis, tuomet antrojo kėlimo siurblių stotelių padavimo ir išmetimo kolektoriuose turi būti įrengtas ištuštinimo ventilis DN50 mm su pajungimu laistymo žarnai.
- Antrojo kėlimo siurblių darbo ratas turi būti žemiau žemiausio vandens lygio vandens paėmimo rezervuare.
- Turi būti įrengtas įžeminimas.
- Technologinė įranga:
 - siurbliai ir jų valdymo automatikos įranga;
 - duomenų perdavimo į SCADA įranga.
- Apsauginė-gaisrinė signalizacija.
- Apšvietimas (patalpų, lauko, avarinis)
- Siurblinei turi būti suprojektuota fiziškai atskira patalpa, jei yra langai – su apsauginėmis grotomis.
- Šildymo-vėdinimo įrenginiai (be centrinio šildymo).
- Siurblinės apdaila turi būti lengvai prižiūrima ir paprastai eksploatuojama. Sienos – lygios (jeigu betonas – lygus, jei nelygus – glaistytas, dažytas). Sienų ir grindų danga- lygi, iš drėgmei atsparių ilgaamžių, lengvai valomų ir prižiūrimų medžiagų (šlifuotas betonas, akmenų masės plytelės, atsparūs dažai arba lygiavertės medžiagos).

Vamzdyno ir fasoninių dalių medžiagos įvade į siurblinę

- Kai į siurblinę ateina **PE vamzdis**: montuojamas flanšinis tempimui atsparus adapteris su atramine įvare ir nerūdijančio plieno vamzdis. Visos medžiagos turi atitikti Bendrovės patvirtintas technines specifikacijas. Atstumas nuo sienos iki flanšinio tempimui atspaus adapterio turi būti ne mažiau kaip 0,3 m.
- Kai į siurblinę ateina **nerūdijančio plieno vamzdis**: montuojama nerūdijančio plieno alkūnė, flanšas ir nerūdijančio plieno vamzdis. Visos medžiagos turi atitikti Bendrovės patvirtintas technines specifikacijas.

Konteinerinių vandens kėlimo siurblių komplektacija

- Vandens slėgio kėlimo siurblinė - iš anksto montavimui paruošta konstrukcija, montuojama ant gelžbetoninio pado. Konteinerinio tipo pastatas, kuris sumontuojamas gamykloje pagal projekte pateikiamus matmenys.
- Siurblinės dydis priklauso nuo jame montuojamos įrangos ir vamzdinių skersmenų.
- Siurblinės lubos ir sienos gaminamos iš daugiasluoksnių apšiltintų plokščių, jų storis nemažesnis nei 100 mm.
- Išorės sienų apdaila – skarda.
- Vidaus sienų ir lubų apdaila – skarda arba stiklu armuotas plastikas (GRP) medžiaga, atspari drėgmei
- Grindų danga – vandeniui atspari neslidi danga/akmenų masės plytelės.
- Siurblinėje turi būti įrengta natūrali ventiliacija su žaliuzių tipo grotelėmis.
- Siurblinėje įrengtas trapas su pajungimu į projektuojamą kanalizaciją.
- Sumontuojamas kėlimo mechanizmas jeigu siurblio svoris daugiau 150 kg. Jeigu svoris mažesnis – įrengiamas tik profilis kėlimo kilnojamam kėlimo mechanizmui, kuris atlaikytų ne mažesnę kaip 150kg svorį.

Norminis vidaus teisės aktas	Savininkas	Patvirtinimo data ir Nr.	Statusas	Psl.
Techninė politika	Infrastruktūros planavimo departamentas	2025-07-08 Nr. VTA-I25-115	Patvirtintas	37 iš 86

- Aptarnavimo durys metalinės-rakinamos.
- Siurblinėje montuojama el. valdymo įranga, automatikos skydai, vietinis ir avarinis apšvietimas, elektrinis šildytuvas palaikantis patalpos temperatūrą ne mažesnę kaip +5,0 °C, drėgmės surinkėjas su pajungimu į kanalizaciją.
- Įrengti autonominį vidaus degimo variklio (dyzelinį) sukamą elektros generatorių požeminėje stovėjimo aikštelėje arba išskirti saugomą teritoriją su aptvėrimu ir privažavimu pagal įmonės Techninės politikos reikalavimus.
- Siurblinėje montuojamas technologinis nerūdijančio plieno vamzdynas, arba PE PN10 vamzdis, sklendės, atbuliniai vožtuvai, vandens mėginių ėmimo čiaupai, antvamzdžiai su ventiliais daviklių montavimui.
- Siurblinėje montuojama apvadinė linija su sklendėmis, atbuliniais vožtuvais siurblinės remonto atveju.
- Medžiagos turi atitikti UAB „Vilniaus vandenys“ keliamus techninius reikalavimus.
- Vamzdyno įvadų vietose paliekamos uždengiamos technologinės prieduobės.
- Siurblinėje montuojama pilnai sukomplektuota automatizuota vandens slėgio kėlimo stotelė (siurblių varikliai su apskukų dažnio keitikliais). Siurblių parametrai ir jų kiekis parenkamas pagal projektuojamos siurblinės parametrus.
- Slėgio kėlimo stotelės našumas reguliuojamas pagal vandens suvartojimą, palaikant nustatytą slėgį.
- Išvaduose montuojami elektromagnetiniai (indukciniai) vandens apskaitos prietaisai (Debitomačiai) su pajungimu į SCADA sistemą.
- Siurblinės įranga montuojama laikantys statybos techninio reglamento STR 2.07.01:2003.
- Siurblinės darbas turi būti integruotas į UAB „Vilniaus vandenys“ dispečerizacijos sistemą (SCADA) ir atitikti jos reikalavimus.
- Siurblinės teritorija turi būti aptverta tvora.
- Tvoros aukštis ne mažesnis nei 1,80 m, tvoros stulpeliai įbetonuojami. Tvoros vielos storis ne mažiau 3 mm.
- Numatomi dvivėriai rakinami vartai ir varteliai, vartų plotis 3,5 m aukštis 1,80 m, vartelių plotis $\geq 0,80$ m, aukštis 1,80 m.
- Apsauginės kameros (pagal saugos reikalavimus)
- Teritorijoje numatoma asfalto arba trinkelų danga
- Privažavimo kelias prie vandens kėlimo stotelės ne siauresnis kaip 3 m.
- Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos ribose naujai statomų arba renovuojamų vandens kėlimo siurblinių teritorijos elementai (tvora, apšvietimo stulpai, komunikacinių ženklų stulpeliai ir kt.) turi būti juodos RAL 9004 spalvos, elektros skydinės pilkos RAL 7012 spalvos taip pat ir cokolis.

3.2 Siurblinių valdymas

Turi atitikti SCADA signalų sąrašą (1 priedas).

Siurblių darbo efektyvumas

- Siurblių skaičių apsprendžia maksimalus debitas. Parinktų siurblių skaičius turi užtikrinti maksimalų debitą.
- Visais režimais (maksimalus valandos, vidutinis valandos, minimalus valandos) turi būti parenkamas efektyviausias siurblių skaičius, esant didžiausiam naudingumo koeficientui. Jeigu vienodų siurblių sistema negali užtikrinti aukščiau paminėtos sąlygos, renkamas vienas papildomas kitokios charakteristikos siurblys (naktiniam debitui arba gaisrų gesinimui).
- Statant siurblių sistemas, turi būti įrengiamas vienas valdiklis.

4. Vandens ruošimas

4.1 Vandens ruošimo įrenginiai

Vandens ruošimo technologija parenkama pagal šalinamų priemaišų būseną ir koncentracijas, kad geriamasis vanduo būtų saugus ir sveikas vartoti bei atitikti STR 2.02.04:2004 „Vandens ėmimas, vandenruošas. Pagrindinės nuostatos“ ir higienos normos reikalavimus HN24:2023 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“. Vandens ruošykloms kurių maksimalus našumas didesnis nei 100 m³/d, parenkami technologiniai sprendimai:

Norminis vidaus teisės aktas	Savininkas	Patvirtinimo data ir Nr.	Statusas	Psl.
Techninė politika	Infrastruktūros planavimo departamentas	2025-07-08 Nr. VTA-I25-115	Patvirtintas	38 iš 86

Slėginio filtro schema

- Filtro skersmuo ir aukštis parenkamas pagal vandens kokybę (filtro matmenys ir užpildo aukštis parenkamas projektavimo metu).
- Vanduo tiekiamas į filtro viršų, apačioje surenkamas išvalytas, o filtro praplovimas – atvirkščiai (plovimo fazės ir laikas numatomi projektavimo, paleidimo-derinimo darbų metu).

Vandens ruošime naudojamų įrenginių medžiagos

- Vidaus vamzdynai iš nerūdijančio plieno, nerūdijančio plieno markė ne žemesnė nei AISI 304.
- Filtro korpuso medžiaga:
 - kai vandens ruošimo įrenginių našumas iki 50 m³/d – filtro korpusas stiklo pluošto;
 - kai vandens ruošimo įrenginių našumas daugiau negu 50 m³/d – filtro korpusas iš storasienio plieno (kaip slėginiams indams).
- Filtrų užpildas – kvarcinis smėlis.
- Uždarojoji armatūra – elektrifikuotos sklendės / uždoriai.

Filtrų užpildo sluoksniai

- Kvarcinio smėlio košiamasis užpildas (kvarcinio smėlio grūdelių stambumas nuo 1–2 mm skersmens);
- Laikantysis sluoksnis (granitinės skaldos sluoksnis):
 - apatinis sluoksnis yra nuo 20–40 mm stambumo;
 - vidutinis sluoksnis yra nuo 10–20 mm stambumo;
 - viršutinis sluoksnis yra nuo 8–10 mm stambumo.

Bendrieji reikalavimai

- Projektuojant slėginius filtrus žemiau rezervuaro įrengti atbulinius vožtuvus. Siekiant išlaikyti pastovų slėgį filtruose, prieš juos montuojamas slėgio reguliatorius arba automatiškai reguliuojama sklendė.
- Virš slėginių filtrų ir oro-vandens maišytuvo įrengti automatinius nuorinimo ventilius. Kondensatą iš ventilių išvesti viena vamzdžių sistema į pastato išorę, nesant techninių galimybių nuvesti į sifoninį grindų trapą. Tiesiogiai į buitinę nuotakyną kondensato vamzdžių nuvesti neleidžiama.
- Filtrų pastato pagrindinės patalpos grindys turi būti su nuolydžiu į grindų latako arba trapų pusę. Nuolydį suformuoti grindų betonavimo metu.
- Filtrų pastato pagrindinėje patalpoje 4-5 cm aukštyje nuo grindų įrengti avarinį elektrodinį vandens lygio jutiklį su automatiniu signalo perdavimu per SCADA (patalpos užliejimui užfiksuoti technologinės avarijos atveju).
- Uždarojoji armatūra numeruojama priekyje nurodant filtro numerį, pvz.: pirmo filtro sklendė 1-1, antro filtro trečia sklendė 2-3.
- Patekimui į filtrų pastato pagrindinę patalpą įrengti el. vartus su varstomomis durimis juose. Avariniam atidarymui įrengti rankinį vartų pakėlimą per grandininę pavarą.
- Oro tiekimo iš kompresorių sistemoje vožtuvai turi būti prie kiekvieno kompresoriaus atskirai.
- Žalio vandens apvedimo linija turi būti su elektrifikuota sklendė ir nuotoliniu valdymu.
- Naudojant vidaus technologiniams vamzdynams plastiką, atvamzdžių ventiliams ar atsišakojimams įpjovos negali būti vietoje klijuojamos (tik gamyklinės jungės arba kieti balnai).
- Rekonstruojant esamus VGJ, rangovas turi pateikti veikiančio objekto gręžinių perjungimo grafiką/planą, iš anksto numatyti vietas, kur bus matuojamas slėgis į miestą įsėinančiame tinkle.
- Vietinei buitinių nuotekų/paplavų siurblinei įrengti vietinį siurblių valdymo skydą.
- Naujai statomų arba renovuojamų VGJ teritorijos elementai (tvora, apšvietimo stulpai, komunikacinių ženklų stulpeliai ir kt.) turi būti juodos RAL 9004 spalvos, elektros skydinės pilkos RAL 7012 spalvos taip pat ir cokolis.

4.2 Vandens dezinfekavimas

Tam, kad geriamajame vandenyje nepradėtų daugintis mikroorganizmai ir vandens kokybė išliktų pastovi, jis turi būti dezinfekuojamas. Dezinfekavimui naudojamas natrio hipochlorito tirpalas.

Norminis vidaus teisės aktas	Savininkas	Patvirtinimo data ir Nr.	Statusas	Psł.
Techninė politika	Infrastruktūros planavimo departamentas	2025-07-08 Nr. VTA-I25-115	Patvirtintas	39 iš 86

- Kur nėra nugeležinimo filtrų, tirpalas naudojamas kaip priemonė, ištirpusiai vandenyje geležiai nusodinti rezervuaruose.
- Laisvo chloro likutis tiekiamame vandenyje turi būti nuo 0,01–0,07 mg/l.
- Vandens dezinfekavimo mazgas turi būti automatizuotas su duomenų perdavimu į SCADA.

4.3 Švaraus (paruošto) vandens rezervuarai

- Švaraus (paruošto) vandens rezervuarai (toliau – ŠVR) projektuojami, kad darbinis rezervuaro tūris būtų ne mažesnis nei 1,12 karto didžiausiai skaičiuotinai paros vandens reikmei.
- Laiptus ant ŠVR pylimo daryti surenkamus g/b, su cinkuotais turėklais.
- ŠVR su pylimais perdangai naudoti hidrotechninį betoną, perdangos prilydomos, dangos hidroizoliaciją įrengti tuo atveju, jei įlipimo landoms naudojami standartiniai surenkami g/b šulinių žiedai. Landos (šulinių žiedų išorinis paviršius) taip pat turi būti hidroizoliuojamos prilydoma danga iki pat žemės paviršiaus.
- Nuo peršalimo pylimuose statomus ŠVR apsaugoti pakankamu grunto sluoksniu, išorinio šiltinamojo sluoksnio nedaryti.
- ŠVR dangčius įrengti sandarius (dvigubus).
- Įrengti ŠVR vėdinimą nukreipiant vėdinimo vamzdžiu iš rezervuaro per smėlio filtrą šulinyje arba oro filtru, skirtu geriamojo vandens rezervuarams su apsauga nuo vabzdžių. Vėdinimo vamzdynas projektuojamas su nuolydžiu neleidžiančiu kauptis kondensatui. Šulinyje turi būti įrengtas vėdinimo stovas su viršuje įrengtu tinkleliu nuo vabzdžių vamzdžio išorėje.
- Įlipimo į ŠVR konstrukcija turi būti iš nerūdijančio plieno su neslidžiomis pakopomis. Kopėčios turi būti su apsauginiais lankais arba su integruotu bėgiu per vidurį su apsaugos rankena.
- Švaraus vandens rezervuarų dangčių naktinis apšvietimas turi būti pakankamas, kad dangčiai būtų gerai matomi per vaizdo kameras
- ŠVR liukų, dangčių davikliai turi atitikti LST EN 50131-1 reikalavimus. Visi rezervuarai privalo turėti dangčio ar liuko signalizacijos daviklį.
- ŠVR dangčiai turi būti sunumeruoti, kad juos galima būtų atsekamai suprogramuoti įėjimo apsauginiame pulte dėl nesankcionuoto vieno ar kito dangčio atidarymo.
- ŠVR sandarumo bandymą atlikti po to, kai per sienas ir dugną išvesti technologiniai vamzdynai, kad tuo pačiu būtų patikrintas ir angų sandarumas. Vamzdžių praėjimo angas sandarinti gumuotais segmentiniais sandarikliais. Bandant rezervuarai negali būti užpilti gruntu, o bandyti reikia kiekvieną rezervuaro sekciją atskirai (jei jų daugiau kaip dvi – tada vienu bandymu neturinčias bendrų sienų), o kitu bandymu – likusias.
- ŠVR persipylimo ir patiekimo vamzdžių galus įrengti piltuvo formos.

4.4 Fizinės ir kibernetinės apsaugos reikalavimai

Bendrieji apsaugos sistemos techninių priemonių įgyvendinimo reikalavimai:

- Perimetro sauga
- Įeigos kontrolė
- Apsaugos priemonės
- Tinkamas apšvietimas
- Pastatų apsauga
- Gaunamos korespondencijos patikra

Nuorodos į teisės aktus :

[Fizinės ir veiklos apsaugos reikalavimai](#)

[Kibernetinio saugumo įstatymas](#)

Norminis vidaus teisės aktas	Savininkas	Patvirtinimo data ir Nr.	Statusas	Psł.
Techninė politika	Infrastruktūros planavimo departamentas	2025-07-08 Nr. VTA-I25-115	Patvirtintas	40 iš 86

5. Nuotekų tinklai

5.1 Naudojamos medžiagos slėginiame ir savitakiniame tinkle

5.1.1 Savitakiniame nuotekų tinkle naudojamos vamzdyno medžiagos

Naujuose kvartaluose ir / ar rekonstruojant esamą tinklą naudojamos medžiagos

Kai diametras (išorinis): 110, 160, 200, 250, 315, 400, tai naudojami:

- Polipropileno (PP) savitakiniai nuotekų vamzdžiai pagal Bendrovės patvirtintas technines specifikacijas.
- Polivinilchlorido (PVC) savitakiniai nuotekų vamzdžiai pagal Bendrovės patvirtintas technines specifikacijas.
- Polietileno PE100 (klojant atviru / tranšėjiniu būdu su smėlio paklotu) nuotekų vamzdžiai pagal Bendrovės patvirtintas technines specifikacijas.
- Polietileno PE100 (klojant atviru / tranšėjiniu būdu su smėlio paklotu), PE100-RC (klojant atviru / tranšėjiniu būdu be smėlio pakloto), PE100-RC (klojant uždaru / betranšėjiniu būdu) vamzdžiai pagal Bendrovės patvirtintas technines specifikacijas.

Kai diametras (išorinis) > DN400, tai naudojami:

- Polipropileno (PP) savitakiniai nuotekų vamzdžiai pagal Bendrovės patvirtintas technines specifikacijas.
- Polietileno PE100 (klojant atviru / tranšėjiniu būdu su smėlio paklotu) nuotekų vamzdžiai pagal Bendrovės patvirtintas technines specifikacijas.
- Stikloplastiko (GRP) nuotekų vamzdžiai.
- Vietoje (objekto vietoje) polimerizuoti (CIPP) nuotekų vamzdžiai (rankovės tipo) uždaru (betranšėjiniu) klojimo būdu.
- Jeigu dėklas naudojamas techniniam poreikiui (perklojant vamzdį dėkle, tinklo apsaugai), dėklo medžiagiškumas, ženklumas, spalva ir slėgio klasė turi būti tokia pati kaip įrengiamo tinklo. Tarpas tarp tinklo ir dėklo užsandarinimas dėklo galuose. Kai apsauginio dėklo galas užkasamas po žeme, galas sandarinamas specialiai skirtomis futliarų sandarinimo movomis. Kai apsauginio dėklo galas baigiasi šulinyje, sandarinti galą galima specialiai skirtomis futliarų sandarinimo movomis arba naudojant montažines putas ir cemento skiedinį.
- Jeigu dėklas naudojamas technologiniam poreikiui atliekant vamzdžio prastūmimą, gali būti naudojamas metalinis dėklas, vadovaujantis galiojančiais teisių aktų reikalavimais.

5.1.2 Slėginiame nuotekų tinkle naudojamos vamzdyno medžiagos

Naujuose kvartaluose ir / ar rekonstruojant esamą tinklą, kai diametras (išorinis): 63*, 90, 110, 160, 200, 250, 315, 400 ir daugiau, tai naudojami:

- PE100 (klojant atviru / tranšėjiniu būdu su smėlio paklotu), PE100-RC (klojant atviru / tranšėjiniu būdu be smėlio pakloto), PE100-RC (klojant uždaru / betranšėjiniu būdu) vamzdžiai pagal Bendrovės patvirtintas technines specifikacijas.
- Kvartalinius slėginius nuotekų tinklus, kuriems pasirašoma Savivaldybės infrastruktūros plėtros sutartis (SIPS) projektuoti ne mažesnius nei DN110.

*DN projektuojama tik kliento eksploatuojamoje nuotekų siurblinėje.

5.1.3 Kiti reikalavimai slėginiame ir savitakiniame nuotekų tinkle naudojamoms vamzdyno medžiagoms

- Kalaus ketaus (KK), stikloplastiko (GRP), vietoje polimerizuoti (CIPP), polietileno PE100, PE100-RC nuotekų vamzdžiai naudojami **rekonstruojant esamą kalaus ketaus (KK) nuotekų tinklą**.
- **Senamiesčio zonoje** naujai klojant ar rekonstruojant savitakinius ir slėginius nuotekų tinklus, naudojami tik polietileniniai (PE, PE100-RC), PVC (ne žemesnės nei SN8 klasės) ir polipropileno (PP) nuotekų vamzdžiai pagal Bendrovės patvirtintas technines specifikacijas.

5.1.4 Nuotekų tinkle naudojami vamzdyno sujungimo būdai

- Polietileninių (PE100, PE100-RC) vamzdžių jungimas:
 - **Sujungiant esamus / eksploatuojamus** visų skersmenų polietileninius vamzdžius, naudoti tik sujungimą mechaninėmis tempimui atspariomis jungtimis su nerūdijančio plieno atraminėmis įvorėmis.

Norminis vidaus teisės aktas	Savininkas	Patvirtinimo data ir Nr.	Statusas	Psł.
Techninė politika	Infrastruktūros planavimo departamentas	2025-07-08 Nr. VTA-I25-115	Patvirtintas	41 iš 86

- **Sujungiant naujus** polietileninius vamzdžius, taikyti **elektromovinį** arba **sandūrinį** suvirinimo būdą arba naudoti sujungimą **mechaninėmis tempimui atspariomis jungtimis su nerūdijančio plieno atraminėmis įvorėmis**. Naudojant sandūrinį suvirinimą slėginiams ir savitakiniais nuotekų tinklams, būtina pašalinti po suvirinimo vamzdžiuose atsiradusias vidines suvirinimo siūles. Šio reikalavimo galima netaikyti ilgesnėms kaip 12 m sandūromis virinamų vamzdžių atkarpoms.
- **Kalaus** ketaus (KK) vamzdžių jungimas:
 - Nepriklausomai **nuo diametro** turi būti jungiami **įstumiamuoju** arba **inkaruojamuoju** būdu (būdai nurodyti patvirtintoje „Kalaus ketaus (KK) vandentiekio vamzdžių“ techninėse specifikacijose).
- **Vamzdžių jungimas su fasoninėmis dalimis ir / ar armatūra:**
 - Naudojamos mechaninės tempimui atsparios jungtys.
 - Projektuojami išleidėjai turi būti aklinami ir plombuojami (4 priedas).
 - Oro išleidimo ventilis turi būti montuojamas tik tiesiai ant vamzdyno tinklo per trišakį į viršų (4 priedas).

5.1.5 Nuotekų tinkle naudojama uždarojoji armatūra

- Flanšinės pleištinės sklendės su NBR gumos sandarinimu galima naudoti tik slėginuose nuotekų tinkluose, kai dėl sistemos darbinio slėgio nėra galimybės taikyti peilinių sklendžių, visais kitais atvejais turi būti naudojamos tik peilinės sklendės.

5.1.6 Šuliniai ir apžiūros šulinėliai

Apžiūros šulinėliai

- DN315, DN425 apžiūros šulinėliai statomi kiemo tinkle, išvaduose.
- DN315, DN425, DN546/600, DN1000 apžiūros šulinėliai statomi kvartalo, gatvių tinkluose.
- Apžiūros šulinėliai statomi posūkiuose, prisijungimuose prie savitakinio nuotekų tinklo.
- Apžiūros šulinėlių gylis:
 - DN315, DN425 – ne daugiau kaip 4 metrai;
 - DN600, DN1000 – ne daugiau kaip 6 metrai.
- Apžiūros šulinėliai turi atitikti patvirtintą techninę specifikaciją „Apžiūros šulinėliai“.

Gelžbetoniniai šuliniai / kameros


- Galimi gelžbetoninių šulinių diametro DN700, DN1000, DN1500, DN2000, DN3000.
- Tais atvejais, kai nėra galimybės sumontuoti šulinio, statoma gelžbetoninė kamera, kuri surenkama iš gelžbetoninių blokų, arba monolitinė, kurios matmenys yra numatomi pagal poreikį, arba gelžbetoninis atitinkamo diametro šulinys.
- Kai šulinio gylis daugiau negu 3 m, šulinių diameteras turi būti ne mažesnis kaip DN1500.
- Gelžbetoniniai šuliniai statomi kvartalo, gatvės tinklų susikirtimuose, posūkiuose, prijungimuose prie slėginio nuotekų tinklo, prisijungimuose prie savitakinio nuotekų tinklo.
- Gelžbetoniniai šulinių žiedai turi atitikti patvirtintą techninę specifikaciją „G/B šuliniai“.
- Kai projektuojami nauji buitinių nuotekų tinklai, g/b nuotekų šuliniai turi būti projektuojami ne mažesnių kaip 0,5 m atstumu nuo kitų esamų ar projektuojamų inžinerinių tinklų ir šulinių.

5.1.7 Savitakinio nuotakyno vėdinimas

Lauko nuotakynas turi būti vėdinamas siekiant išvengti nemalonių kvapų, vamzdynų ir šulinių korozijos bei išvengiant sprogimo pavojaus. Nuotakyno vėdinimas įrengiamas:

- gesinimo kameroje;
- diukerių kameroje;
- kritimo šuliniuose, kai kritimo aukštis ≥ 1 m;
- kai tinkle nėra prijungtų išvadų, su vėdinimo stovais pastatuose, daugiau nei 250 m, įrengiami vėdinimo stovai šuliniuose kuriuose keičiasi vamzdyno nuolydis, $i_{atitenkančio\ vamzdžio\ nuolydis} > i_{ištekančio\ vamzdžio\ nuolydis}$.

Norminis vidaus teisės aktas	Savininkas	Patvirtinimo data ir Nr.	Statusas	Psl.
Techninė politika	Infrastruktūros planavimo departamentas	2025-07-08 Nr. VTA-I25-115	Patvirtintas	42 iš 86

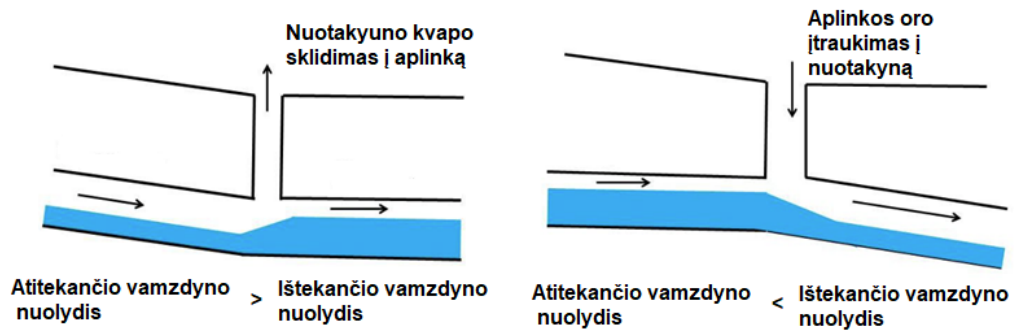

Stovo konstrukcija parenkama iš tokių statybos produktų ir suprojektuota taip, kad būtų pakankamai atspari statybos ir naudojimo metu galimiems išoriniams ir vidiniams mechanizms, cheminiams bei mikrobiologiniams procesams.


Vėdinimo vamzdžio galimas medžiagiškumas:

- Nerūdijantis plienas;
- Stiklo pluoštas;
- Ketinis padengtas su antikorozine danga (iš vidaus ir išorės);
- Plienas padengtas antikorozine danga (iš vidaus ir išorės).
- Plastiką pritaikytas lauko sąlygomis ir atsparus UV spinduliams.

Reikalavimai įrengimui:

- Vėdinimo stovai įrengiami ne žemesni nei 5 metrai virš žemės paviršiaus;
- Vėdinimo vamzdžio skersmuo parenkamas pagal nuotekų debitą tinkle, bet ne mažesnis nei DN300 mm. Nesant galimybės įrengti didesnio skersmens vėdinimo vamzdį, galima įrengti daugiau nei vieną DN300 vėdinimo vamzdį viename šulinyje/kameroje.
- Atstumas tarp šulinio ir nuotakyno vėdinimo vamzdžio turi būti kuo mažesnis.
- Požeminė oro išleidimo angos dalis, jungianti atitinkamą šulinį su vertikalia oro išleidimo anga (kamino) dalimi, turi būti nuožulni į viršų kamino link.
- Nuotekos negali kauptis vėdinimo stovė.
- Oro išleidimo vamzdžiai turi būti išdėstyti laisvoje ir atviroje erdvėje, o jų viršus turi būti atviras vėjui ir oro srovėms.
- Vėdinimo stovai įrengiami ne arčiau nei 3 metrai nuo pastato sienos. Vėdinimo stovams, kurie yra arčiau nei 5 metrai nuo pastato, įrengiamas papildomas kvapų filtras vėdinimo stovo viršuje.
- Vėdinimo stovas montuojamas ant betoninio pamato, o vamzdžio stovas įleidžiamas į žemės paviršių priklausomai nuo stovo medžiagiškumo, mechaninio atsparumo.

Norminis vidaus teisės aktas	Savininkas	Patvirtinimo data ir Nr.	Statusas	Psł.
Techninė politika	Infrastruktūros planavimo departamentas	2025-07-08 Nr. VTA-I25-115	Patvirtintas	43 iš 86

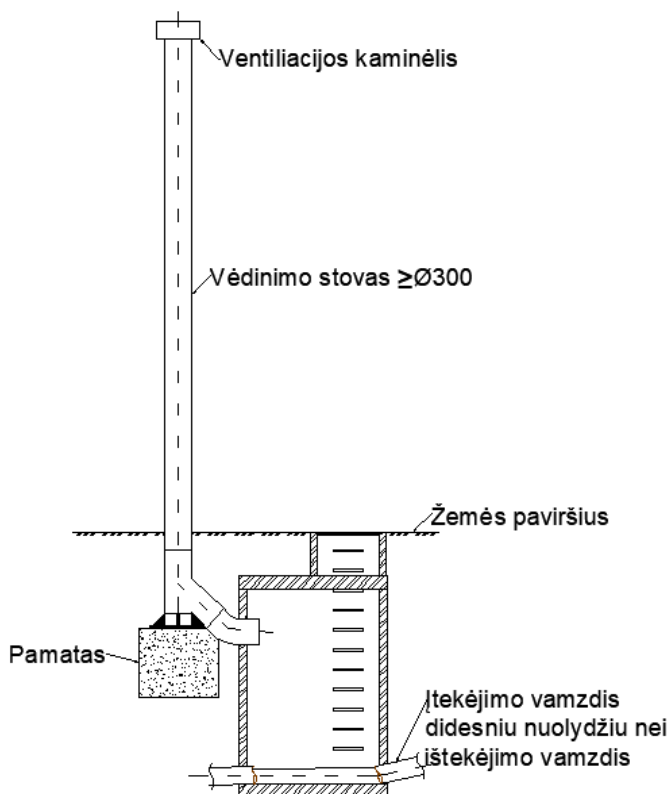


19 pav. Vėdinimo stovo šulinyje principinė schema

5.1.8 Slėgio gesinimo šulininiai

- Nuotekų siurblinėms, aptarnaujančioms individualius gyvenamuosius namus, slėgio gesinimo šulinį projektuoti panaudojant DN315, DN425, DN546/600, DN1000 skersmens šulinius.
- Kvartalinėms nuotekų siurblinėms slėgio gesinimo šulinius projektuoti panaudojant ne mažesnio kaip DN1000 gelžbetonio skersmens šulinius.
- Slėgio gesinimo šuliniuose projektuoti ne daugiau kaip trijų slėginių linijų gesinimą.
- Kvartalinėms nuotekų siurblių slėgio gesinimo šuliniuose turi būti įrengtas nuotakyno vedinimas, ne esant galimybei įrengti vėdinimo stovą, privaloma įrengti kvapo šalinimo filtrus.
- Aukštis tarp slėginio nuotekų vamzdžio ir nerūdijančio plieno plokštės turi būti nemažiau arba lygus kaip 2 DN ištekančio vamzdžio.
- Nerūdijančio plieno plokštė privalo būti ne plonesnė nei 3 mm.

Norminis vidaus teisės aktas	Savininkas	Patvirtinimo data ir Nr.	Statusas	Psl.
Techninė politika	Infrastruktūros planavimo departamentas	2025-07-08 Nr. VTA-I25-115	Patvirtintas	44 iš 86

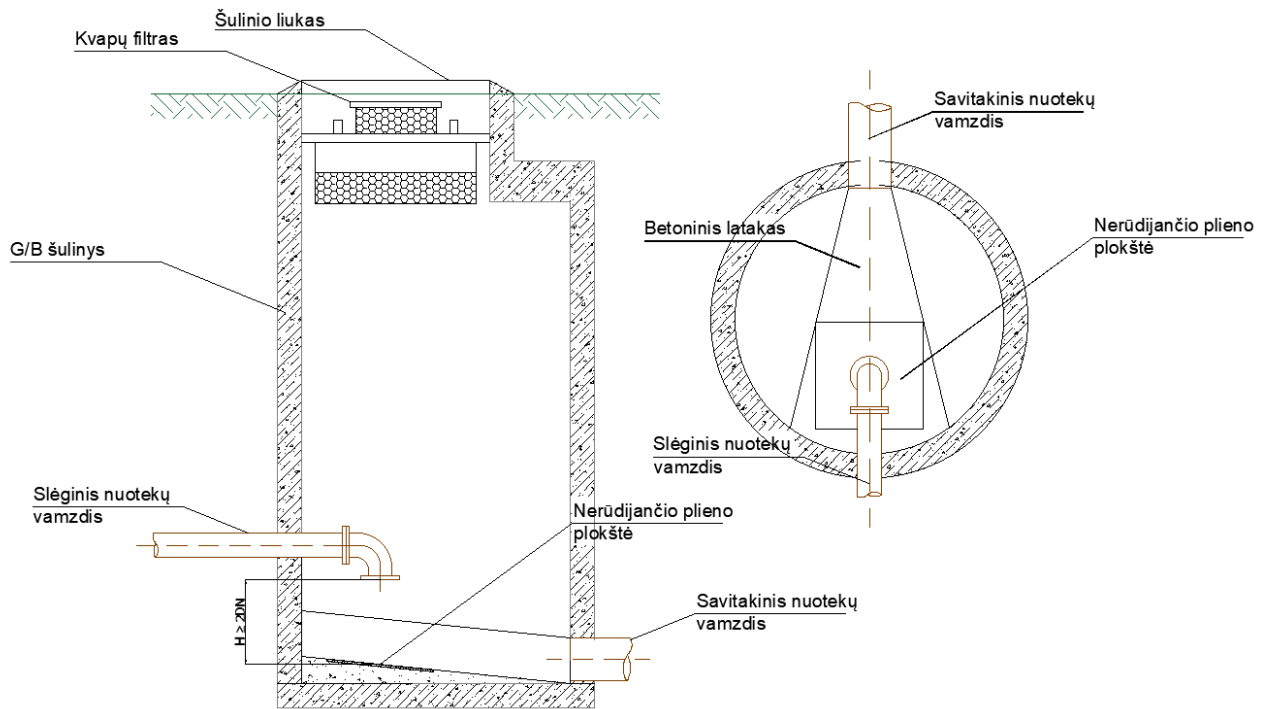

20 pav. Slėgio gesinimo šulinio principinė schema

5.2 Nuotekų mėginių paėmimo vieta

Įrengiant naujas naftos arba riebalų gaudykles, privaloma įrengti vietas išleidžiamų nuotekų mėginiams paimti. Mėginio paėmimo vieta gali būti gamykliškai integruota naftos arba riebalų gaudyklėse. Tais atvejais, kai nėra gamykliškai integruotos mėginių paėmimo vietos, ji turi būti suprojektuota ir įrengta atskirame mėginių paėmimo šulinyje.


Atvejais, kai objektas yra jau eksploatuojamas, o jame jau yra naftos gaudyklė ir / arba riebalų gaudyklė, o gamybinės nuotekos yra išleidžiamos turint galiojančią nuotekų tvarkymo sutartį su Bendrove, nuotekų mėginio paėmimo šulinys (-iai) turi būti įrengtas (-i) prieš prisijungimą prie Bendrovės tinklų šulinio (-ių). Kliento išleidžiamų nuotekų mėginio paėmimo šulinio vieta (-os) privalo būti parenkama taip, kad kliento išleidžiamos nuotekos nesimaišytų su kitų klientų išleidžiamomis nuotekomis. Nuotekų mėginio paėmimo šuliniai privalo būti įrengti visose kliento išleidžiamų nuotekų atskirose nuotekų prisijungimo į Bendrovės nuotakyną atšakose. Mėginio paėmimo šuliniams įrengti (priskirti) galima jau esančius nuotekų šulinius. Mėginio paėmimo vietos žymimos „Nuotekų mėginių paėmimo vietų plane“.

5.3 Prisijungimo prie savitakinio nuotekų tinklo schema

Reikalavimai prisijungimui

- Prisijungime montuojamas gelžbetoninis šulinys arba apžiūros šulinėlis.
- Gelžbetoninių šulinių matmenys ir vamzdžio diametro nurodyti albume LK 1.1.
- Išgręžus skylę gelžbetoniniame šulinyje turi būti sumontuotas protarpis ir tarpai užtaisyti betonu, kurio markė ne žemesnė nei pačio gelžbetoninio šulinio.
- Jungiant lietaus nuotekų tinklą prie mišraus nuotekų tinklo įrengti nuotekų debito reguliavimo įrenginį.

Norminis vidaus teisės aktas	Savininkas	Patvirtinimo data ir Nr.	Statusas	Psł.
Techninė politika	Infrastruktūros planavimo departamentas	2025-07-08 Nr. VTA-I25-115	Patvirtintas	45 iš 86

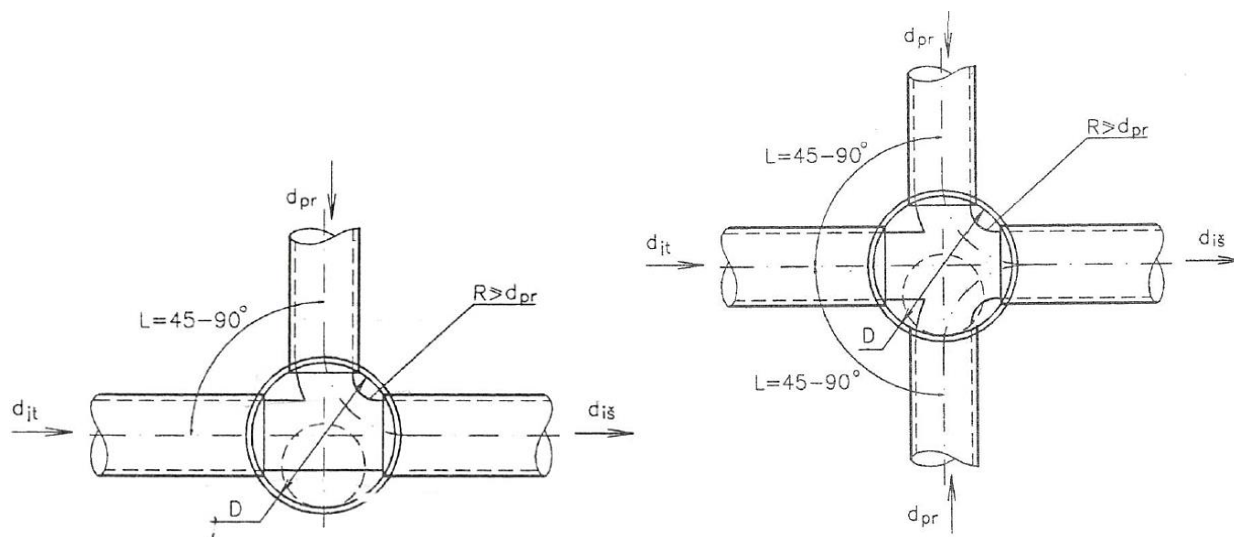


11 pav. Pasisijungimas prie savitakinio nuotekų tinklo

5.3.1 Pasisijungimas prie savitakinio nuotekų tinklo, kai reikalingas kritimo šulinys, kai DN100 – DN250


Reikalavimai prisijungimui

- Pasisijungime montuojamas gelžbetoninis šulinys.
- Išorinis kritimo šulinys montuojamas, kai šulinio diametras yra ne daugiau kaip DN1000 imtinai.
- Vidinis kritimo šulinys montuojamas, kai šulinio diametras yra DN1500 ir daugiau.
- Gelžbetoninių šulinių matmenys ir vamzdžio diametro nurodyti albume LK 1.1.

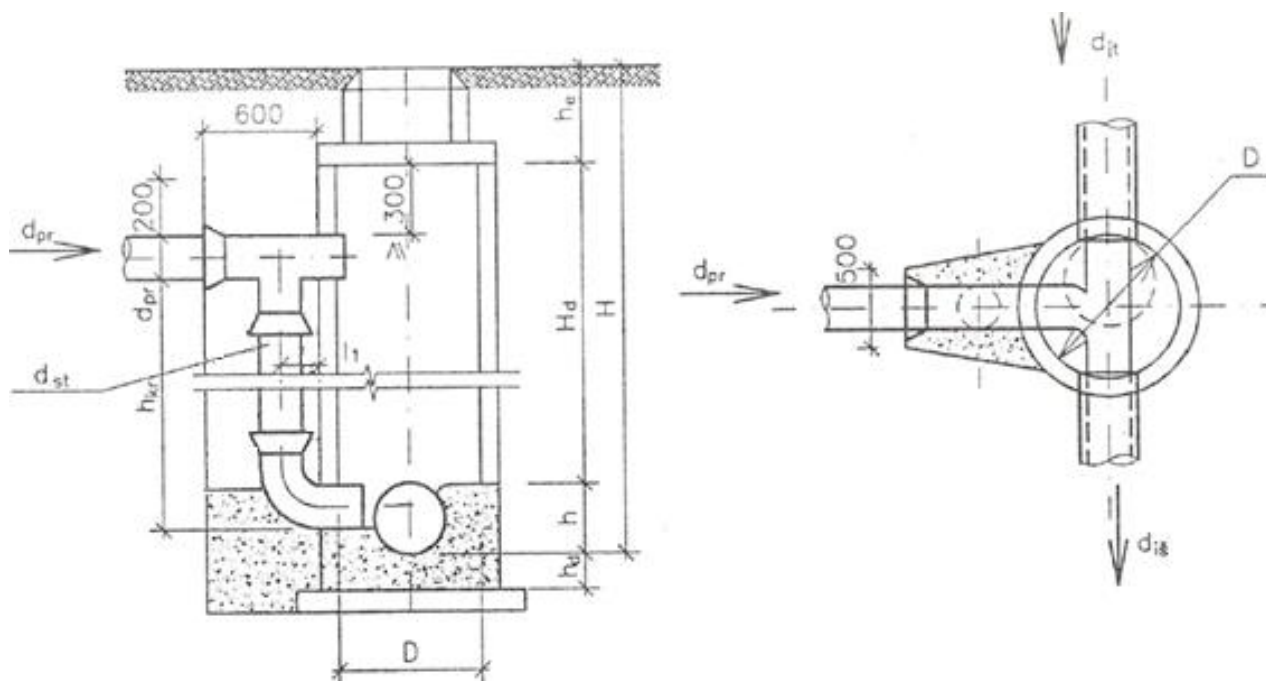

12 pav. Kritimo šulinio schema, kai reikalingas išorinis kritimo šulinys

Norminis vidaus teisės aktas	Savininkas	Patvirtinimo data ir Nr.	Statusas	Psł.
Techninė politika	Infrastruktūros planavimo departamentas	2025-07-08 Nr. VTA-I25-115	Patvirtintas	46 iš 86

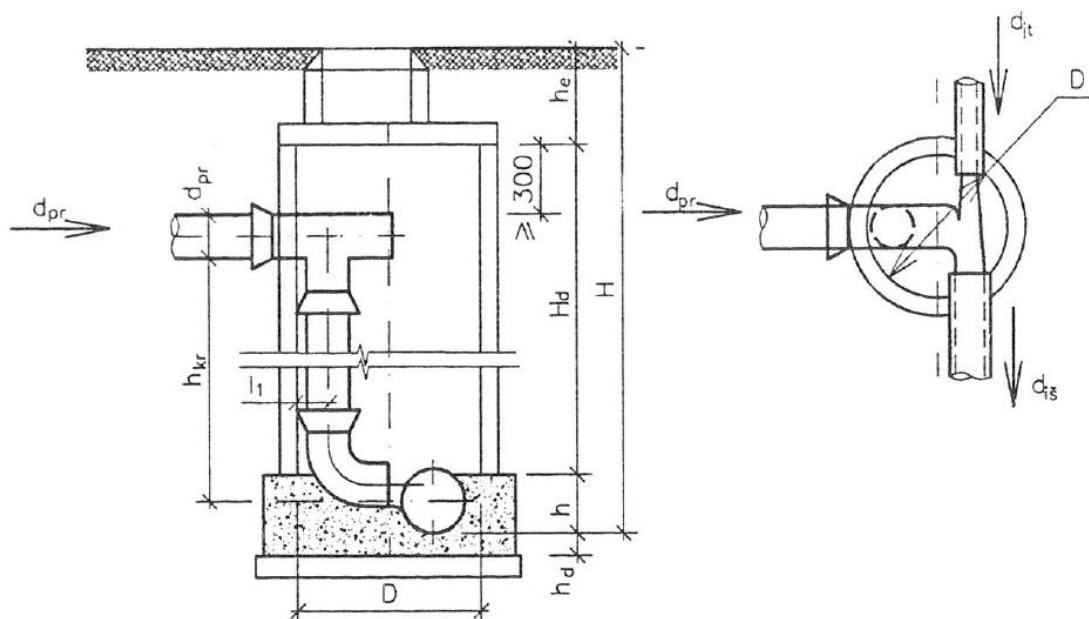


13 pav. Kritimo šulinio schema, kai reikalingas vidinis šulinys

5.3.2 Prisijungimas prie savitakinio nuotekų tinklo, kai reikalingas kritimo šulinys, kai DN300 – DN500

Reikalavimai prisijungimui

- Prisijungime montuojamas gelžbetoninis šulinys.
- Išorinis kritimo šulinys montuojamas, kai šulinio diametras yra ne daugiau kaip DN1500 imtinai.
- Vidinis kritimo šulinys montuojamas, kai šulinio diametras yra DN2000.
- Gelžbetoninių šulinių matmenys ir vamzdžio diametrai nurodyti albume LK 1.1.

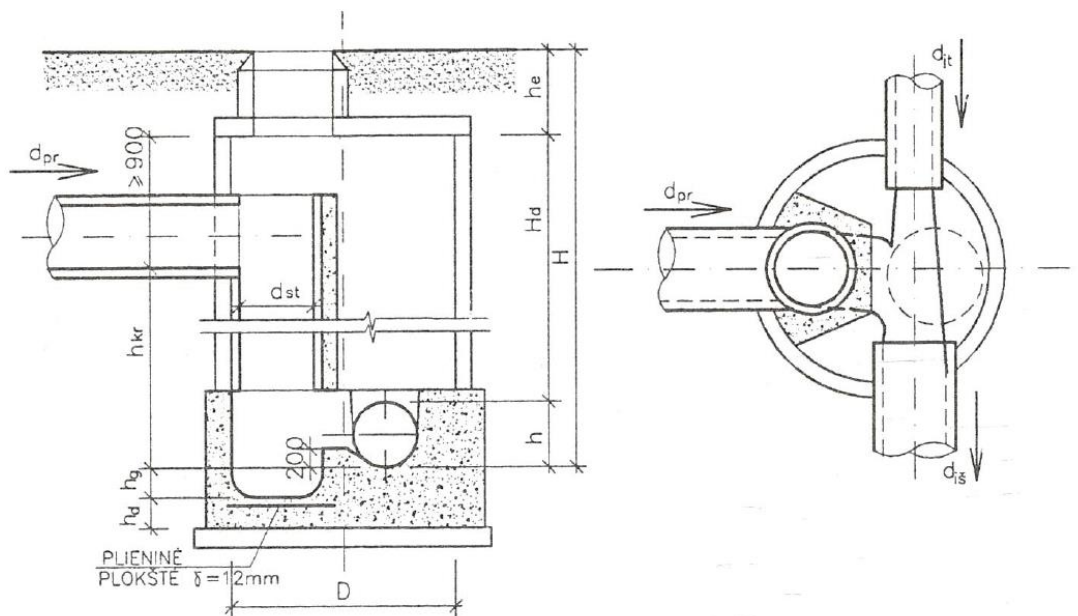


14 pav. Kritimo šulinio schema, kai reikalingas vidinis kritimo šulinys

5.3.3 Prisijungimas prie savitakinių nuotekų tinklų kolektoriaus


- Šulinio (kameros) montavimas ant kolektoriaus yra vykdomas:
 - kai kolektorius įrengtas iš G/B, PE, PVC, stiklo pluošto vamzdžių. Turi būti pateikta šulinio (kameros) įrengimo detalizacija ir konstruktyvas;
 - kai kolektorius įrengtas iš G/B segmentų. Turi būti pateikta šulinio (kameros) įrengimo detalizacija ir konstruktyvas;

Norminis vidaus teisės aktas	Savininkas	Patvirtinimo data ir Nr.	Statusas	Psl.
Techninė politika	Infrastruktūros planavimo departamentas	2025-07-08 Nr. VTA-I25-115	Patvirtintas	47 iš 86

- kai kolektorius įrengtas iš plytų, tada, kai nuo prisijungimo vietos į abi puses, suminis atstumas tarp apžiūros šulinių yra ne mažiau, kaip 80 m. Turi būti pateikta šulinio (kamos) įrengimo detalizacija ir konstruktyvas;
 - kai kolektorius įrengtas iš plytų, tada, kai šalia įrengti negalima dėl techninių kliūčių (pvz. trukdo komunikacijos). Turi būti pateikta šulinio (kamos) įrengimo detalizacija ir konstruktyvas. Montavimas šulinio (kamos) šalia kolektoriaus yra vykdomas:
 - kai kolektoriaus įrengtas iš plytų. Turi būti pateikta, prisijungimo į kolektorių, mazgo detalizacija;
 - kai kolektoriaus įrengtas iš G/B, PE, PVC, stiklo pluošto vamzdžių, tada, kai prie prisijungimo vietos yra įrengtas šulinys (kama) arčiau kaip 10 m. Turi būti pateikta, prisijungimo į kolektorių, mazgo detalizacija;
- kai kolektoriaus įrengtas iš G/B segmentų, tada, kai prie prisijungimo vietos yra įrengtas šulinys (kama) arčiau kaip 10 m. Turi būti pateikta, prisijungimo į kolektorių, mazgo detalizacija.

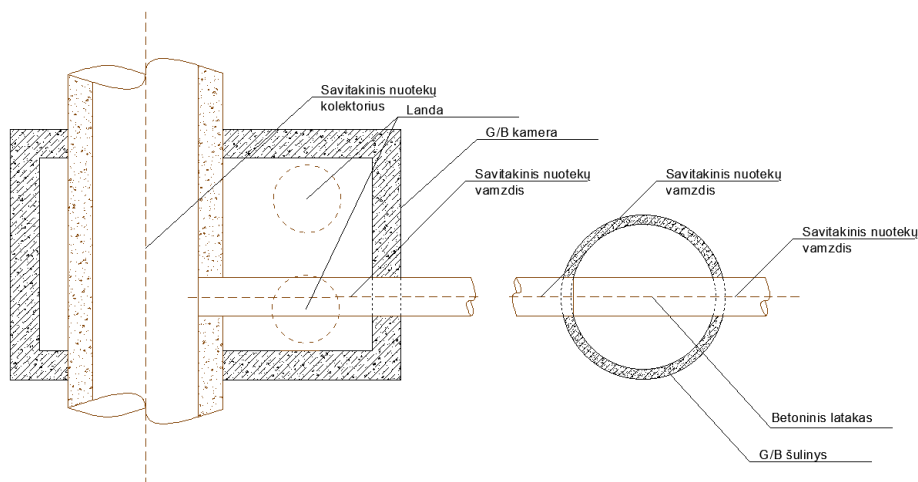

25 pav. Prisijungimo prie nuotekų kolektoriaus, montuojant šulinį ant kolektoriaus, schema

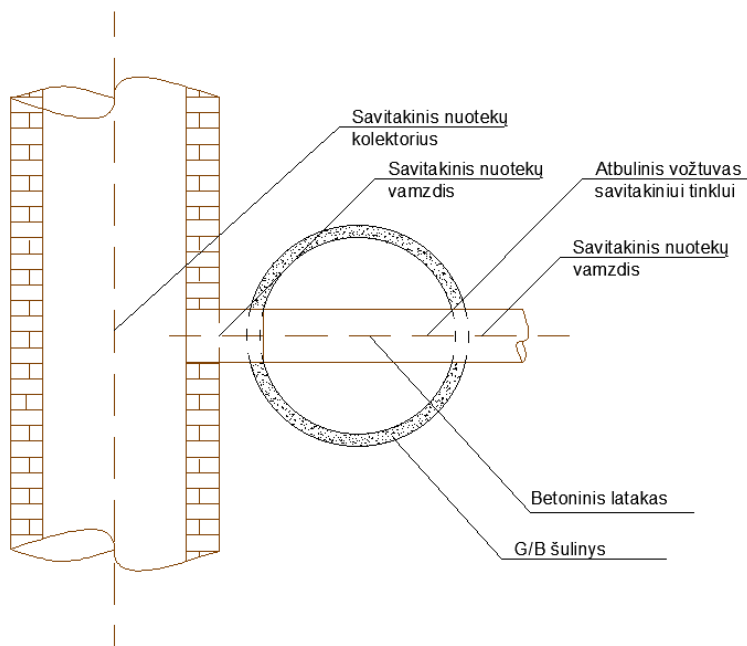

26 pav. Prisijungimo prie nuotekų kolektoriaus, montuojant šulinį prie kolektoriaus, schema

Norminis vidaus teisės aktas	Savininkas	Patvirtinimo data ir Nr.	Statusas	Psl.
Techninė politika	Infrastruktūros planavimo departamentas	2025-07-08 Nr. VTA-I25-115	Patvirtintas	48 iš 86

5.4 Prisijungimo prie slėginio nuotekų tinklo schemos


- Į slėginį nuotekų tinklą (ne mažiau nei DN90) leidžiama prijungti kitą slėginę nuotekų liniją, kai prijungiamo vamzdžio diametras yra ne mažiau nei DN63.
- Prijungimas yra projektuojamas tik su flanšiniu trišakiu, papildomai sumontuojant flanšinę sklendę ant pagrindinės slėginės nuotekų linijos ir flanšinę sklendę su flanšiniu rutuliniu atbuliniu vožtuvu (kai jungiamas ne mažesnis nei DN63 vamzdis) ant prijungiamos slėginės nuotekų linijos. Toks prisijungimas montuojamas gelžbetoniniame šulinyje, kurio diametras parenkamas toks, kad būtų išlaikomas minimalus 30 cm atstumas nuo šulinio sienelės iki montuojamos sklendės ir / ar atbulinio vožtuvo krašto. Atvejais, kai montuojant gelžbetoninį šulinį atstumas nėra išlaikomas, montuojama reikiamų matmenų gelžbetoninė kamera.

Medžiagos

- Kalaus ketaus trišakis pagal Bendrovės patvirtintas technines specifikacijas.
- Sklendės medžiaga – kalusis ketus pagal Bendrovės patvirtintas technines specifikacijas.
- Atbulinis rutulinis vožtuvas pagal Bendrovės patvirtintas technines specifikacijas.

15 pav. 16 pav. 17 pav. 30 pav. pavaizduotos galimos pajungimo į slėginį nuotekų tinklą schemos.

5.4.1 Prijungimas prie slėginio nuotekų tinklo DN90 – 110 jungiant DN63 vamzdį

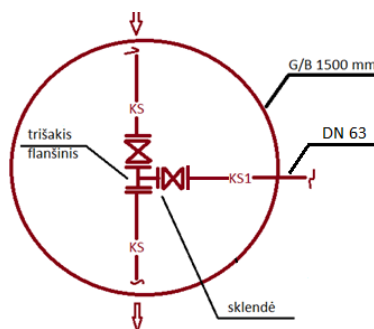


15 pav. Prisijungimo schema, kai jungiamasi prie slėginio nuotekų tinklo DN90 – 110, jungiant DN63 vamzdį

5.4.2 Prijungimas prie slėginio nuotekų tinklo DN110 – 300 jungiant DN90 – DN110 vamzdį

Reikalavimai prisijungimui

- Sklendės diametras DN100.

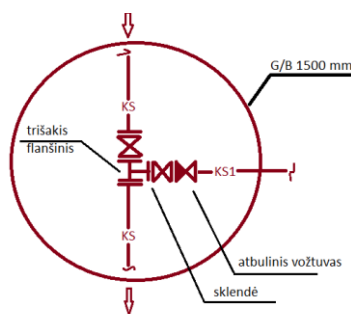

16 pav. Prisijungimo schema, kai jungiamasi prie slėginio nuotekų tinklo DN110 – 300, jungiant DN90-DN110 vamzdį


5.4.3 Prijungimas prie 2-jų slėginių nuotekų linijų

Kad slėginis nuotekų tinklas veiktų patikimai ir nebūtų sutrikdytas nuotekų transportavimas slėginiais tinklais, prijungiama slėginė linija turi turėti papildomą atšaką, kuri jungiama prie kitos, šalia esančios slėginės nuotekų linijos, kartu sumontuojant uždaramąją armatūrą. Įvykus avarijai ir sutrikus nuotekų transportavimui pagrindinėje slėginėje nuotekų linijoje, nuotekų transportavimas iš prisijungimo yra perjungiamas į kitą slėginę nuotekų liniją. Tokiu būdu nėra sutrikdomas prijungiamos siurblinės darbas.

Norminis vidaus teisės aktas	Savininkas	Patvirtinimo data ir Nr.	Statusas	Psl.
Techninė politika	Infrastruktūros planavimo departamentas	2025-07-08 Nr. VTA-I25-115	Patvirtintas	49 iš 86

Reikalavimai prisijungimui

- Kai yra dvi veikiančios slėginės linijos ir prisijungimas daromas į vieną iš jų, papildomai projektuojama atšaka (17 pav.).

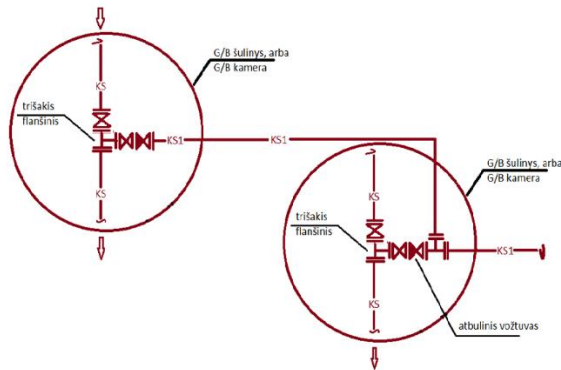


17 pav. Dviejų slėginių linijų jungimo schema

5.4.4 Prijungimas prie slėginio nuotekų tinklo didesnio nei DN300

Reikalavimai prisijungimui

- Minimalus prijungimas yra DN 110 (arba 2000GE).
- Prisijungiama trišakiu su sklende ir atbuliniu vožtuvu.
- Adapteriai montuojami tik atsparūs tempimui

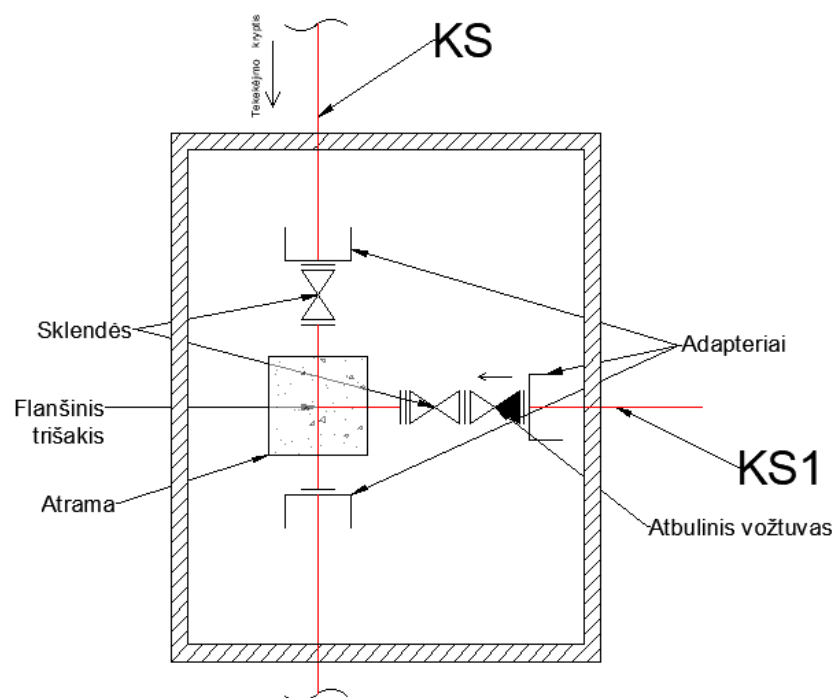

18 pav. Prisijungimo schema, kai jungiamasi prie >DN300

6. Nuotekų siurblinės


6.1 Nuotekų siurblinių komplektacija

Siurblinės reikalingos ten, kur nuotekos negali tekėti natūralia tekme.

Individualiems gyvenamiems namams nuotekų kėlimas užtikrinamas įrengiant nuotekų pakėlimo siurblį statytojo sklype.

Nuotekų siurblinė – šalinamų nuotekų surinkimo ir pakėlimo įrenginys su jame naudojama technologine įranga.

Norminis vidaus teisės aktas	Savininkas	Patvirtinimo data ir Nr.	Statusas	Psl.
Techninė politika	Infrastruktūros planavimo departamentas	2025-07-08 Nr. VTA-I25-115	Patvirtintas	50 iš 86

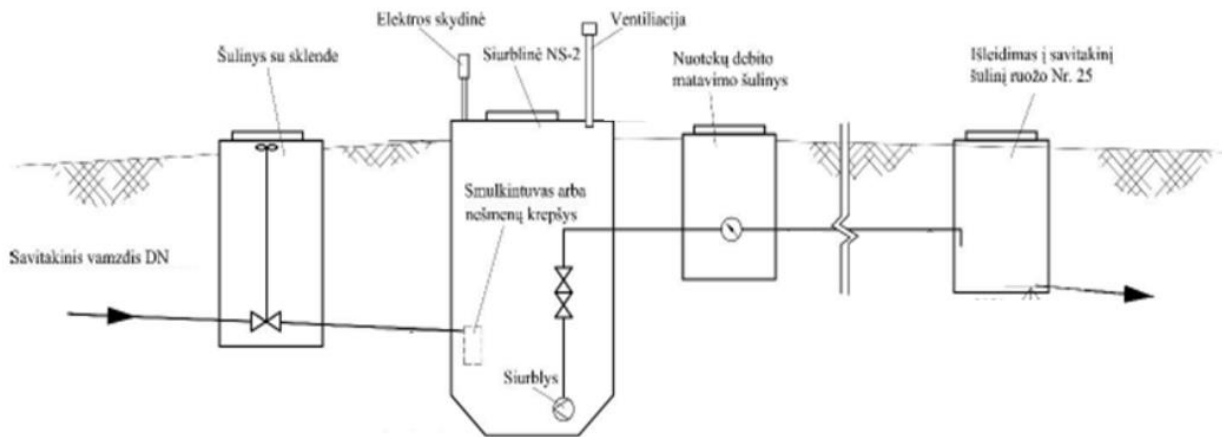


19 pav. Nuotekų siurblynės pajungimo schema

6.1.1 Reikalavimai nuotekų siurblinėms

- Siurblių našumas parenkamas pagal maksimalų momentinį debitą, užtikrinamą reikiamą slėgį nepatogiausiame taške atliekant visos sistemos hidraulinius skaičiavimus. Siurblio darbo taškas parenkamas, kai elektros variklio srovės stiprumo dažnis neviršija 50 Hz.
- Kai projektuojami bendro naudojimo tinklai su nuotekų siurbline, yra taikomi visi techninės politikos reikalavimai siurblių įrengimui ir komplektacijai.
- Kai siurblynė yra skirta individualiam naudojimui ir ji nebus perduodama UAB „Vilniaus vandenys“ bei projektuojami tik nuotekų išvadai, šie reikalavimai neprivalomi:
 - sumontuoti įrangos duomenų perdavimą į SCADA;
 - smulkinančios grotos;
 - sklendė įtekėjime;
 - lygio daviklis įtekėjime prieš smulkinančias grotas arba smulkintuvą su duomenų perdavimu į SCADA;
 - siurbLIAI su smulkintuvais. Rekomenduojama siurblius su smulkintuvais statyti, tam kad sumažėtų užsikimšimų;
 - talpos diametro reikalavimas. Talpos diametras turi būti ne mažesnis nei 1 metras;
 - reikalavimai siurblio medžiagiškumui pagal patvirtintą techninę specifikaciją „Nuotekų siurbLIAI“. Siurblys turi būti pritaikytas nuotekų perpumpavimui;
 - rekomenduojama, kad talpa būtų išlindusi virš žemės paviršiaus ne mažiau kaip 30 cm;
 - sumontuota detalė kėlimo mechanizmo pastatymui („gervės padas“);
 - apsaugos zonos aptvėrimo tvora ar antivandalinės grotos su apsauginiais atitvarais;
 - nepriklausomas elektros energijos tiekimas (pajungta nuo AB ESO tinklų pagrindinis ir rezervinis elektros įvadai);
 - kvartalinėms nuotekų siurblinėms įrengti autonominį vidaus degimo variklio (dyzelinį) sukamą elektros generatorių pagal įmonės Techninės politikos reikalavimus;
 - veikiant generatoriui turi būti užtikrinamas bazinis siurblynės poreikis, siurblynės automatika turi būti suprogramuota taip, kad užtikrintų funkcionalumą su vienu siurbliu ir kita būtina periferine įranga (automatikos valdymo skydas, smulkintuvas, ventiliacija, apšvietimas ir kt.);
 - naujose kvartalinėse nuotekų siurblinėse arba rekonstruojamose esamose nuotekų siurblinėse, kurių projektinis paros maksimalus debitas $\geq 500 \text{ m}^3/\text{d}$ montuoti maišykles;
 - el. įvado galia į nuotekų siurblynės turi būti ne mažesnė nei abiejų nuotekų siurblių ir kitų įrenginių suminė galia;

Norminis vidaus teisės aktas	Savininkas	Patvirtinimo data ir Nr.	Statusas	Psł.
Techninė politika	Infrastruktūros planavimo departamentas	2025-07-08 Nr. VTA-I25-115	Patvirtintas	51 iš 86

6.1.2 Nuotekų siurblinės komplektacija (be antžeminės dalies)

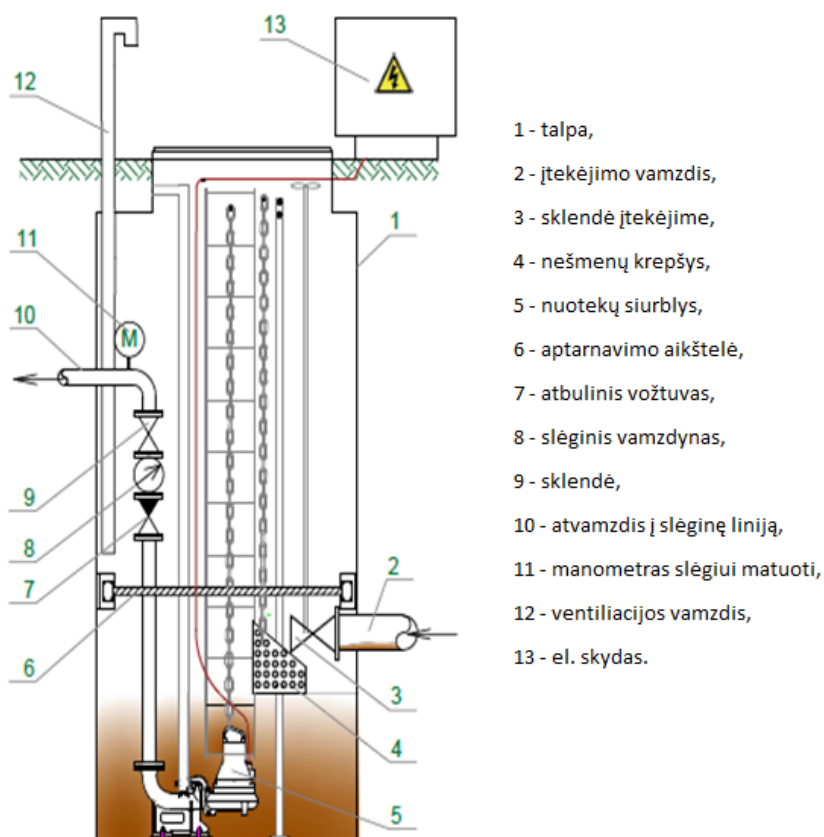

20 pav. Siurblinės schema

Talpa

- Gaminama iš sustiprinto stiklo pluošto (GRP), polietileno (HDPE).
- Nuotekų siurblinių talpas iš HDPE leidžiame iki 8 m gylio ir 3 m diametro.
- Kai talpa yra iš sustiprinto stiklo pluošto (GRP), leidžiama iki 8 m gylio ir iki 4 m diametro.
- Gelžbetoniniai žiedai kaip siurblinės talpa yra nenaudojami.
- Kai siurblinės talpa yra daugiau negu 3 m gylio, talpos skersmuo turi būti ne mažiau nei 1,5 m skersmens.
- Techniniai reikalavimai siurblinės talpai nurodyti techninėje specifikacijoje „Nuotekų siurblinės (be antžeminės dalies)“.

Sklendė įtekėjime

- Montuojama ant vamzdžio, įtekančio į siurblinę, statoma peilinė sklendė (techniniai reikalavimai sklendei nurodyti Bendrovės patvirtintoje techninėje specifikacijoje „Nuotekų peilinės sklendės“).
- Peilinė sklendė montuojama talpoje, kai siurblinės skersmuo yra daugiau arba lygu 1,5 m.
- Peilinė sklendė montuojama šulinyje prieš siurblinę arba požeminę įrangą, kai siurblinės skersmuo yra mažiau nei 1,5 m.
- Su siurbline turi būti pateiktas pritekėjimo sklendės valdymo raktas iš nerūdijančio plieno AISI 316. Raktas turi būti laikomas pakabintas su nerūdijančio plieno trosu ant kablo po siurblinės dangčiu.

Nešmenų krepšys

- Montuojamas, kai nėra įrengiamos smulkinančios grotos.
- Krepšio viršus yra viename lygyje su įtekėjimo vamzdžio apačia.
- Krepšio protarpiai yra 20x20 mm dydžio.

Norminis vidaus teisės aktas	Savininkas	Patvirtinimo data ir Nr.	Statusas	Psł.
Techninė politika	Infrastruktūros planavimo departamentas	2025-07-08 Nr. VTA-I25-115	Patvirtintas	52 iš 86

Aptarnavimo aikštelė, kopėčios

- Kai nuotekų siurblinės diametras 1,5 m ir daugiau montuojama montažinė aikštelė su kopėčiomis.
- Kai nuotekų siurblinės diametras mažiau 1,5 m, montuojama aikštelė su kopėčiomis arba tik kopėčios.

Slėginis vamzdynas

- Kai statomos naujos kvartalinės nuotekų siurblinės arba rekonstruojamos esamos nuotekų siurblinės, kurių projektinis paros maks. debitas $\geq 500 \text{ m}^3/\text{d}$, nuotekų tiekimas nuo siurblinės iki slėgio gesinimo šulinių (-io) turi būti atliekamas dviem slėginėmis linijomis, iš kurių kiekviena yra 100% pralaidumo, priešingu atveju turi būti įrengtas rezervinis nuotekų rezervuaras kurio talpa turi būti ne mažesnė nei paros maksimalus išpumpuojamas kiekis.

Vidinis vamzdynas

- Nuotekų siurblinės talpoje montuojamos dvi atskiros slėginės linijos.
- Ant kiekvienos linijos montuojama flanšinė pleištinė sklendė (pagal „Flanšinių pleištinių sklendžių“ techninius reikalavimus), rutulinis atbulinis vožtuvas (pagal „Nuotekų rutulinio tipo atbulinių vožtuvų“ techninius reikalavimus).
- Iš siurblių išeinančios dvi linijos jungiamos į vieną liniją prieš debitomatį: už siurblinės arba pačioje siurblinėje (priklauso nuo gamintojo ar projektuotojo techninio sprendimo).
- Slėginis nuotekų vamzdynas esantis siurblinėje negali būti aukščiau negu išeinantis vamzdis iš nuotekų siurblinės, t. y. slėginis vamzdynas negali daryti kilpos aukšty-žemyn.

Ventiliacijos vamzdžiai

- Du vienetai.
- Diametras yra ne mažiau 100 mm.
- Kvapo šalinimo anglies filtrai 2 vnt, skirti orui filtruoti nuo kenksmingų dujų, nepageidaujamų kvapų, cheminių junginių, tirpiklių ir kt. teršalų, naudojamų nuotekų valymo įrenginiuose.
- Oro filtro oro praleidimo našumas ne mažiau $150 \text{ m}^3/\text{h}$, kai siurblinės darbinis tūris ne daugiau 3 m^3 , kai siurblinės darbinis tūris daugiau arba lygu 3 m^3 , oro filtro našumas ne mažesnis nei $200 \text{ m}^3/\text{h}$.
- Techniniai reikalavimai ventiliacijai nurodyti „Nuotekų siurblinių (be antžeminės dalies)“ techninėje specifikacijoje.

Debito matavimas ar kita apskaitos sistema.

- Apskaita privalomai montuojama visose kvartalinėse nuotekų siurblinėse.
- Debitomatis montuojamas šulinyje už nuotekų siurblinės.
- Kai užtikrinami reikalavimai atstumui, debitomatis gali būti montuojamas nuotekų siurblinės talpoje. Esant galimybei debitomatis montuojamas išlaikant 5DN lygaus vamzdžio prieš debitomatį ir 3DN už, rekomendaciją.
- Už debitomačio montuojama flanšinė pleištinė sklendė (pagal „Flanšinių pleištinių sklendžių“ techninius reikalavimus).

Kėlimo mechanizmai. Sumontuota detalė kėlimo mechanizmo pastatymui („gervės padas“).

Smulkinančios grotos / siurbLIAI su smulkintuvais

- SiurbLIAI su smulkintuvais montuojami siurblinėse iki 5 l/s.
- Smulkinančios grotos montuojamos siurblinėse nuo 5,1 l/s.
 - montuojama talpoje, kai siurblinės skersmuo daugiau arba lygu 2 m;
 - montuojama šulinyje prieš nuotekų siurblinę, kai siurblinės skersmuo mažiau negu 2 m.

Norminis vidaus teisės aktas	Savininkas	Patvirtinimo data ir Nr.	Statusas	Psl.
Techninė politika	Infrastruktūros planavimo departamentas	2025-07-08 Nr. VTA-I25-115	Patvirtintas	53 iš 86

Nuotekų siurblinių ir siurbių klasifikacija:

	Nuotekų debitas ≤ 5 l/s	Nuotekų debitas > 5 l/s	Siurbliai su smulkintuvais	Siurbliai be smulkintuvų	Smulkinančios grotos siurblinėje	Nešmenų krepšys
Siurblinė Nr. 1.1	x		x			x
Siurblinė Nr. 1.2	x			x	x	
Siurblinė Nr. 2		x		x	x	
Siurbliai 1.1	x		x		-	-
Siurbliai 1.2	x			x	-	-
Siurbliai 2.1		x	x		-	-
Siurbliai 2.2		x		x	-	-

Manometras – reikalingas slėgiui matuoti, turi būti sumontuotas atvamzdis su ventiliu, aklė D15.

Jutiklių tvirtinimo taisyklės

- Plūdės turi būti pritvirtintos tik siurblinės šulinio viršuje. Plūdės apatinėje dalyje neturi būti pririštos prie konstrukcinių elementų.
- Hidrostatinio lygio jutiklis turi būti sumontuotas nerūdijančio plieno arba polietileno vamzdyje: diametru 100 mm +/- 20mm ilgis nuo rezervuaro dugno iki įlipimo kopėčių viršaus, perforuotame 10 mm +/- 2 mm diametro kiaurymėmis, gręžiant kiaurai abi vamzdžio sienelės, atstumu kas 100 mm +/- 10mm viena nuo kitos, 2m +/- 100 mm atkarpoje matuojant nuo vamzdžio apatinės dalies. Vamzdį tvirtinti prie įlipimo kopėčių ar šalia, lengvai ir saugiai pasiekiamoje rankomis vietoje.

Siurbliai

- Siurblinėje turi būti ne mažiau nei 2 siurbliai.

Siurbių, nešmenų krepšio, smulkinančių grotų iškėlimo grandinės ar trosai – privalomai montuojami siurblinėje.

Elektros tiekimo/automatikos/dispečerizacijos skydas- komplektuojamas kartu su siurbline pagal SCADA signalų sąrašą (1 priedas). Valdiklis, modemas, išplėtimo moduliai ir kita ryšio įranga turi būti montuojami atskirame rakinamame skyde, arba „skydas skyde“ principu.

Papildomi reikalavimai

- Nepriklausomas elektros energijos tiekimas (pajungta nuo AB ESO tinklo), komercinė apskaita įrengiama prie siurblinės sklypo ribos, jeigu nėra įregistruoto sklypo, komercinė apskaita montuojama siurblinės apsaugos zonos ribose kaip įmanoma arčiau AVS skydo įrengimo vietos.
- Kabelių linijos tiesiamos tiesiomis linijomis nuo valdymo skydo iki rezervuaro arba siurblinės, taip pat nuo AB ESO el.skydo iki paskirstymo spintos. Jei tokios galimybės nėra, posūkiuose turi būti įrengiami šulinėliai.
- Ant ryšių spintos durelių turi būti išvesta 24V/230V vizualinė indikacija.
- Turi būti įrengtas žemėjimas.

6.2 Nuotekų siurblinės komplektacija su nešmenų atskyrimo sistema

Rekomenduojama projektuoti ir statyti sukomplektuotas požemines nuotekų siurbines su nešmenų atskyrimo sistema, kai nuotekų siurblio galingumas yra iki 5kW pagal patvirtintas Bendrovės technines specifikacijas „Nuotekų siurblinės su nešmenų atskyrimo sistema“.

Norminis vidaus teisės aktas	Savininkas	Patvirtinimo data ir Nr.	Statusas	Psł.
Techninė politika	Infrastruktūros planavimo departamentas	2025-07-08 Nr. VTA-I25-115	Patvirtintas	54 iš 86

6.3 Medžiagiškumas

Nuotekų siurblinėse naudojamos medžiagos


- Požeminėse nuotekų siurblinėse vidaus vamzdynui naudojamas nerūdijantis plienas ne žemesnės nei AISI 316 klasės, o vamzdyno sienelės storis ne mažesnis kaip 3mm
- Rekonstruojant sauso tipo siurblines, kur buvo naudojamas juodas metalas, montuojamas nerūdijančio plieno vamzdynas ne žemesnės nei AISI 316 klasės, o vamzdyno sienelės storis ne mažesnis kaip 3mm.
- Siurblinėje naudojamai armatūrai, kitiems įrengimams medžiagiškumas numatomas patvirtintose techninėse specifikacijose.
- Virš žemės paviršiaus talpa turi būti išlindusi ne mažiau 30 cm ir turi turėti šiluminę izoliaciją apsaugai nuo užšalimo iš išorės ne mažiau kaip iki 1,5 m gylio. Korpuso šiluminė izoliacija turi būti sandariai uždengta tokia pačia medžiaga kaip ir korpuso medžiaga. Įlipimui į siurblinę ar įrangai iš siurblinės iškelti, turi būti patogiai ir saugiai aptarnaujami vienas ar keli dangčiai. Dangtis (-iai) turi būti apšiltinti. Dangčio šiluminė izoliacija turi būti sandariai uždengta tokia pačia medžiaga kaip ir siurblinės dangčio medžiaga. Dangtis turi būti varstomas su visa šilumine izoliacija.
- Dangtis turi būti apšiltintas ir siurblinės cilindrinė dalis turi būti atveriamą visu skerspločiu.
- Siurblinėje montuojami siurbliai turi atitikti patvirtintą techninę specifikaciją „Nuotekų siurbliai“.

6.4 Reikalavimai NS apsauginei zonai

Reikalavimai siurblinei ne važiuojamojoje dalyje

- Apsauginės zonos aptvėrimas tinklo tvora arba antivandalinėmis grotomis su apsauginiu atitvaru. Kai nuotekų siurblinės teritorija aptveriamą, tai tvėriama cinkuoto metalo segmentine tvora, kurios aukštis 1,80 m. Tvoros stulpelių aukštis 2,5 m. Stulpeliai įbetonuojami C 20/25 klasės betonu. Tvoros vielos storis ne mažiau kaip 3mm. Įvažiavimui numatomi dvivėriai rakinami vartai (2 vnt. x 1,75 m (vartų plotis) x 1,8 (aukštis)).
- Valdymo skydo vidinėje dalyje palikti plastikinę, neblunkančią, 300x500 mm lentelę su UAB „Vilniaus vandenys“ logotipu ir nuotekų siurblinės technologiniu numeriu (pav. Nr. 33).
- Ne siauresnis kaip 3 m privažiavimo kelias su bortais. Jei privažiavimas nuo žvyruotos gatvės, jo danga – žvyro skalda. Jei privažiavimas nuo asfaltuotos gatvės, jo danga – asfalto arba trinkelų. Visais atvejais privažiavimo kelias turi būti su kelio bortais. Danga parinkta pagal automobilių kelių standartizuotų kelių konstrukcijų projektavimo taisyklės KPT SDK 19.
- Asfalto arba trinkelų danga su bortais apie siurblinės talpą. Danga parinkta pagal automobilių kelių standartizuotų kelių konstrukcijų projektavimo taisyklės KPT SDK 19.
- Įrengtas apšvietimas siurblinės darbo zonoje.
- Siurblinės turi būti įrengtos aptarnavimui tinkamose vietose įvertinant technikos privažiavimą ir aptarnavimo būtinumą eksploatacijos ar avarijos metu (turi būti įrengti kelio ženklai informuojantis apie draudžiamą privažiavimą ar automobilių statymą siurblinės aptarnavimo zonoje).

Norminis vidaus teisės aktas	Savininkas	Patvirtinimo data ir Nr.	Statusas	Psl.
Techninė politika	Infrastruktūros planavimo departamentas	2025-07-08 Nr. VTA-I25-115	Patvirtintas	55 iš 86

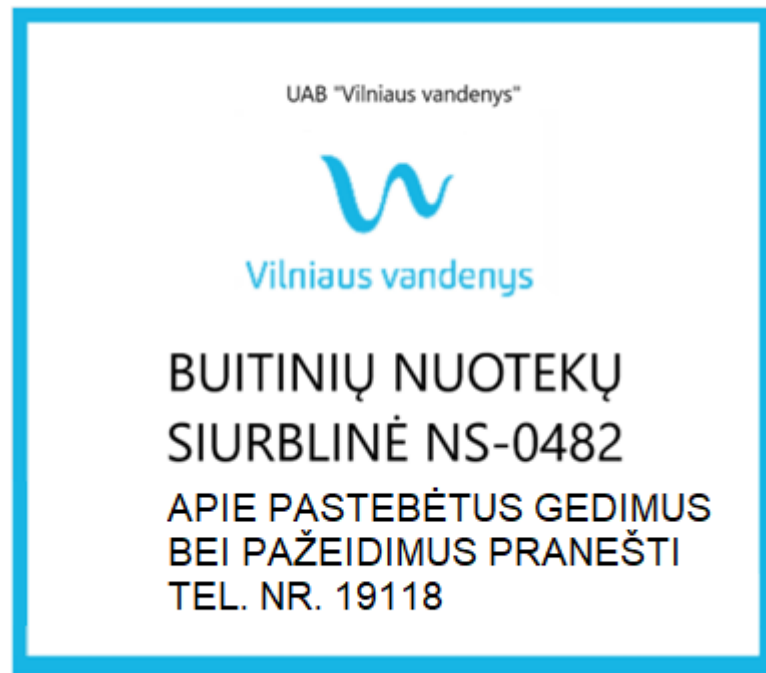

33 pav. Nuotekų siurblynės identifikacinės kortelės pavyzdys

Reikalavimai nuotekų siurblinei važiuojamoje kelio dalyje

- Asfalto arba trinkelų danga virš siurblynės. Danga parinkta pagal automobilių kelių standartizuotų kelių konstrukcijų projektavimo taisyklės KPT SDK 19.
- Rakinamas uždengimas, atitinkantis kelių apkrovos reikalavimus.
- Ventiliacijos vamzdžiai išvedami už važiuojamosios dalies ribų.
- Elektros skydas įrengiamas už važiuojamosios dalies ribų.
- Nuotekų siurblių važiuojamoje kelio dalyje įrengimas leidžiamas tik nesant kitiems inžineriniams sprendiniams.

Servitutas

Jei projektuojama bendro naudojimo siurblynė numatoma privačiame arba valstybiniame suformuotame žemės sklype, pasirašoma **Servituto sutartis**.

7. Technologinė ventiliacija

7.1 Objektai, kuriuose reikalinga technologinė ventiliacija

Agresyvi aplinka

- Nuotekų valymo įrenginiai.
- Nuotekų siurblynės (pastatai).
- Vandens dezinfekavimo patalpos.

Neagresyvi aplinka

- Vandens gerinimo įrenginiai.

7.2 Reikalavimai techninei ventiliacijai, įrengtai agresyvioje aplinkoje

Oro kiekis

- Nuotekų siurblynėse turi būti įrengtas mechaninis oro tiekimas ir šalinimas.
- Mašinų salėje – patalpos tūrio oro pasikeitimas trys kartai per valandą.

Norminis vidaus teisės aktas	Savininkas	Patvirtinimo data ir Nr.	Statusas	Psł.
Techninė politika	Infrastruktūros planavimo departamentas	2025-07-08 Nr. VTA-I25-115	Patvirtintas	56 iš 86

- Grotų patalpoje, vandens dezinfekavimo patalpoje – patalpos tūrio oro pasikeitimas šeši kartai per valandą.
- Oras tiekiamas į apatinę siurblynę dalį (0,8–1,8 m nuo grotų ir siurblių patalpų grindų lygio).
- Oras šalinamas 1/3 iš antžeminės pastato dalies aukščiausio taško, 2/3 iš apatinės siurblynės patalpų dalies (apie 1m nuo grotų ir siurblių patalpų grindų lygio).
- Mašinų salės ir grotų patalpos antžeminės dalies stoge turi būti įrengtas natūralus oro šalinimas (deflektorius su rankiniu sklendės valdymo mechanizmu, su galimybe per nuotolį gauti duomenis apie deflektoriaus sklendės padėtį).

Įranga

- Ištraukimo sistemų ventiliatoriai turi būti saugūs sprogamui (Ex klasės).
- Oro tiekimo įrangos korpusas apšiltintas, su aptarnavimo galimybe (t. y. galimybe atlikti filtro, ventiliatoriaus ar el. kaloriferio priežiūrą arba keitimą).
- Vėdinimo įranga (tiekimo kameros, ventiliatoriai) su ortakiais jungiami lanksčiomis jungtimis, atspariomis korozijai.
- Nuotekų siurblynėse turi būti įrengtas mechaninis oro tiekimas ir šalinimas.
- Pagal esamą poreikį įrengti šilumogrąžos įrenginius, kad būtų taupoma elektros energija pašildyto oro tiekimui į vėdinamas patalpas.
- Naujose kvartinėse nuotekų siurblynėse arba rekonstruojamose esamose nuotekų siurblynėse, kurių projektinis paros maksimalus debitas $\geq 500 \text{ m}^3/\text{d}$ montuoti ozonavimo įranga.

Medžiagos

- Ortakiai turi būti hermetiški, su tarpinėmis. Ištraukimo ventiliatoriai ir ortakiai turi atitikti agresyvios aplinkos reikalavimus. Naudojamos medžiagos turi būti atsparios korozijai ir chemiškai agresyviai aplinkai ar reikiamai apdorotos, užtikrinant pakankamą jų apsaugą.
- Ortakiai (apvalūs, stačiakampiai, fasoninės dalys) turi būti gaminami iš nerūdijančio plieno AISI 316 arba jam lygiavertio plieno.

Valdymas

- Vėdinimo sistema turi įsijungti:
 - rankiniu būdu į nuolatinį darbinį režimą;
 - rankiniu būdu į automatinį režimą, programuojamą pagal laikmatį, su galimybe reguliuoti skirtingus sistemos darbo ir poilsio intervalus;
 - rankiniu būdu į išjungtą režimą.
- Vėdinimo sistemos valdymas turi būti sumontuotas patalpų viduje (nuotekų valyklos, nuotekų siurblynės), lauke (vandens dezinfekavimo patalpos) prie pagrindinio įėjimo į siurblynę durų.
- Prie vėdinimo valdymo spintos turi būti įrengtas šviesos indikatorius, įspėjantis darbuotojus apie bent vieno iš ventiliacinės sistemos ventiliatorių gedimą.
- Vėdinimo sistemos valdymas turi būti įrengtas taip, kad būtų galimybė atjungti kiekvieną vėdinimo įrenginį atskirai (vietinis rankinis išjungimas aptarnavimo atveju).
- Valdymo skyde turi būti sumontuotas elementų šildymas ir vėdinimas, vietinis apšvietimas.

7.3 Reikalavimai techninei ventiliacijai įrengtai neagresyvioje aplinkoje

Oro kiekis

- Turi būti įrengtas mechaninis oro tiekimas ir šalinimas.

Įranga

- Oro tiekimo įrangos korpusas apšiltintas, su aptarnavimo galimybe (t. y. galimybe atlikti filtro, ventiliatoriaus ar el. kaloriferio priežiūrą arba keitimą).

Norminis vidaus teisės aktas	Savininkas	Patvirtinimo data ir Nr.	Statusas	Psl.
Techninė politika	Infrastruktūros planavimo departamentas	2025-07-08 Nr. VTA-I25-115	Patvirtintas	57 iš 86

- Vėdinimo įranga (tiekimui kameros, ventiliatoriai) su ortakiais jungiami lanksčiomis jungtimis.
- Turi būti įrengtas drėgmės surinkėjas.
- Pagal esamą poreikį įrengti šilumogražos įrenginius, kad būtų taupoma elektros energija pašildyto oro tiekimui į vėdinamas patalpas.

Medžiagos

- Ortakiai turi būti hermetiški, su tarpinėmis. Naudojamos medžiagos turi būti atsparios korozijai ar reikiamai apdorotos, užtikrinant pakankamą jų apsaugą.
- Ortakiai (apvalūs, stačiakampiai, fasoninės dalys) turi būti gaminami iš cinkuoto plieno arba jam lygiavertio plieno.

Valdymas

- Vėdinimo sistema turi įsijungti:
 - rankiniu būdu į nuolatinį darbinį režimą;
 - rankiniu būdu į automatinį režimą, programuojamą pagal laikmatį, su galimybe reguliuoti skirtingus sistemos darbo ir poilsio intervalus;
 - rankiniu būdu į išjungtą režimą.
- Vėdinimo sistemos valdymas turi būti sumontuotas patalpų viduje prie pagrindinio įėjimo į siurblinę durų.
- Prie vėdinimo valdymo spintos turi būti įrengtas šviesos indikatorius, įspėjantis darbuotojus apie bent vieno iš ventiliacinės sistemos ventiliatorių gedimą.
- Vėdinimo sistemos valdymas turi būti įrengtas taip, kad būtų galimybė atjungti kiekvieną vėdinimo įrenginį atskirai (vietinis rankinis išjungimas aptarnavimo atveju).
- Valdymo skyde turi būti sumontuotas elementų šildymas ir vėdinimas, vietinis apšvietimas.

8. Vandens apskaitos mazgo principinės schemos


Įmonė vystydama išmanios apskaitos tinklo projektą daugiabučių namų butuose ir patalpose montuoja išmaniuosius (ultragarsinius) apskaitos prietaisus DN15, DN20, DN25, DN32, DN40 ir DN50. Kurie tiksliai ir realiu laiku surenka, apdoroja ir perduoda duomenis Nb-lot ryšio pagalba tiesiai į įmonėje esančias informacines sistemas. Turint šiuos išmaniuosius apskaitos prietaisus, vandens vartotojams nebereikės kas mėnesį deklaruoti savo šalto vandens suvartojimo rodmenų. Išmaniųjų (ultragarsinių) skaitiklių įdiegimo projektas leis sumažinti patiriamus komercinius vandens nuostolius. Ultragarsiniai šalto vandens skaitikliai yra sertifikuoti, atitinka visus ES standartus ir yra itin tikslūs. <https://www.vv.lt/ismanieji-skaitikliai/>

Norminis vidaus teisės aktas	Savininkas	Patvirtinimo data ir Nr.	Statusas	Psł.
Techninė politika	Infrastruktūros planavimo departamentas	2025-07-08 Nr. VTA-I25-115	Patvirtintas	58 iš 86

8.1 Vandens apskaitos mazgas butui

Galimi VAM įrengimo variantai

- I – vandentiekio stovas montažinėje dėžutėje.
- II – vandentiekio stovas prieš montažinę dėžutę.

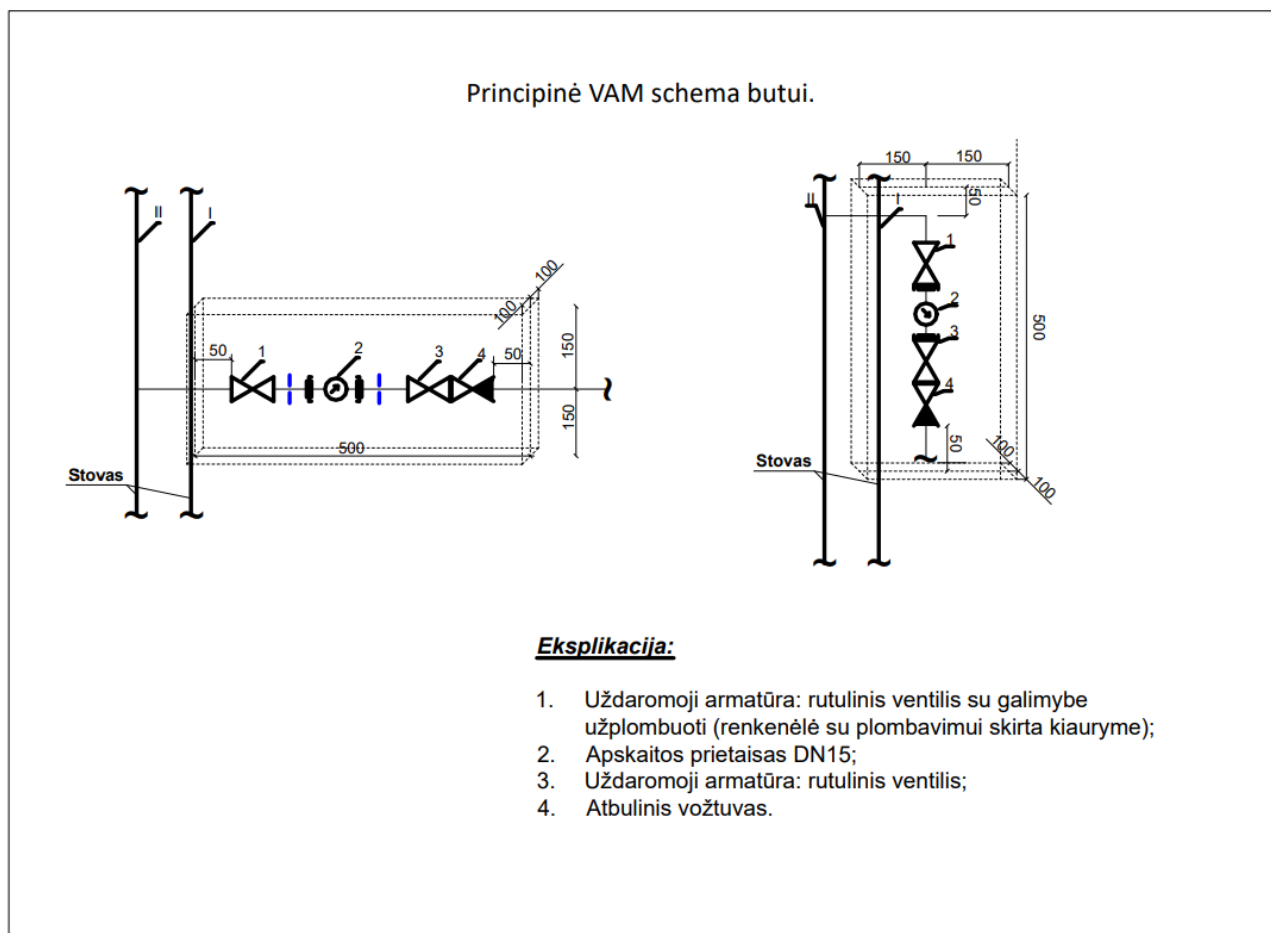


34 pav. principinė vandens apskaitos mazgo schema

Reikalavimai įrengimui

- Naujai statant ar rekonstruojant esamus pastatus, apskaitos prietaisas gali būti montuojamas horizontalioje ir vertikalioje padėtyje.
- 34 schema taikoma tik tais atvejais, kai nėra galimybės įrengti VAM bendro naudojimo patalpose (pvz., rekonstruojant senus pastatus, palėpėse).
- Siekiant užtikrinti patikimą VAM montavimą ir eksploatavimą, jis turi būti montuojamas ne žemiau kaip 0,3 m aukštyje virš grindų lygio.
- Maksimalus apskaitos prietaiso montavimo aukštis Vandens apskaitos mazge 1.6m.
- Kai VAM montuojamas montažinėje dėžutėje (**Error! Reference source not found.**) – durelių dydis ir anga turi būti tokio dydžio, kad būtų lengvai prieinamos ir pasiekiamos visos VAM esančios jungtys (apskaitos prietaisas, uždarojoji armatūra prieš ir po apskaitos prietaiso).**Error! Reference source not found.** 34pav.nurodyti minimalūs rekomenduojami „dėžutės“ matmenys su atstumais.
- Montuojant apskaitos prietaisą turi būti užtikrinta galimybė priėjimui patikrinti ir / ar pakeisti jį, t. y. prietaisas ir dėžutė negali būti aklinau uždengti, apklijuoti plytelėmis ir pan.

Norminis vidaus teisės aktas	Savininkas	Patvirtinimo data ir Nr.	Statusas	Psł.
Techninė politika	Infrastruktūros planavimo departamentas	2025-07-08 Nr. VTA-I25-115	Patvirtintas	60 iš 86

8.3 Vandens apskaitos mazgas schema individualiam gyvenamam namui

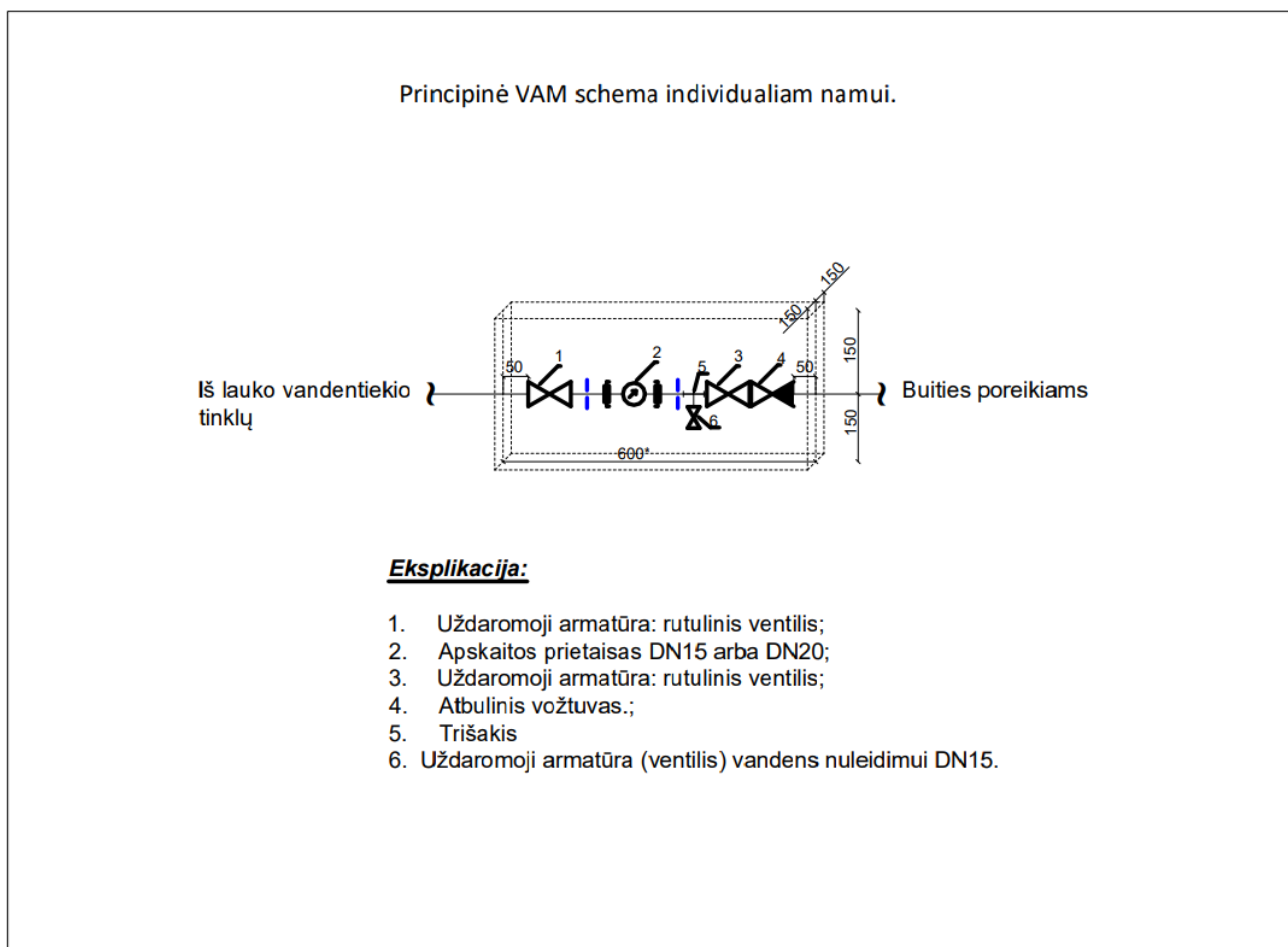

36 pav. vandens apskaitos mazgo schema individualiam namui


Reikalavimai įrengimui

- Apskaitos prietaisas nuo DN15, atsižvelgiant į vandens kiekio poreikį, nurodytą teikiant paraišką prisijungimo sąlygoms gauti.
- Naujai statant ar rekonstruojant esamus pastatus, apskaitos prietaisas gali būti montuojamas horizontalioje ir vertikalioje padėtyje.
- Siekiant užtikrinti patikimą VAM montavimą ir eksploatavimą, jis turi būti montuojamas ne žemiau kaip 0,3 m aukštyje virš grindų lygio.
- Maksimalus apskaitos prietaiso montavimo aukštis Vandens apskaitos mazge 1.6m.
- VAM montuojamas apšildytoje, apšviestoje, vėdinamoje patalpoje.
- VAM turi būti įrengiamas patalpoje, esančioje iškart už išorinės pastato sienos.
- Kai VAM montuojamas montažinėje dėžutėje (**Error! Reference source not found.**) – durelių dydis ir anga turi būti tokio dydžio, kad būtų lengvai prieinamos ir pasiekiamos visos VAM esančios jungtys (apskaitos prietaisas, uždaromoji armatūra prieš ir po apskaitos prietaiso). **Error! Reference source not found.** nurodyti minimalūs rekomenduojami „dėžutės“ matmenys su atstumais.
- Rekomenduojama patalpoje, kurioje bus montuojamas VAM, sumontuoti vandens nubėgimo sistemą – trapą.
- Montuojant apskaitos prietaisą turi būti užtikrinta galimybė priėjimui patikrinti ir / ar pakeisti jį, t. y. prietaisas ir dėžutė negali būti uždengti, klijuoti plytelėmis ir pan.
- VAM schema (**Error! Reference source not found.**) turi būti taikoma objektuose, kai vanduo tiekiamas iš centralizuotų vandentiekio tinklų arba esant vietiniam vandentiekiui kai pasijungiama tik prie nuotekų tinklų.

Norminis vidaus teisės aktas	Savininkas	Patvirtinimo data ir Nr.	Statusas	Psł.
Techninė politika	Infrastruktūros planavimo departamentas	2025-07-08 Nr. VTA-I25-115	Patvirtintas	61 iš 86

- Kai klientas turi dvi vandens tiekimo sistemas (Bendrovės vandentiekis ir kliento gręžinys), tai jas sujungti į vieną yra griežtai draudžiama. Sistemos privalo būti atskiros.
- Kai įvadas į pastatą įeina žemiau apskaitos mazgo grindų, statmenoji įvado dalis turi būti atitraukta nuo pamato į vidaus pusę ne mažiau kaip 0,2 m ir apšiltinta nuo įšalo gylio bent iki grindų lygio.

8.4 Vandens apskaitos mazgo schema individualiam gyvenamajam namui su laistymu

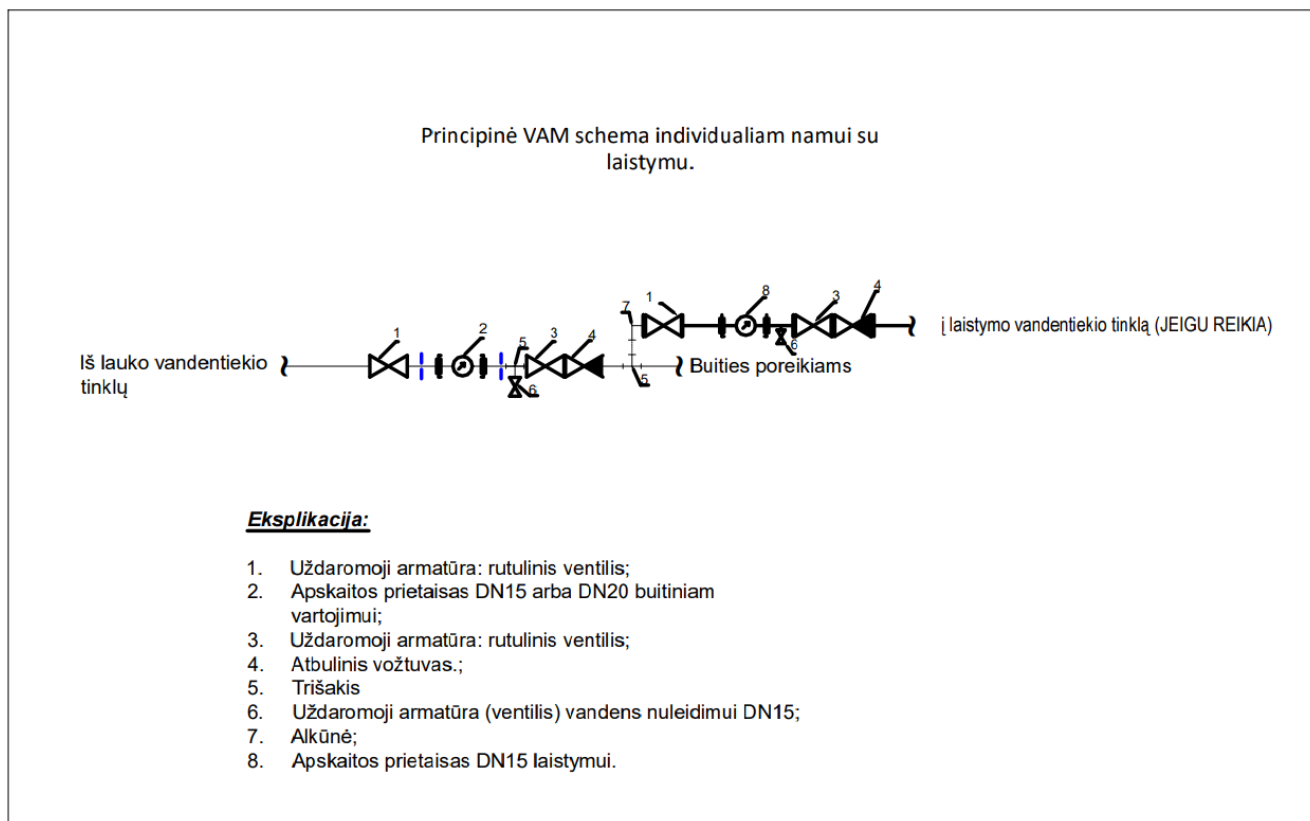

37 pav. vandens apskaitos mazgo schema individualiam namui su laistymu


Reikalavimai įrengimui

- Apskaitos prietaisas buities poreikiams nuo DN15, atsižvelgiant į vandens kiekio poreikį, nurodytą teikiant paraišką prisijungimo sąlygoms gauti.
- Apskaitos prietaisas laistymui tik DN15.
- Naujai statant ar rekonstruojant esamus pastatus, apskaitos prietaisas gali būti montuojamas horizontalioje ir vertikalioje padėtyje. Siekiant užtikrinti patikimą VAM montavimą ir eksploatavimą, jis turi būti montuojamas ne žemiau kaip 0,3 m aukštyje virš grindų lygio.
- Maksimalus apskaitos prietaiso montavimo aukštis Vandens apskaitos mazge 1.6m.
- VAM montuojamas apšildytoje, apšviestoje, vėdinamoje patalpoje.
- VAM buities poreikiams turi būti įrengiamas patalpoje, esančioje iškart už išorinės pastato sienos.
- VAM laistymui turi būti įrengiamas patalpoje prie išorinės pastato sienos, už pagrindinės apskaitos.
- Montuojant apskaitos prietaisą turi būti užtikrinta galimybė prieiti patikrinti ir pakeisti apskaitos prietaisą, t. y. prietaisas ir dėžutė negali būti aklinai uždengti, apklijuoti plytelėmis ir pan.
- Apskaitos prietaisą, skirtą laistymo reikmėms, galima įrengti tik tiems klientams, kurie:
 - turi pažymą, kad tinklai yra pakloti pagal prisijungimo sąlygų reikalavimus ir pagal suderintą projektą;
 - įvykdę visus reikalavimus, nurodytus prisijungimo sąlygose;
 - yra sudarę neterminuotą vandens tiekimo sutartį.
- Apskaitos prietaisas laistymo reikmėms montuojamas tik kaip poskaitiklis nuo įvadinio vandens skaitiklio.


Norminis vidaus teisės aktas	Savininkas	Patvirtinimo data ir Nr.	Statusas	Psl.
Techninė politika	Infrastruktūros planavimo departamentas	2025-07-08 Nr. VTA-I25-115	Patvirtintas	62 iš 86

- Apskaitos prietaiso, skirto laistymo reikmėms, laikinai (ne sezono metu) Bendrovė nedemontuoja.
- Rekomenduojama patalpoje, kurioje bus montuojamas VAM, sumontuoti vandens nubėgimo sistemą – trapą.

8.5 Vandens apskaitos mazgų schemos daugiabučiam gyvenamajam pastatui

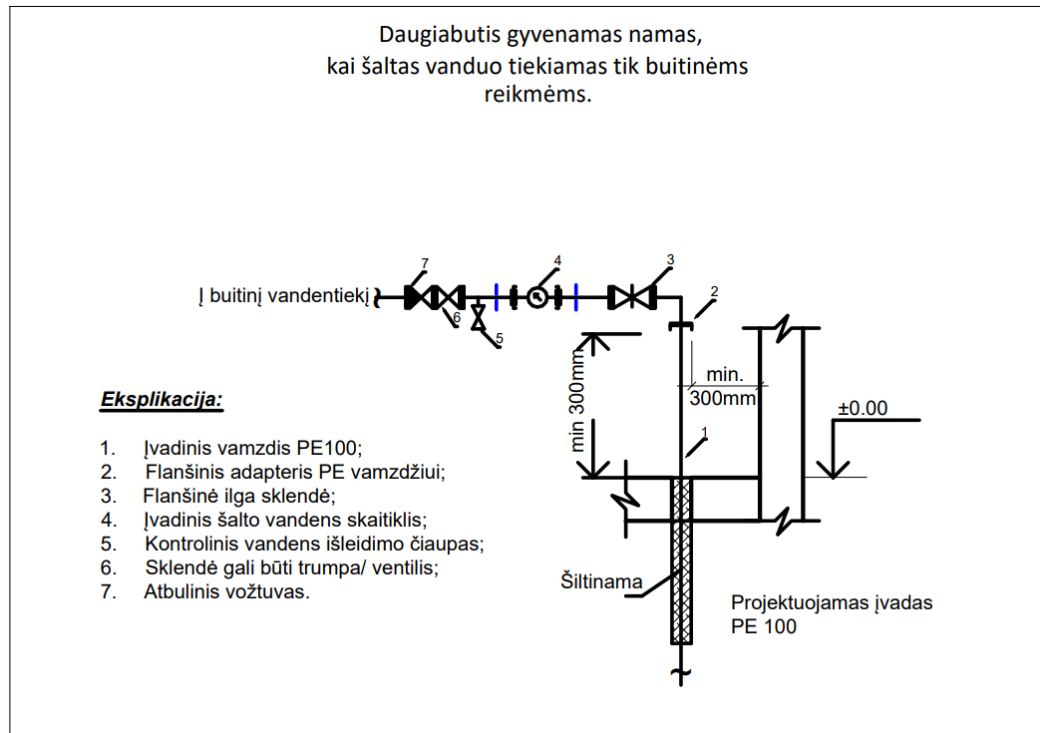


38 pav. daugiabutis gyvenamas namas, kai šaltas vanduo tiekiamas tik buitinėms reikmėms

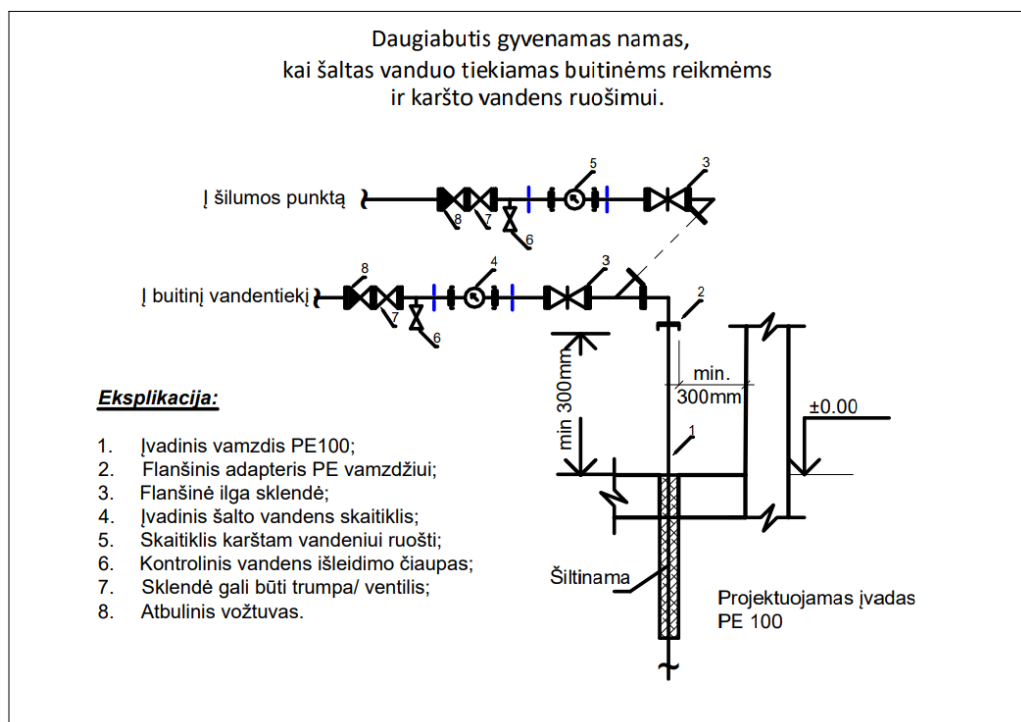


39 pav. daugiabutis gyvenamas namas, kai šaltas vanduo tiekiamas buitinėms reikmėms ir karšto vandens tiekimui

Norminis vidaus teisės aktas	Savininkas	Patvirtinimo data ir Nr.	Statusas	Psl.
Techninė politika	Infrastruktūros planavimo departamentas	2025-07-08 Nr. VTA-I25-115	Patvirtintas	63 iš 86

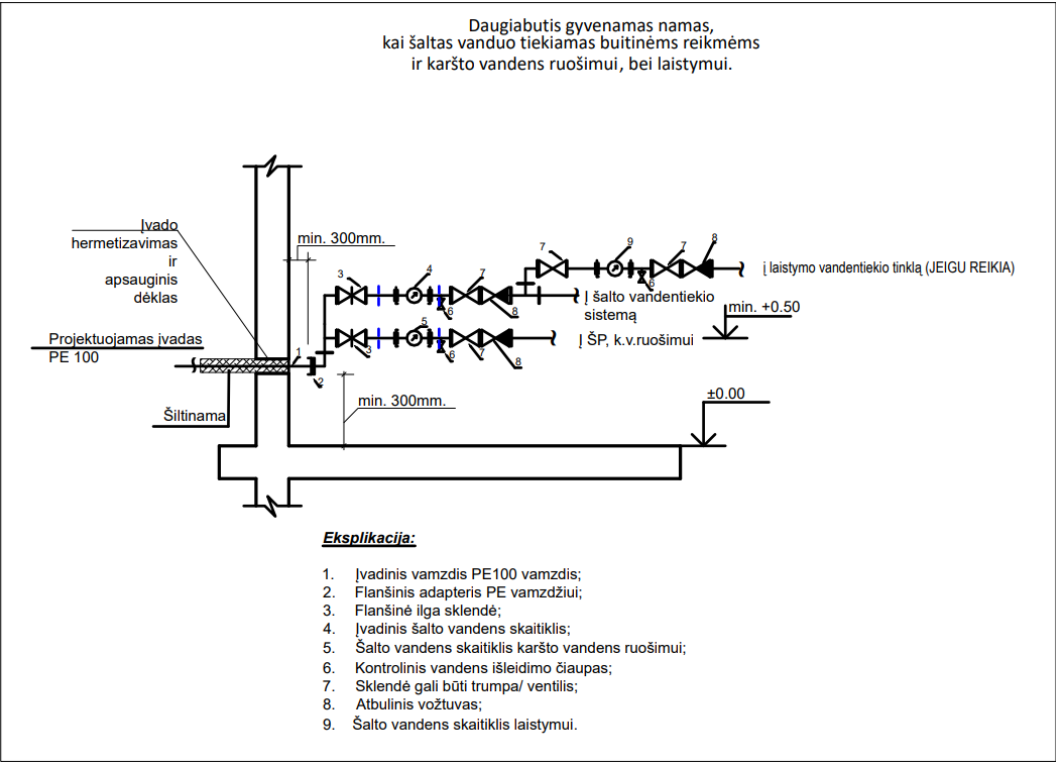


40 pav. daugiabutis gyvenamas namas, kai šaltas vanduo tiekiamas buitinėms reikmėms ir karšto vandens tiekimui, bei laistymui

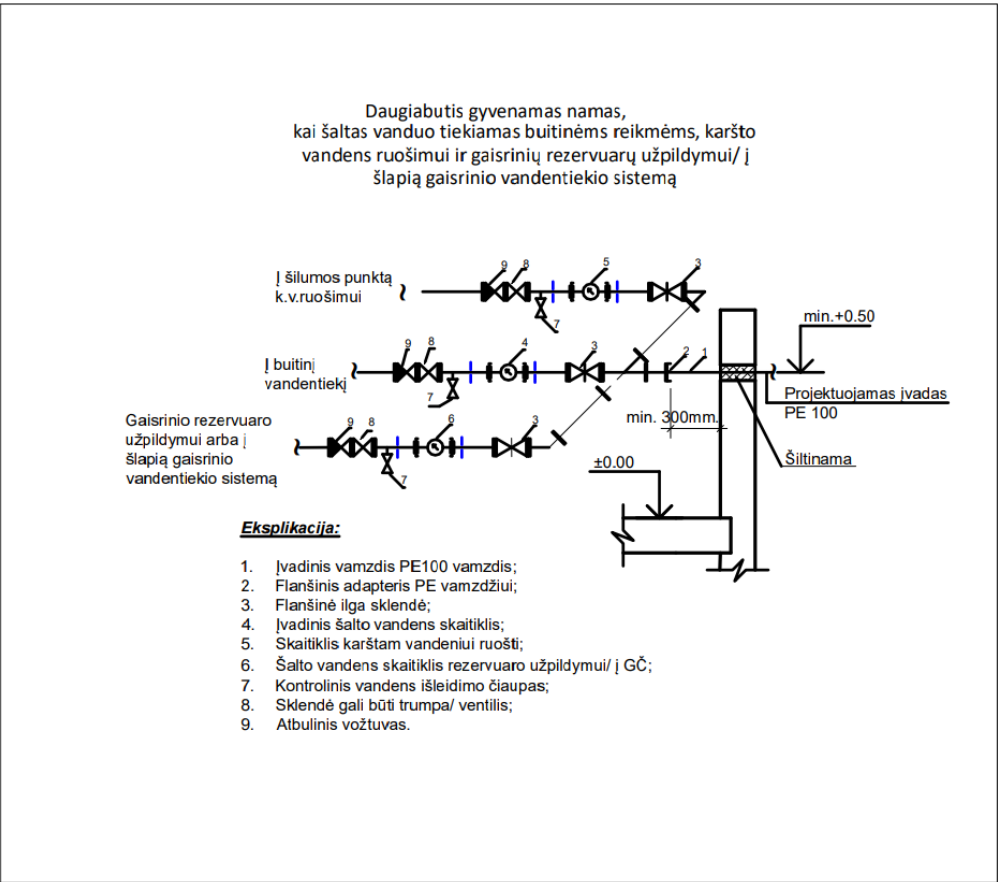


41 pav. daugiabutis gyvenamas namas, kai šaltas vanduo tiekiamas buitinėms reikmėms, karšto vandens ruošimui ir gaisrinių rezervuarų užpildymui/ į šlapią gaisrinio vandentiekio sistemą

Norminis vidaus teisės aktas	Savininkas	Patvirtinimo data ir Nr.	Statusas	Psl.
Techninė politika	Infrastruktūros planavimo departamentas	2025-07-08 Nr. VTA-I25-115	Patvirtintas	64 iš 86

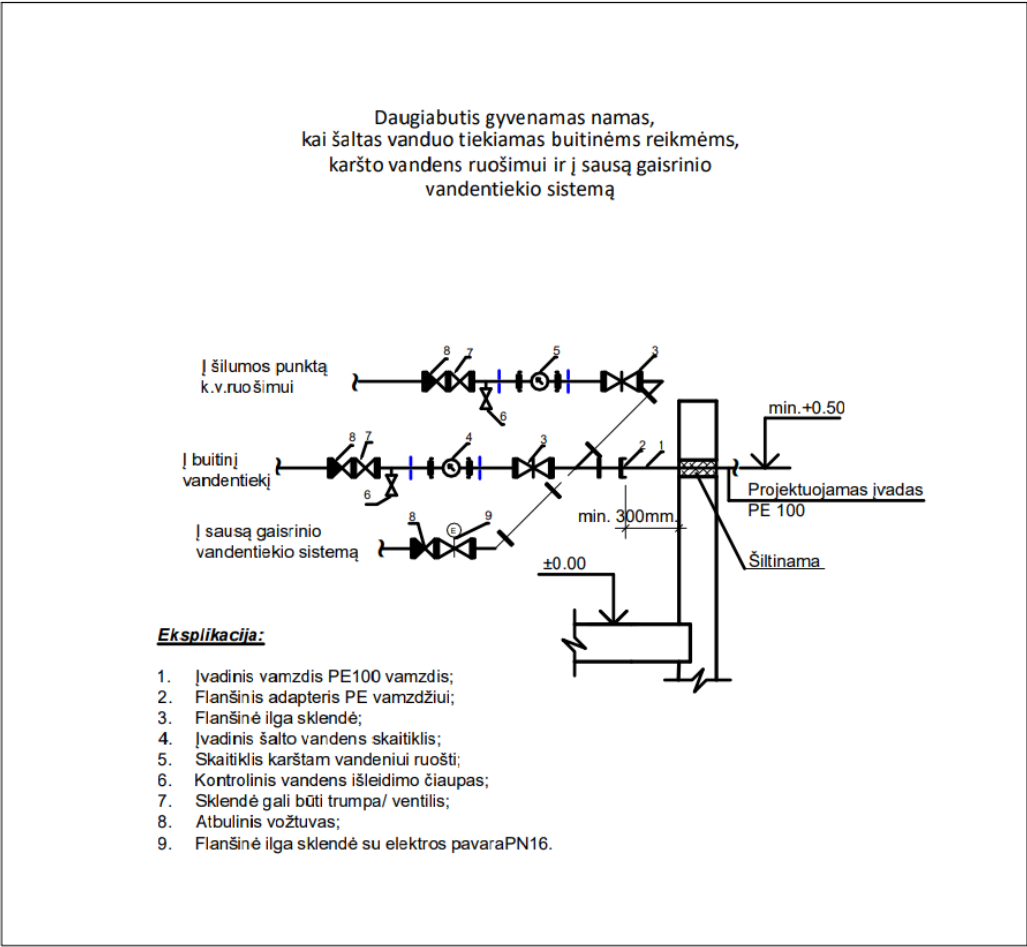


42 pav. daugiabutis gyvenamas namas, kai šaltas vanduo tiekiamas buitinėms reikmėms, karšto vandens ruošimui ir į sausą gaisrinio vandentiekio sistemą

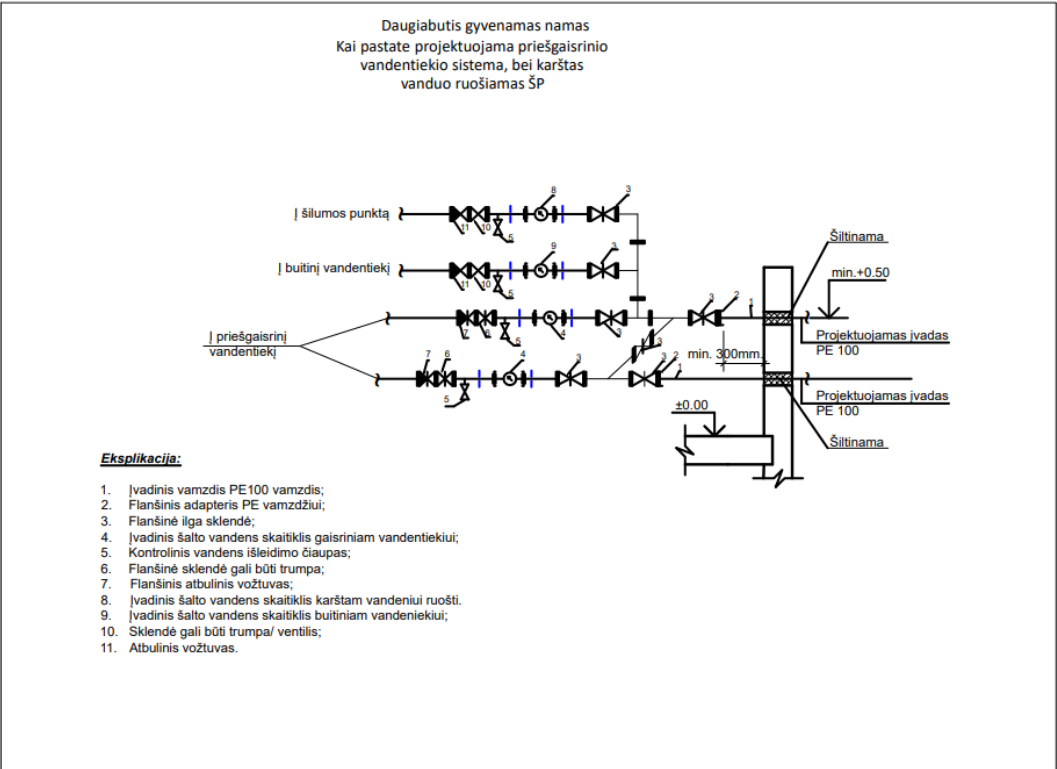


43 pav. daugiabutis gyvenamas namas, kai pastate projektuojama priešgaisrinio vandentiekio sistema, bei karštas vanduo ruošiamas ŠP

Norminis vidaus teisės aktas	Savininkas	Patvirtinimo data ir Nr.	Statusas	PsI.
Techninė politika	Infrastruktūros planavimo departamentas	2025-07-08 Nr. VTA-I25-115	Patvirtintas	65 iš 86

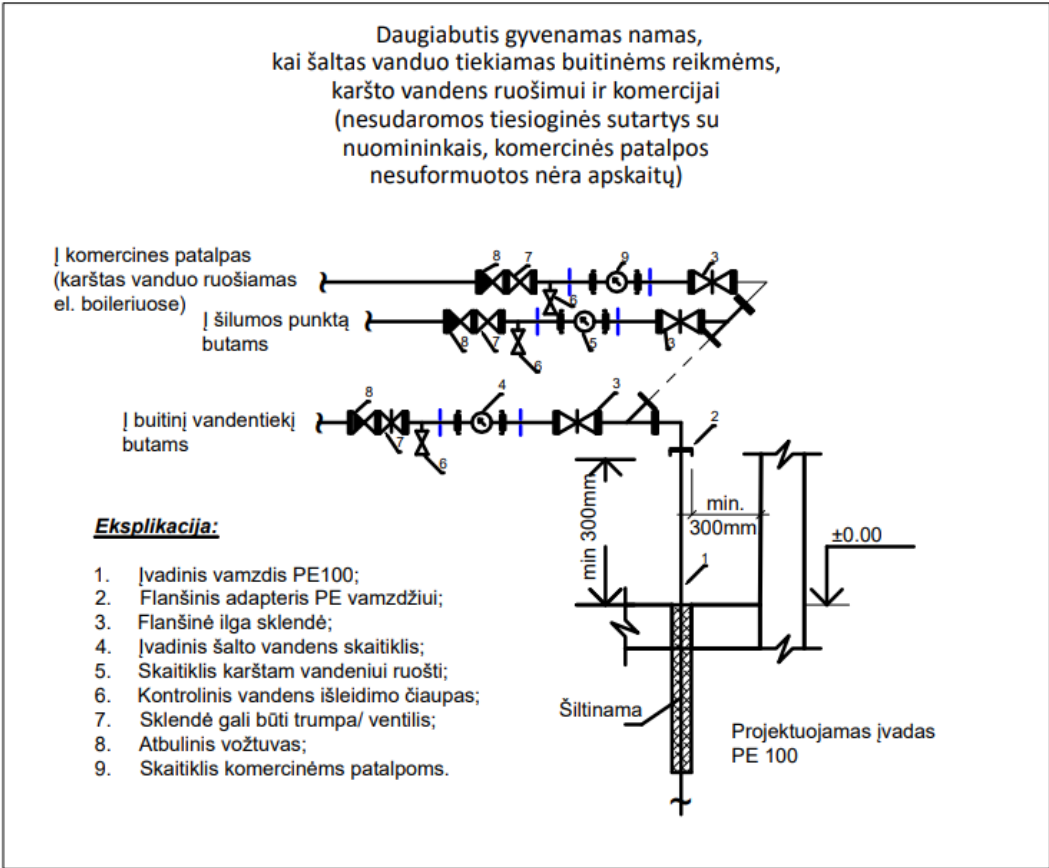

44 pav. daugiabutis gyvenamas namas, kai šaltas vanduo tiekimas buitiniams reikmėms, karšto vandens tiekimui ir komercijai

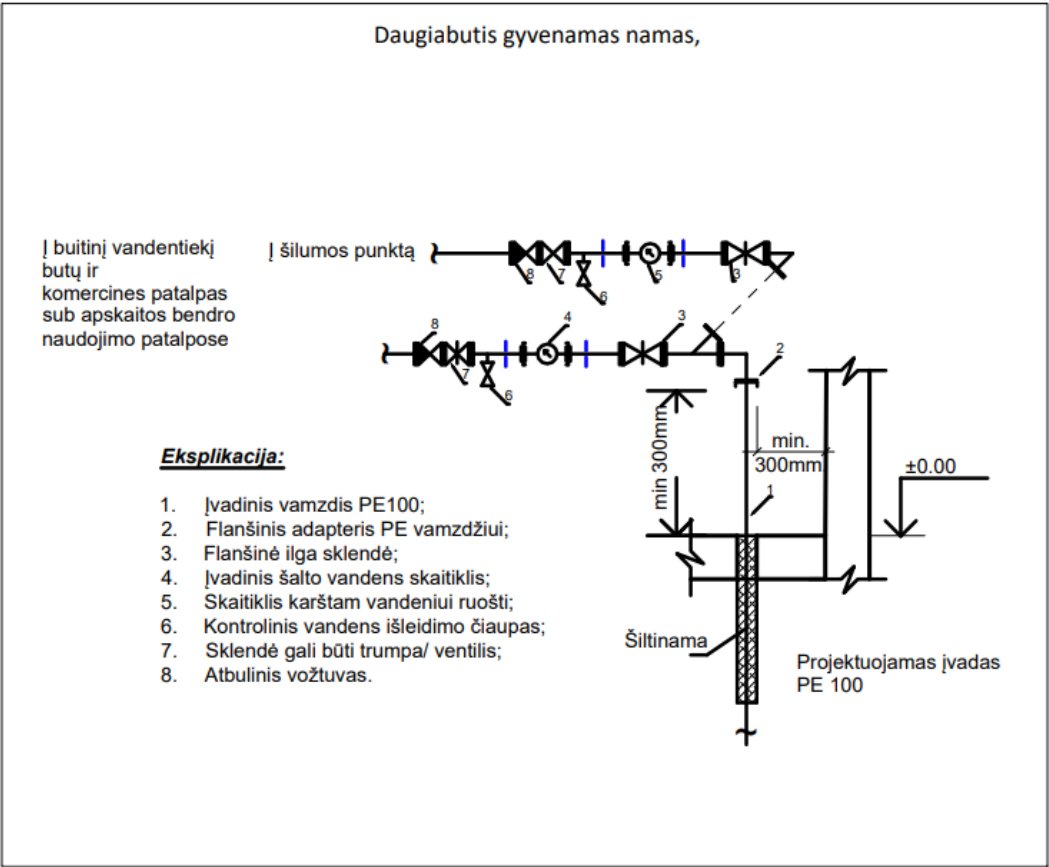

45 pav. daugiabutis gyvenamas namas

Norminis vidaus teisės aktas	Savininkas	Patvirtinimo data ir Nr.	Statusas	PsI.
Techninė politika	Infrastruktūros planavimo departamentas	2025-07-08 Nr. VTA-I25-115	Patvirtintas	66 iš 86

Reikalavimai įrengimui

- Naujai statant ar rekonstruojant esamus pastatus, apskaitos prietaisas gali būti montuojamas horizontalioje ir vertikalioje padėtyje.
- Mechaniniai apskaitos prietaisai nuo DN 65 turi būti montuojami tik horizontalioje padėtyje.
- VAM montuojamas apšildytoje, apšviestoje, vėdinamoje patalpoje.
- Siekiant užtikrinti patikimą VAM montavimą ir eksploatavimą, jis turi būti montuojamas ne žemiau kaip 0,3 m aukštyje virš grindų lygio. Taip pat ne arčiau kaip 0,3 m nuo sienos iki fasoninės dalies krašto.
- Maksimalus apskaitos prietaiso montavimo aukštis Vandens apskaitos mazge 1.6m.
- VAM turi būti įrengiamas patalpoje, esančioje iškart už išorinės pastato sienos.
- Išlaikomas minimalus normatyvinis atstumas nuo fasoninių dalių krašto iki pastato vidinės sienos – 300 mm.
- Išlaikomas minimalus normatyvinis atstumas nuo grindų iki adapterio turi būti ne mažesnis kaip 300 mm.

Pastaba.

- Administracinės ir prekybos paskirties pastatams gali būti projektuojamas tik vienas bendras vandens apskaitos mazgas visam pastatui.
- Administracinės paskirties pastatui karšto vandens ruošimui turi būti įrengiamas poskaitiklis.


8.6 Vandens apskaitos mazgo schemos kitos paskirties pastatams (ne gyvenamosios paskirties)

Reikalavimai įrengimui

- Apskaitos prietaisas nuo DN15, atsižvelgiant į vandens kiekio poreikį, nurodytą teikiant paraišką prisijungimo sąlygoms gauti.
- Naujai statant ar rekonstruojant esamus pastatus, apskaitos prietaisas gali būti montuojamas horizontalioje ir vertikalioje padėtyje. Siekiant užtikrinti patikimą VAM montavimą ir eksploatavimą, jis turi būti montuojamas ne žemiau kaip 0,3 m aukštyje virš grindų lygio.
- Mechaniniai apskaitos prietaisai nuo DN 65 turi būti montuojami tik horizontalioje padėtyje.
- Maksimalus apskaitos prietaiso montavimo aukštis Vandens apskaitos mazge 1.6m.
- VAM montuojamas apšildytoje, apšviestoje, vėdinamoje patalpoje.
- VAM turi būti įrengiamas patalpoje, esančioje iškart už išorinės pastato sienos.
- Rekomenduojama patalpoje, kurioje bus montuojamas VAM, sumontuoti vandens nubėgimo sistemą – trapą.
- Montuojant apskaitos prietaisą turi būti užtikrinta galimybė priėjimui patikrinti ir / ar pakeisti jį, t. y. prietaisas negali būti uždengtas, klijuotas plytelėmis ir pan.
- VAM schema (**Error! Reference source not found.**) turi būti taikoma objektuose, kai vanduo tiekiamas iš centralizuotų vandentiekio tinklų arba esant vietiniam vandentiekiui kai pasijungiama tik prie nuotekų tinklų.
- Kai klientas turi dvi vandens tiekimo sistemas (Bendrovės vandentiekis ir kliento gręžinys), tai jas sujungti į vieną yra griežtai draudžiama. Sistemos privalo būti atskiros.
- Kai įvadas į pastatą įeina žemiau apskaitos mazgo grindų, statmenoji įvado dalis turi būti atitraukta nuo pamato į vidaus pusę ne mažiau kaip 0,2 m ir apšiltinta nuo įšalo gylio bent iki grindų lygio.

Norminis vidaus teisės aktas	Savininkas	Patvirtinimo data ir Nr.	Statusas	Psl.
Techninė politika	Infrastruktūros planavimo departamentas	2025-07-08 Nr. VTA-I25-115	Patvirtintas	67 iš 86

PRINCIPINĖ VAM SCHEMA KITOS PASKIRTIES
PASTATAMS (NE DAUGIABUČIAI)

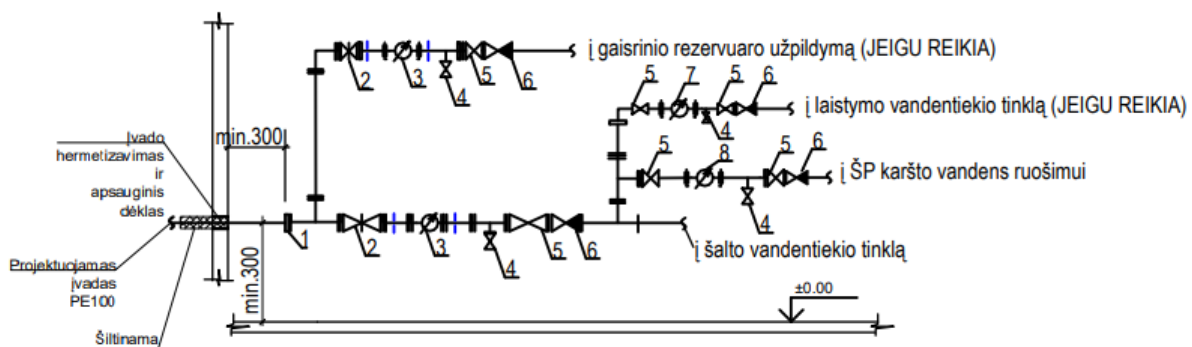

Eksplikacija:


1. Flanšinis adapteris PE vamzdžiui;
2. Flanšinė ilga sklendė;
3. Įvadinis šalto vandens skaitiklis
4. Kontrolinis vandens išleidimo čiaupas;
5. Sklendė gali būti trumpa/ ventilis;
6. Atbulinis vožtuvas;
7. Šalto vandens skaitiklis laistymui;
8. Šalto vandens skaitiklis karšto vandens ruošimui (ne komercinė apskaita).

46 pav. principinė vandens apskaitos mazgo schema kitos paskirties pastatams (ne daugiabučiai)

Norminis vidaus teisės aktas	Savininkas	Patvirtinimo data ir Nr.	Statusas	Psł.
Techninė politika	Infrastruktūros planavimo departamentas	2025-07-08 Nr. VTA-I25-115	Patvirtintas	68 iš 86

8.7 Vandens apskaitos mazgo schema šulinyje

Atvejais, kai esamam pastatui turi būti suprojektuotas ir įrengtas bendro naudojimo vandentiekio įvadas, tačiau nėra galimybės vandens apskaitos prietaiso montuoti bendro naudojimo patalpoje / ar tokių patalpų esamame pastate nėra, apskaitos prietaisą galima įrengti naujai statomame šulinyje. Įrenginėjant VAM šuliniuose, mažiausias galimas šulinio skersmuo turi būti ne mažesnis nei 1500 mm.

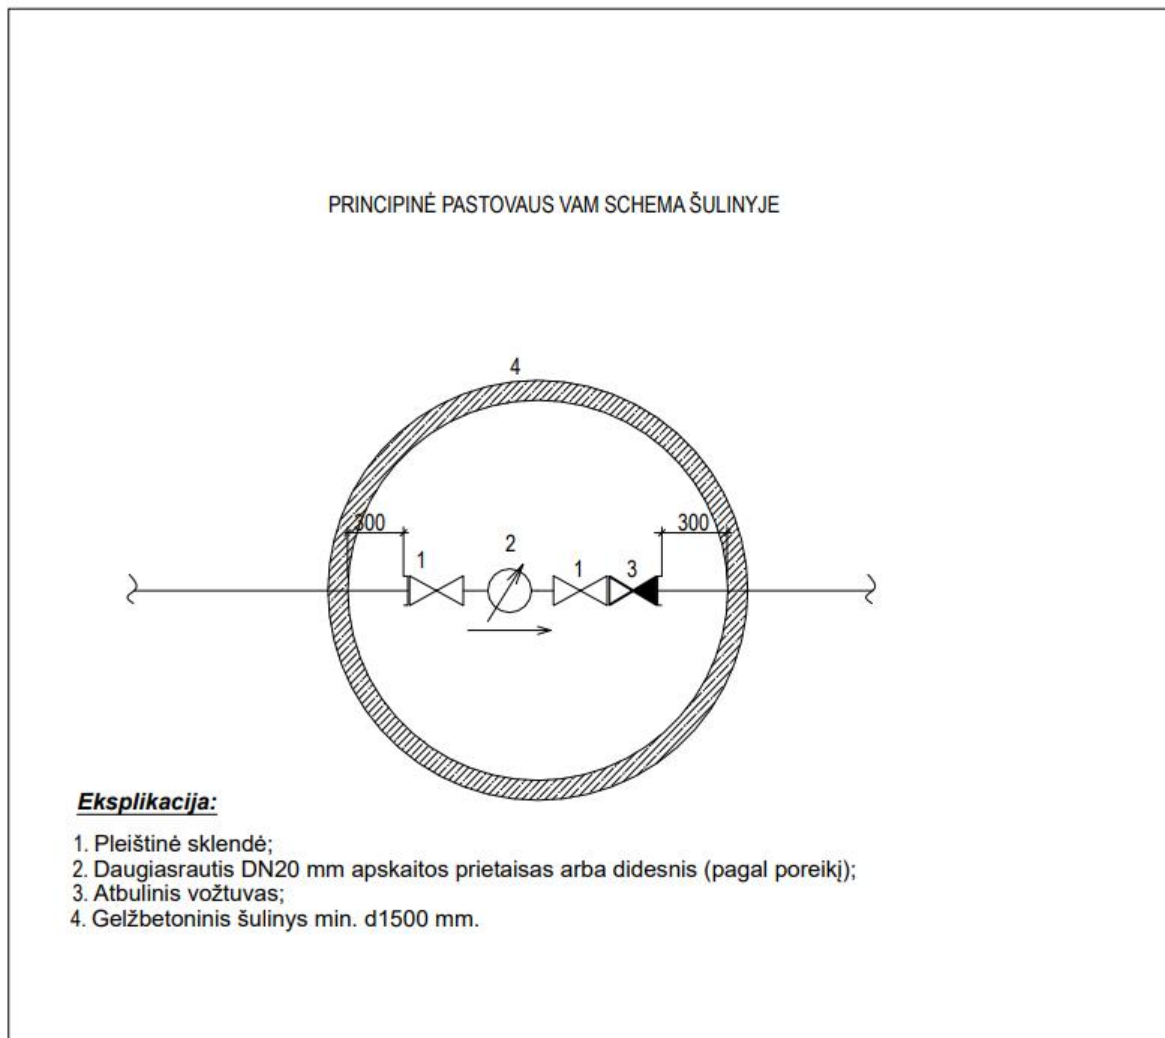

47 pav. principinė pastovaus vandens apskaitos mazgo schema šulinyje

PABRĖŽIAMA: Naujai projektuojamuose pastatuose projektuoti ir įrengti VAM šuliniuose draudžiama.

Reikalavimai pajungimui

- Šulinyje turi būti išlaikomas minimalus normatyvinis atstumas nuo uždarnosios armatūros krašto iki šulinio vidinės sienelės – 300 mm.

Norminis vidaus teisės aktas	Savininkas	Patvirtinimo data ir Nr.	Statusas	Psł.
Techninė politika	Infrastruktūros planavimo departamentas	2025-07-08 Nr. VTA-I25-115	Patvirtintas	69 iš 86

8.8 Vandens apskaita statybos laikotarpiu

Projektuotojas turi numatyti, ar vanduo statybos laikotarpiu bus reikalingas, ar nereikalingas. Laikinas vandens apskaitos prietaisas statybos laikotarpiu gali būti įrengiamas vandentiekio šuliniuose arba vandens apskaitos mazgo patalpoje (toliau – VAM).

Laikinas apskaitos prietaisas statybos laikotarpiu gali būti montuojamas:

- **Vandentiekio šulinyje** – kai vanduo statybos laikotarpiui reikalingas arba nereikalingas.
 - ✓ Prisijungimo prie tinklo vietoje arba atskirame vandens apskaitos šulinyje* – kai projektuojamas bendro naudojimo gatvės tinklas, nepriklausomai, ar vanduo statybos laikotarpiui reikalingas, ar nereikalingas (punktas netaikomas kai projektuojamų bendro naudojimo tinklų užsakovas yra UAB „Vilniaus vandenys“).
 - ✓ Prisijungimo prie tinklo vietoje – kai projektuojamas įvadinis tinklas, vanduo statybos laikotarpiui reikalingas, bet VAM patalpa nėra pastatyta.
 - ✓ Prisijungimo prie tinklo vietoje – kai VAM suprojektuotas vandentiekio šulinyje, vanduo statybos laikotarpiui reikalingas.
 - ✓ Įvado atšakojimo šulinyje (bendro naudojimo tinklo prisijungimo prie tinklo vietoje laikinas apskaitos prietaisas neprojektuojamas)– kai esamas tinklas yra rekonstruojamas arba perkeliamas į kitą vietą, vanduo statybos laikotarpiui reikalingas.
 - ✓ Esamuose vandentiekio šuliniuose – kai nėra galimybės vandens apskaitos prietaiso statybos reikmėms įrengti prisijungimo vietoje ar VAM patalpoje, vanduo statybos laikotarpiui reikalingas.
- **Vandens apskaitos mazgo patalpoje** – kai vanduo statybos reikmėms reikalingas ir kai projektinis apskaitos prietaisas yra suprojektuota VAM patalpoje.
 - ✓ Projektinėje vandens skaitiklio vietoje – kai VAM patalpa įrengta pagal STR reikalavimus.
 - ✓ Artimiausioje vietoje už pastato lauko sienos – kai VAM patalpa neparuošta pagal STR reikalavimus, vandens skaitiklis įrengiamas artimiausioje vietoje už pastato lauko sienos. VAM patalpa turi būti atskiroje, uždarojoje patalpoje, apsaugotoje nuo užšalimo.

*Apskaitos prietaisas statybos laikotarpiu gali būti nemontuojamas. Kai projektuojamas perspektyvinis vandentiekio ir nuotekų tinklas, ne ilgesnis nei po 30 m ir prie jo jungiasi vienbutis arba dvibutis gyvenamasis namas, ir vanduo statybos reikmėms nereikalingas, tokiu atveju skaitiklis montuojamas VAM patalpoje (8.3 punktas).

Reikalavimai vandens skaitiklio montavimui / išmontavimui


- Prijungimo vietoje laikinas apskaitos prietaisas įrengiamas už projektinės sklendės arba vietoj projektinės sklendės, jei ant linijos projektuojamos linijinės uždarnosios sklendės iš abiejų pusių.
- Projekte turi būti nurodoma, kokios fasoninės dalys bus montuojamos po statybos laikotarpio skaitiklio išmontavimo (įrengiamas virinamas PE intarpas arba ketinis flanšinis intarpas ir pan.).
- Kai yra įsipareigojimas perduoti tinklus savivaldybei, laikina apskaita statyboms pakeičiama į projektinę apskaitą tik tada, kai tinklai yra perduodami savivaldybei, t. y. , tik užsakovui gavus pažymą iš savivaldybės, jog tinklai yra perduoti į Bendrovės balansą.
- Šulinyje turi būti išlaikomas minimalus normatyvinis atstumas nuo fasoninės dalies iki šulinio vidinės sienelės – 300 mm.
- Šulins su statybos laikotarpio skaitikliu turi būti projektuojamas ne mažesnio diametro nei DN1500 mm;
- Kai statytojai yra pasirašę Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų statybos sutartis arba Savivaldybės infrastruktūros plėtros sutartis (SIPS), tai statytojo prašymu, statybos reikmėms galima projektuoti vandens skaitiklį pagal reikalingą vandens poreikį statyboms, kitu atveju projektuojama DN15 mm apskaitos prietaisas.
- Kai vandens skaitiklis yra projektuojamas esamuose šuliniuose, su projektu turi būti pateikta šulinio kortelė, ne senesnė kaip 1 metų, ir šulinio foto fiksacija.

Norminis vidaus teisės aktas	Savininkas	Patvirtinimo data ir Nr.	Statusas	Psł.
Techninė politika	Infrastruktūros planavimo departamentas	2025-07-08 Nr. VTA-I25-115	Patvirtintas	70 iš 86

8.8.1 Vandens skaitiklis prijungimo vietoje statybos laikotarpiu (šulinyje)

8.8.1.1 Skirstomieji (kvartaliniai) tinklai


Projektuojant skirstomuosius (kvartalinius) bendro naudojimo tinklus (išskyrus 8.8.2.1 punktą), kai yra pasirašoma Savivaldybės infrastruktūros plėtros sutartis, vandens skaitiklis yra įrengiamas prisijungimo vietoje (48 pav. Skirstomieji kvartaliniai tinklai, kai apskaita šulinyje, prisijungimo vietoje).

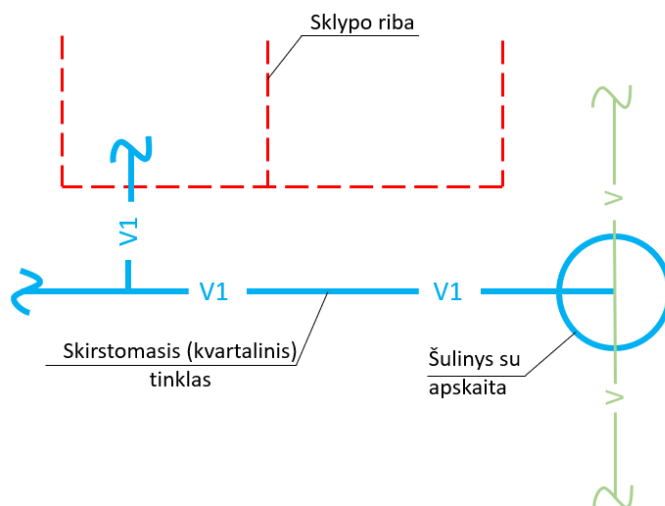

48 pav. Skirstomieji kvartaliniai tinklai, kai apskaita šulinyje, prisijungimo vietoje

8.8.1.2 Daugiabučių namų kvartalai

Projektuojant gyvenamųjų daugiabučių namų kvartalą, kai yra pasirašoma Savivaldybės infrastruktūros plėtros sutartis (SIPS) ir projektuojami vandens tinklai, vandens skaitiklis yra įrengiamas prisijungimo vietoje (49 pav. Daugiabučių gyv. namų kvartaliniai tinklai, kai apskaita šulinyje, prisijungimo vietoje).

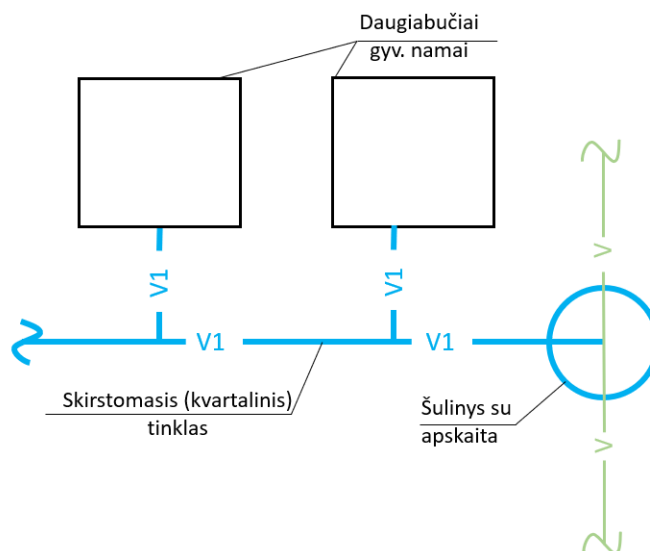

49 pav. Daugiabučių gyv. namų kvartaliniai tinklai, kai apskaita šulinyje, prisijungimo vietoje

8.8.2 Vandens skaitiklis vandens apskaitos mazge

8.8.2.1 Skirstomieji (kvartaliniai) tinklai

Projektuojant skirstomuosius (kvartalinius) bendro naudojimo tinklus, kai yra pasirašoma Savivaldybės infrastruktūros plėtros sutartis (SIPS), projektuojami vandens tinklai ne daugiau kaip vienbučiam / dvibučiam


Norminis vidaus teisės aktas	Savininkas	Patvirtinimo data ir Nr.	Statusas	Psł.
Techninė politika	Infrastruktūros planavimo departamentas	2025-07-08 Nr. VTA-I25-115	Patvirtintas	71 iš 86

gyvenamajam namui ir skirstomojo vandentiekio tinklo ilgis ne daugiau kaip 30 metrų, vandens skaitiklis įrengiamas patalpose po projekte numatytų darbų pabaigos.

Jeigu statybos laikotarpiu vanduo yra reikalingas, bet VAM patalpa neparuošta eksploatuoti, tai vandens skaitiklis statybos reikmėms turi būti suprojektuotas šulinyje esančioje pasijungimo vietoje (0 skyrius).

Dokumentai, reikalingi vandens skaitiklio įrengimui patalpose

- Vandentiekio ir nuotekų paslėptų darbų aktai (jei nuotekų tinklai projektuojami viename etape).
- Vamzdyno praplovimo kamščiu aktai.
- Hidraulinio bandymo atlikimo aktai.
- Vamzdyno dezinfekcijos aktai.
- Mikrobiologinių tyrimų magistralei ir įvadams /įvadui aktai.

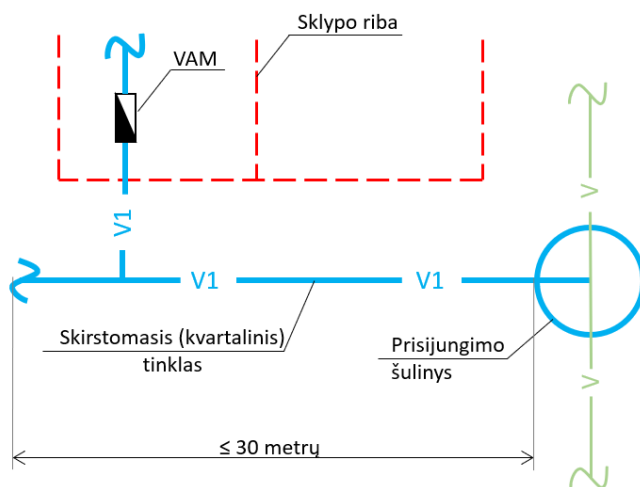

50 pav. Skirstomieji kvartaliniai tinklai, kai apskaita VAM

8.8.2.2 Daugiabučių, administracinių, gamybinių patalpų įvadai

Projektuojant daugiabučių, administracinių, gamybinių patalpų įvadus, vandens skaitiklis įrengiamas vandens apskaitos mazgo projektinėje patalpoje kai VAM patalpa neparuošta pagal STR reikalavimus, vandens skaitiklis įrengiamas artimiausioje vietoje už pastato lauko sienos arba vandens skaitiklio projektinėje vietoje. Reikalavimai VAM patalpai - turi būti atskiroje, uždarojoje patalpoje, apsaugotoje nuo užšalimo.

Jeigu statybos laikotarpiu vanduo yra reikalingas, bet VAM patalpa nebus pastatyta, tai vandens skaitiklis statybos reikmėms turi būti suprojektuotas šulinyje pasijungimo vietoje (8.8.3 skyrius).


Dokumentai reikalingi vandens skaitiklio įrengimui patalpose

- Vandentiekio ir nuotekų paslėptų darbų aktai (jei nuotekų tinklai projektuojami viename etape).
- Vamzdyno praplovimo kamščiu aktas.
- Įvado hidraulinio bandymo atlikimo aktas.
- Vandentiekio įvado dezinfekcijos aktas.
- Mikrobiologinių tyrimų galiniuose taškuose aktai.
- Vidaus vandens mazgo hidraulinio bandymo aktas ir mikrobiologinių tyrimo aktas (jei vandens skaitiklis statybai montuojamas skaitiklio projektinėje vietoje).

Norminis vidaus teisės aktas	Savininkas	Patvirtinimo data ir Nr.	Statusas	Psł.
Techninė politika	Infrastruktūros planavimo departamentas	2025-07-08 Nr. VTA-I25-115	Patvirtintas	72 iš 86


8.8.3 Vandens skaitiklis statybos laikotarpiu prisijungimo prie tinklo vietoje principinės schemos

- Laikino vandens skaitiklio įrengimo principinė schema, kai montuojamas prijungimo vietoje (Error! Reference source not found.).

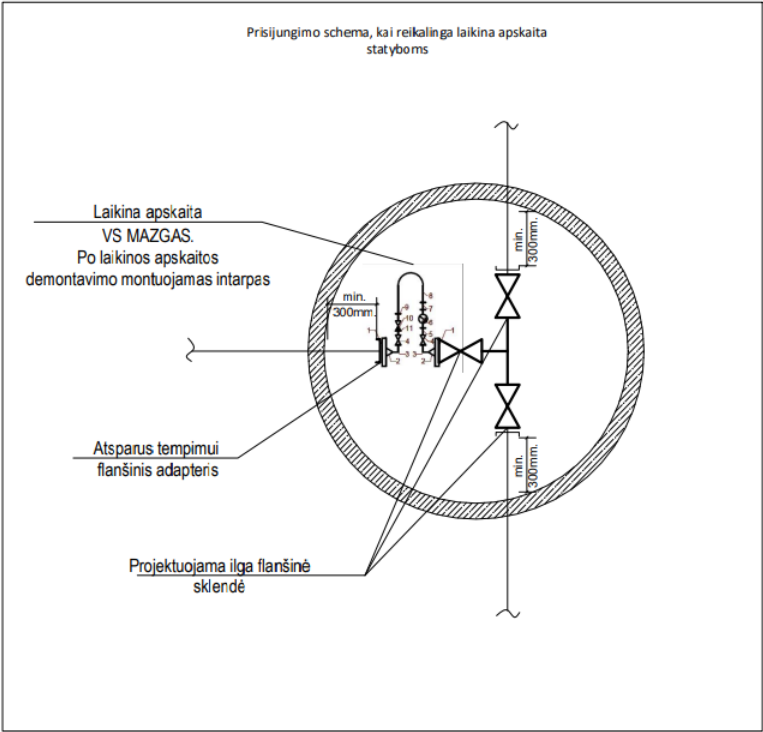

51 pav. prisijungimo schema, kai reikalinga laikina apskaita statyboms


- Laikino vandens skaitiklio įrengimo principinė schema, kai prisijungimo vietoje nėra galimybės įrengti, gali būti projektuojamas atskirame vandentiekio šulinyje, bet nutolusiame <10 m nuo prijungimo vietos (Error! Reference source not found.).

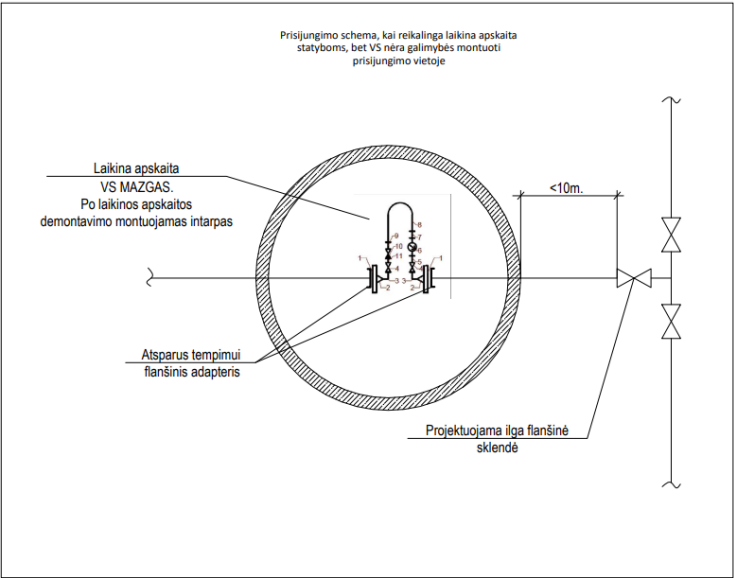

52 pav. prisijungimo schema, kai reikalinga laikina apskaita statyboms, bet VŠ nėra galimybės montuoti prijungimo vietoje

Norminis vidaus teisės aktas	Savininkas	Patvirtinimo data ir Nr.	Statusas	Psl.
Techninė politika	Infrastruktūros planavimo departamentas	2025-07-08 Nr. VTA-I25-115	Patvirtintas	73 iš 86

VS MAZGO STATYBOS LAIKOTARPIUI ĮRENGIMO SCHEMA (DETALIZACIJA)

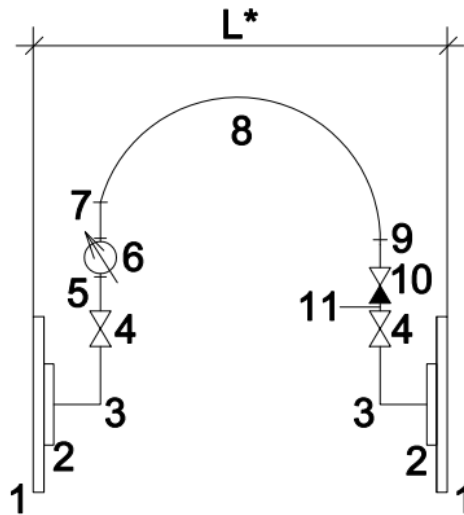

L* - Atstumas parenkamas pagal būsimos detalės ilgį.

1. Flanšas-aklė su vid. sriegiu 1" (flanšo dydis parenkamas pagal esamą situaciją DN50-300mm) – 2 vnt.;
2. Žalvarinis nipelis 1"x ½" (išor./išor.) – 2 vnt.;
3. Žalvarinė alkūnė ½" x ½" (vidus/vidus) – 2 vnt.;
4. Rutulinis ventilis ½" (išorė/vidus) – 2 vnt.;
5. Žalvarinis prailgintuvas ½" L-50 mm - 1 vnt.;
6. Skaitiklis d15 mm su skaitiklio pajungimo antgaliais – 1 vnt.;
7. Užveržiama jungtis vamzdžiui d16 mm x ½" (vidus) – 1 vnt.;
8. Daugiasluoksnis vamzdis d16 mm – Pagal poreikį (~1 m).;
9. Užveržiama jungtis vamzdžiui d16 mm x ½" (išorinis) – 1 vnt.;
10. Atbulinis vožtuvas d15mm (vidus/vidus) – 1 vnt.;
11. Žalvarinis nipelis ½"x ½" (išor./išor.) – 1 vnt.;

53 pav. laikino skaitiklio statybos laikotarpiu įrengimo schema

3 lentelė. Apskaitos prietaisų ilgiai, priklausomai nuo diametro

Apskaitos prietaiso tipas	Diametras	Ilgis, mm
Srieginiai apskaitos prietaisai	DN15	80 mm
	DN15	110 mm
	DN20	130 mm
	DN20	190 mm
	DN25	260 mm
	DN32	260 mm
	DN40	300 mm
	DN50	300 mm
Flanšiniai apskaitos prietaisai	DN50	200 mm
	DN50/20	270 mm
	DN65	200 mm
	DN65/20	300 mm
	DN80	225 mm
	DN80/20	300 mm
	DN100	250 mm
	DN100/20	360 mm

Norminis vidaus teisės aktas	Savininkas	Patvirtinimo data ir Nr.	Statusas	Psl.
Techninė politika	Infrastruktūros planavimo departamentas	2025-07-08 Nr. VTA-I25-115	Patvirtintas	74 iš 86

	DN150	300 mm
--	-------	--------

8.9 Nuotekų apskaita

Priimtų tvarkyti nuotekų, išskyrus paviršines nuotekas, kiekis, kai nėra nustatyta tvarka įrengtų atsiskaitomųjų nuotekų apskaitos prietaisų, prilyginamas patiekto geriamojo vandens kiekiui. **Atsiskaitomuosius nuotekų apskaitos prietaisus klientai įsirengia patys, savo lėšomis ir vykdo jų priežiūrą kai:**

- 1) Klientas per kalendorinius metus daugiau negu pusę patiekto geriamojo vandens kiekio sunaudoja technologinėms, gamybinėms ar paslaugų teikimo reikmėms ir šis kiekis nepatenka į nuotekas.
- 2) Bendrovei portatyviniu nuotekų apskaitos prietaisu nustačius, kad kliento išleidžiamų nuotekų kiekis per mėnesį yra 50 proc. didesnis už patiekto geriamojo vandens ir nustatyto paviršinių nuotekų kiekį, o bendras per mėnesį išleidžiamų nuotekų kiekis yra ne mažesnis kaip 1000 m³/mėnesį.
- 3) Atskiru Bendrovės argumentuotu įpareigojimu įsirengti išleidžiamų nuotekų apskaitos prietaisą.
- 4) Remiantis kitais kliento pagrįstais argumentais apskaityti nuotekas įsirengus nuotekų apskaitos prietaisą.

Visais atvejais, įskaitant, bet neapsiribojant 1-4 punkto reikalavimais, nuotekų mėginių, faktinio užterštumo nustatymui, automatinę paėmimo sistemą, įsirengia klientas pats savo lėšomis. Klientams, įsirengusiems teisės aktų reikalavimus atitinkančias nuotekų apskaitos, nuotekų mėginių automatinio paėmimo sistemas ir geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo įgaliotam atstovui šias sistemas patikrinus ir užplombavus bei tai užfiksavus akte, kurį geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo įgaliotas atstovas pateikia susipažinti ir pasirašyti klientui, mokestis už nuotekų tvarkymo paslaugas nustatomas vadovaujantis klientų lėšomis įrengtų nuotekų apskaitos prietaisų duomenimis. **Už tinkamą ir savalaikį nuotekų apskaitos prietaisų metrologinį patikrinimą atsako klientas.**

Visi apskaitos mazgą sudarantys prietaisai privalo turėti tokias gamintojo numatytas vietas, kurias plombuoja patikros vykdytojas ir tiekėjas, kad neliktų galimybės pakeisti įvedamus į mikroprocesorinį matavimo prietaisą pastovius dydžius, paveikti prietaisus bei pakeisti ar daryti įtaką rodmenims, nepažeidus plombų.

Matavimo ir kontrolės įrenginiai būtų prijungti nepriklausoma elektros energijos tiekimo linija su atskiru automatinio išjungėju su plombavimo galimybe, nuo kliento vidaus tinklo.

Duomenų perdavimui sumontuojamas dispečerizacijos skydas „laisvai“ prieinamoje Bendrovės darbuotojams ir klientui vietoje, kuris užtikrina signalų į SCADA perdavimą ne mažiau negu: suminis debitas, momentinis debitas, skydo durų signalizacija, elektros įvado darbo signalizacija.

Klientas užtikrina (įpareigojamas) prieiga prie apskaitos VV personalui.

9. Vandentiekio tinklų eksploatacijos ribos

Nuo 2014 m. lapkričio 1 d. GVTNTĮ 3 str. 14 p. apibrėžta **Geriamojo vandens tiekimo ir vartojimo riba** – geriamojo vandens tiekimo infrastruktūros vieta, kurioje baigiasi klientui nuosavybės teise priklausančio ar kitaip valdomo ir (arba) naudojamo turto riba (vandentiekio šulinys, sklypo riba ar statinio ar daugiabučio namo įvadas, atsižvelgiant į ir klientų kategoriją) ir prasideda geriamojo vandens tiekėjui ir nuotekų tvarkytojui nuosavybės teise priklausanči ar kitaip valdoma ir (arba) naudojama geriamojo vandens tiekimo infrastruktūra ir kurioje geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas perduoda saugos ir kokybės reikalavimus atitinkantį geriamąjį vandenį klientui. Eksploatacijos ribų planai yra rengiami vadovaujantis UAB „Vilniaus vandenys“ priklausančių ir eksploatuojamų vandentiekio ir nuotekų tinklų kadastrinių matavimų bylomis. Vandentiekio eksploatacijos ribos skirstomos į:

- Vandentiekio tinklų eksploatacijos ribos individualiems gyvenamiesiems pastatams ir negyvenamiesiems pastatams;
- vandentiekio tinklų eksploatacijos ribos negyvenamiesiems administracinės, gamybinės paskirties pastatams;
- vandentiekio tinklų eksploatacijos ribos daugiabučiams gyvenamiesiems pastatams;
- vandentiekio tinklų eksploatacijos ribos kai reikia vandens slėgio kėlimo stotelės.

10. Nuotekų tinklų eksploatacijos ribos

Nuotekų tinklų eksploatacijos riba – geriamojo vandens tiekimo sutartyje nurodyta nuotekų tvarkymo infrastruktūros vieta (pirmas nuo pastato nuotekų tinklo šulinys, sklypo riba, atšaka nuo kvartalinio tinklo gatvėje), kurioje kliento išleidžiamos nuotekos perduodamos vandens tiekėjui ir jam tenka atsakomybė už nuotekų tvarkymą. Tais atvejais, kai rašytinė sutartis nesudaryta, nuotekų perdavimo riba laikoma ta vieta, kurioje prasideda vandens tiekėjui

Norminis vidaus teisės aktas	Savininkas	Patvirtinimo data ir Nr.	Statusas	Psl.
Techninė politika	Infrastruktūros planavimo departamentas	2025-07-08 Nr. VTA-I25-115	Patvirtintas	75 iš 86

nuosavybės teise priklausanti ar kitaip teisėtai valdoma ar eksploatuojama nuotekų tvarkymo infrastruktūra, į kurią patenka kliento nuotekos. Eksploatacijos ribų planai yra rengiami vadovaujantis UAB „Vilniaus vandenys“ priklausančių ir eksploatuojamų vandentiekio ir nuotekų tinklų kadastrinių matavimų bylomis. Nuotekų eksploatacijos ribos skirstomos į:

- nuotekų tinklų eksploatacijos ribos individualiems gyvenamiesiems pastatams ir negyvenamiesiems pastatams;
- nuotekų tinklų eksploatacijos ribos negyvenamiesiems administracinės, gamybinės paskirties pastatams;
- nuotekų tinklų eksploatacijos ribos daugiabučiams gyvenamiesiems pastatams;
- nuotekų tinklų eksploatacijos ribos kai reikia nuotekų siurblynės.

11. Objektų elektros energijos tiekimo patikimumas

Nuo 2023.07.01 pagal įsigaliojusį Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo pakeitimą elektros energijos persiuntimo patikimumas ir aprūpinimo elektros energija atkūrimo trukmė iki operatoriaus ir vartotojo elektros tinklų nuosavybės ribos nustatomas pagal savivaldybių ribas priklausomai nuo gyventojų skaičiaus.

1. Visiems **naujai statomiems** vandentvarkos objektams įrengiama pagrindinė tiekimo linija su papildoma tiesiogine skirstomoji linija ir/arba rezervinė linija ir turi būti įrengtas ARĮ įrenginys.
2. Visi naujai įrengiami elektros skydai esantys Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos ribose turi būti tamsiai pilkos RAL 7012 (ir cokolis) spalvos.
3. Rekonstruojant objektą įrengti autonominį vidaus degimo variklio sukamą elektros generatorių (dyzelinį). Generatoriaus galingumas parenkamas pagal elementų, užtikrinančių siurblynės darbą, galią.

Vandentvarkos objektai – grupei priskiriami elektros imtuvai, kuriems, nutraukus aprūpinimą elektra, kyla grėsmė žmonių gyvybei arba aplinkos užteršimui, sutrinka svarbūs miestų ūkio veiklos procesai (ELEKTROS ĮRENGINIŲ ĮRENGIMO BENDROSIOJOS TAISYKLĖS).

12. Saulės jėgainės

Bendrovė eksploatuoja saulės fotovoltinės elektrinės ant žemės, pastatų stogų, švaraus vandens rezervuarų bei nutolusias elektrines, kurioms privaloma įrengti:

- Automatinio valdymo procese numatomas papildomas valdymo signalas, kad vidaus tinkle įrengtų fotovoltinių elektrinių generacija būtų maksimaliai sunaudojama;
- Ne mažiau dviejų įtampos keitiklių;
- Esant tiekimui STO tinklo dviem ir daugiau įvadais - generacijos galios dalinamos į ne mažiau nei 2 dalis - jungimui į veikiančius 0,4 kV /10 kV tinklus proporcingai apkrovoms PJ skirtingas šynų sekcijose;
- Elektros apskaitą su duomenų perdavimu į SCADA;
- Monitoringo sistemą.

13. Autonominiai vidaus degimo variklio sukami elektros generatoriai

Bendrovė eksploatuoja stacionarius autonominius vidaus degimo variklio sukamus elektros generatorius vandentiekio ir nuotekų siurblynėse, kurie turi užtikrinti nepertraukiamą paslaugų teikimą ne mažiau 6 valandų Vilniaus miesto ribose ir ne mažiau 12 valandų kitose teritorijose.

- Galingumas generatoriui (kW/kVA) parenkamas, kad būtų užtikrintas vandentvarkos objekto funkcionalumas.
- Trijų fazių generatorius.
- Degalų tipas – dyzelinas.
- Su ARĮ įrengiu (ARĮ turi būti skirtas komutuoti elektros tiekimą vartotojui iš skirstomųjų tinklų, o sutrikus elektros tiekimui, perjungti komutacinius įrenginius elektros energijos tiekimui iš generatoriaus). ARĮ

Norminis vidaus teisės aktas	Savininkas	Patvirtinimo data ir Nr.	Statusas	Psł.
Techninė politika	Infrastruktūros planavimo departamentas	2025-07-08 Nr. VTA-I25-115	Patvirtintas	76 iš 86

komutavimo įrenginiai turi būti tokios konstrukcijos, kad dirbant generatoriui, elektros energija nepatektų į elektros skirstymo tinklus. Generatoriai įrengiami, kad automatiškai įsijungtų, sutrikus elektros tiekimui iš elektros tinklų ir išsijungtų atstačius elektros tiekimui.

- Generatoriui turi būti įrengta baterijos krovimo sistema (nuo vandentvarkos objekto elektros įvado).
- Turi būti dispečerizacijos signalai.
- Turi būti kuro kiekio kontrolė.
- Turi būti įrengtas gamyklinis apsauginis gaubtas, urbanizuotose teritorijose su garso slopinimu. Įrengiant uždaroje patalpose turi būti sumontuota degimo produktų šalinimo sistema.
- Objektuose su saulės jėgaine būtina numatyti automatinį saulės jėgainės išjungimą, generatoriaus darbo metu.

14. Elektros tiekimas

ARĮ skydų komplektacijoje esantys įrenginiai turi atitikti Bendrovės patvirtintas technines specifikacijas.

- Užtikrinama vartotojus aprūpinant elektros energija **iš dviejų elektros energijos šaltinių atskiromis elektros linijomis**.
- Nutūkų elektros energijos persiuntimui, aprūpinimas elektros energija ties operatoriaus ir vartotojo elektros tinklų nuosavybės riba turi būti atkurtas nors iš vieno elektros energijos šaltinio ne vėliau kaip per 6 valandas Vilniaus miesto ribose ir ne vėliau kaip per 12 valandų kitose teritorijose.

14.1.1 Iki 20 kW

Elementinė bazė

- ARĮ režimų perjungėjas „A-O-R“.
- Rankinio valdymo mygtukai įvadų įjungimui.
- Galimybė pasijungti kilnojamą el. generatorių su saugos kirtikliu.
- Kontaktoriai įvadų komutavimui.
- Viršįtampių ribotuvai B+C.
- Įtampos kontrolės relės.
- Indikacijos:
 - įvadų būsenos;
 - gedimų;
 - įtampos (voltmetrai su perjungėju arba tinklo analizatoriai).

14.1.2 Virš 20 kW

Su 2 elektros įvadais ir sekcijiniu automatinio išjungikliu

- Automatiniai išjungikliai įvadų komutavimui.
- ARĮ valdiklis.
- Viršįtampių ribotuvai B+C.
- ARĮ režimų perjungėjas „A-O-R“.
- Rankinio valdymo mygtukai arba perjungėjai įvadų įjungimui- išjungimui.
- Kištukinis lizdas su galimybe prijungti kilnojamą el. generatorių su saugos kirtikliu.
- Įtampos kontrolės relės su histerizės reguliavimu.
- SCADA signalų perdavimas apie įvadų būsenas ir gedimus, UPS parengtį ir gedimą.
- Indikacijos:
 - įvadų būsenos;
 - gedimų;
 - įtampos (voltmetrai su perjungėju).

Norminis vidaus teisės aktas	Savininkas	Patvirtinimo data ir Nr.	Statusas	Psl.
Techninė politika	Infrastruktūros planavimo departamentas	2025-07-08 Nr. VTA-I25-115	Patvirtintas	77 iš 86

14.2 Padidintos rizikos objektams

- Užtikrinama vartotojus aprūpinant elektros energija iš dviejų arba daugiau nepriklausomų elektros energijos šaltinių. Rezervinė linija įrengiama nuo skirstomųjų tinklų operatoriui priklausančių žemos ar vidutinės įtampos elektros tinklų ir, jai atsijungus, jos įjungimas vykdomas per laiką. Tiesioginė skirstymo linija įrengiama nuo skirstomųjų tinklų operatoriui priklausančių vidutinės įtampos elektros tinklų taip, kad, sugedus šiai linijai ir (ar) kitam elektros energijos šaltiniui, perjungimas nuo vieno elektros energijos šaltinio prie kito būtų vykdomas per relinės apsaugos ir automatikos įtaisų suveikimo laiką.
- Atskiromis elektros linijomis ir aprūpinimas elektros energija gali būti nutrauktas laikui, kiek to reikia automatiniam perjungimui nuo vieno nepriklausomo elektros energijos šaltinio prie kito arba pakartotiniam elektros energijos šaltinio įjungimui.

15. Įrenginių automatizavimas

15.1 Technologinio proceso valdymas per SCADA: siurblių įjungimas / išjungimas

Gręžinių siurblių valdymas

- Valdymas vykdomas automatiškai pagal rezervuaro lygį.
- Siurblio paleidimas / išjungimas galimas vietoje rankiniu būdu.
- Siurblio paleidimas / išjungimas galimas distanciniu būdu iš SCADA.

II–IV kėlimo siurblių valdymas

- Siurblinės siurblių valdymas vyksta automatinio režimu pagal užduotą slėgio reikšmę.

Nuotekų siurblių valdymas

- Siurblinės valdymas automatinis – pagal hidrostatinį lygio keitiklį.
- Avariniu atveju, sugedus lygio keitikliui ar valdikliui, siurbLIAI valdomi nuo plūdžių.
- Siurblių išjungimas / paleidimas galimas nuotoliniu būdu iš SCADA, paleidimas vietoje rankiniu būdu.

15.2 Diktuojančių taškų vietų parinkimas, valdymo lygis, signalų kiekis

- Kiekvienoje vandens tiekimo zonoje vienas diktuojančias taškas. Taškai įrengiami UAB „Vilniaus vandenys“ objektuose, jei nėra galimybės – pastatų vandens apskaitos mazge.
- Valdymo lygis diktuojančiame taške – siurblio valdymas pagal slėgio duomenis, atvaizdavimas SCADA.
- Valdymo lygis kontroliniame taške – slėgio stebėjimas ir avarinio lygio atvaizdavimas SCADA.
- Signalų kiekis: viename taške – vienas slėgis.

Slėgio kontrolinis taškas reikalingas kiekvienos vandens tiekimo zonos nepatogiausiame tinklo taške. Nepatogiausias taškas – tai taškas, iki kurio nuo siurblinės yra didžiausi hidrauliniai nuostoliai maksimalaus vandens suvartojimo valandomis. Kontrolinius ir diktuojančius taškus nustato UAB „Vilniaus vandenys“.

15.3 Debitomačių įrengimas vandentiekio siurblinėse su pajungimu į SCADA

- Debitomačių tipas – elektromagnetiniai debitomačiai.
- Paskirtis – patiekiamo vandens apskaita.
- Dydis parenkamas pagal esamo vamzdžio diametrą.
- Visi debitomačiai jungiami į bendrovės sistemas. Perduodami signalai – momentinis debitas ir pratekėjusio vandens tūris (vandens kiekis).
- Visų naujai montuojamų debitomačių maitinimui turi būti naudojami trijų gyslų el. kabeliai
- Duomenų perdavimui naudojama Modbus sąsaja, kuri turi būti apsaugota nuo viršįtampių tam skirtais ribotuvais.


Norminis vidaus teisės aktas	Savininkas	Patvirtinimo data ir Nr.	Statusas	Psl.
Techninė politika	Infrastruktūros planavimo departamentas	2025-07-08 Nr. VTA-I25-115	Patvirtintas	78 iš 86

15.4 Debitomačių įrengimas vandentiekio tinklo stebėjimui

- **Debitomačių tipas** – elektromagnetiniai flanšiniai arba invaziniai ultragarsiniai debitomačiai.
- **Paskirtis** – tinkle tiekiamo vandens srauto stebėjimas.
- Visi debitomačiai jungiami į bendrovės sistemas. **Perduodami signalai** – momentinis debitas, slėgis ir pratekėjusio vandens tūris (vandens kiekis).
- Duomenų perdavimui naudojamas GSM ryšys.
- Dydis parenkamas pagal esamo vamzdžio diametrą arba montavimo vietą.

16. Tipiniai technologinio valdymo ir dispečerizacijos skydai

Kiekviena Bendrovės eksploatuojama nuotekų ir vandentiekio siurblinė turi turėti valdymo skydą, kurio pagalba yra valdomi siurbliai. Konstrukciniai skydo reikalavimai nurodyti techninėje specifikacijoje „Vidaus skydų techniniai reikalavimai“. Žemiau išvardinti komplektacijos reikalavimai vandens trečio ir aukštesnio kėlimo siurblinėms bei požeminėms nuotekų siurblinėms.

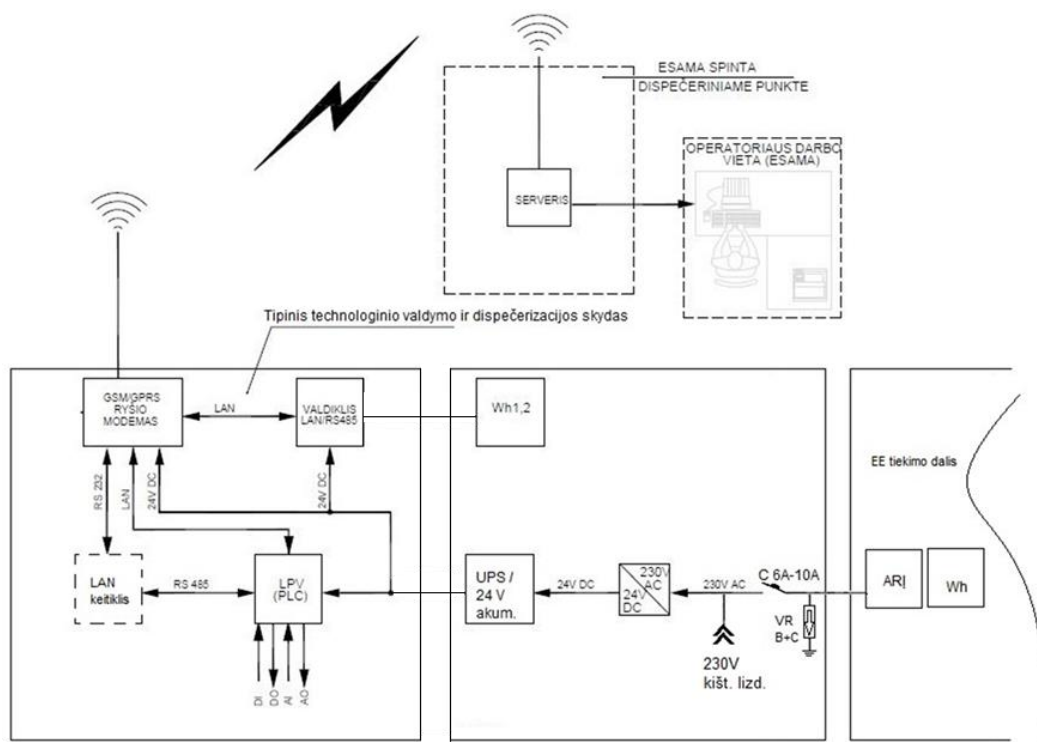

57 pav. Rekomendacinė valdymo skydo schema

Reikalavimai į SCADA perduodamiems signalams turi atitikti Bendrovės patvirtintą **SCADA signalų** sąrašą (1 priedas).

16.1 Vandens trečio ir aukštesnio kėlimo siurblinės (daugiabučiai)

Komplektacijos reikalavimai (pav. „A“)

- Maitinimo šaltinis 230 Vac/24 Vdc.
- Akumulatorius 24 Vdc.
- Viršįtampio iškroviklis (D+NPE).
- Programuojamas loginis valdiklis.
- Laisvai programuojamas mobilaus ryšio modemas/maršrutizatorius
- Tinklo komunikacinis modulis valdikliui, RS232/RS485.
- Remontinis kištukinis lizdas 230 Vac.

Norminis vidaus teisės aktas	Savininkas	Patvirtinimo data ir Nr.	Statusas	Psl.
Techninė politika	Infrastruktūros planavimo departamentas	2025-07-08 Nr. VTA-I25-115	Patvirtintas	79 iš 86

- Automatinis jungiklis vienpolis.

16.2 Požeminės nuotekų siurblinės su siurbliais iki 5kW galios

Komplektacijos reikalavimai

- Įvadinis automatinis jungiklis.
- Įtampos kontrolės relė.
- Maitinimo šaltinis 230 Vac/24 Vdc.
- Akumuliatorius 24 Vdc.
- Viršįtampio iškroviklis (D+NPE).
- Kontaktorius siurblių įjungimui, 2vnt.
- Komutaciniai raktai, 2 vnt.
- Skaitmeninis programuojamas indikatorius (LCD ekranas).
- Motovalandų skaitikliai, 2 vnt.
- Ampermetrai, 2 vnt. turi būti **pajungti per transformatorius**.
- Programuojamas loginis valdiklis.
- Laisvai programuojamas mobilaus ryšio modemas/maršrutizatorius
- Tinklo komunikacinis modulis valdikliui, RS232/RS485Remontinis kištukinis lizdas 230Vac, 380Vac.
- Automatinis jungiklis vienpolis B6A.
- Hidrostatinis lygio jutiklis siurblių valdymui.
- Plūdės avariniam atvejui, 2 vnt.
- Dangčio ir durų galiniai jungikliai.
- Kištukinis lizdas elektros generatoriaus pajungimui (16A), su ne mažiau kaip 1.5 ilgio kabeliu (ne kvartalinėms siurblinėms).

16.3 Požeminės nuotekų siurblinės su siurbliais virš 5 kW galios

Komplektacijos reikalavimai

- Įvadinis automatinis jungiklis.
- Įtampos kontrolės relė.
- Maitinimo šaltinis 230 Vac/24 Vdc.
- Akumuliatorius 24 Vdc.
- Viršįtampio iškroviklis (D+NPE).
- Sklandaus paleidimo įrenginys siurblių įjungimui, 2vnt.
- Komutaciniai raktai, 2 vnt.
- Skaitmeninis programuojamas indikatorius (LCD ekranas).
- Motovalandų skaitikliai, 2 vnt.
- Ampermetrai, 2 vnt. turi būti **pajungti per transformatorius**.
- Programuojamas loginis valdiklis.
- Laisvai programuojamas mobilaus ryšio modemas/maršrutizatorius
- Tinklo komunikacinis modulis valdikliui, RS232/RS485Remontinis kištukinis lizdas 230Vac, 380Vac.
- Automatinis jungiklis vienpolis B6A.
- Hidrostatinis lygio jutiklis siurblių valdymui.
- Plūdės avariniam atvejui, 2 vnt.
- Dangčio ir durų galiniai jungikliai.

16.4 Akumuliatorių baterijų naudojimas valdymo skyduose

Nepertraukiamo maitinimo šaltiniai nenaudojami nuotekų ir vandentiekio siurblinių technologinio proceso kontrolės ir valdymo skyduose. Šiuose skyduose turi būti sumontuotos 24 V nuolatinės įtampos akumuliatorių baterijos, kurios nuolat kraunamos iš skyde sumontuoto 24 V maitinimo šaltinio.

Šios baterijos turi užtikrinti:

Norminis vidaus teisės aktas	Savininkas	Patvirtinimo data ir Nr.	Statusas	Psł.
Techninė politika	Infrastruktūros planavimo departamentas	2025-07-08 Nr. VTA-I25-115	Patvirtintas	80 iš 86

- Skydo įrangos (valdiklių, ryšio įrangos ir kt.) nepertraukiamą darbą, esant trumpalaikiams įtampos svyravimams ir nutūkėjimams.
- Skydo įrangos maitinimą, kuris leistų išsiųsti pranešimą į SCADA apie elektros energijos tiekimo sutrikimus.
- Skydo įrangos maitinimą nustatyta laiką (ne mažiau kaip 30 min.), per kurį dispečeris gautų visą reikiamą informaciją (slėgius, lygius ir kt.) iš objekto, kuriame sutriko energijos tiekimas.

16.5 Reikalavimai GSM/GPRS ryšio modemui

Duomenų perdavimui iš siurblių į SCADA naudojamas laisvai programuojamas mobilaus ryšio modemas/maršrutizatorius. Modemas turi būti suderintas duomenų persiuntimui su Lietuvos Respublikoje mobilaus ryšio technologijos paslaugas teikiančiais tiekėjais. Modemas turi palaikyti 2G, 4G (LTE) (800/900/1800/2100/2600 MHz), mobiliojo ryšio technologijas. Su modemui turi būti naudojama išorinė mobilaus ryšio antena su ≥ 2 m ilgio kabeliu antenos pajungimui (didesnis ilgis turi būti parenkamas atsižvelgiant į antenos pastatymo vietą). Antenos stiprinimas ne mažiau 5 dBi (didesnio stiprinimo 7/9/12 ar didesnio stiprinimo antenos (įskaitant kryptines), parenkamas atsižvelgiant į ryšio stiprumą. Antenos pastatymo vietoje turi būti išmatuotas 2G, 4G (LTE) ryšio signalo stiprumas. Remiantis gautais matavimais turi būti parinktas antenos tipas (kryptinė / nekryptinė) ir stiprinimas bei jos pastatymo vieta taip, kad būtų užtikrintas ne mažesnis kaip -90 dBm ryšio signalo stiprumas. Tais atvejais, kai antena pastatoma išorėje, ji turi būti skirta naudoti lauko sąlygoms. Modemas/maršrutizatorius turi turėti galimybę siųsti žurnalinius įrašus į SIEM sistemą, nuotolinį prisijungimą prie įrenginio administravimo portalo naudojant šifruotą protokolą HTTPS, laiko sinchronizaciją ne mažiau negu iš dviejų šaltinių, SIM kortelės PIN kodo palaikymą.

17. Technologinių apskaitų įrengimas (reikalavimai, techninė įranga)

Elektros apskaita

Technologinės elektros apskaitos prietaisai (tinklo analizatoriai) įrengiami siurblių efektyvumui matuoti. Tinklo analizatoriai turi matuoti įvado įtampą, siurblių sroves, suvartotą energijos kiekį. Įrengiami naujai statomose ar rekonstruojamose siurblinėse, kuriose yra įrengti debitomačiai. Signalai perduodami į SCADA.

Technologinė elektros energijos apskaita naujuose objektuose įrengiama, vadovaujantis šiais principais:

- Objektuose, kur elektros energijos tiekimas vykdomas skirtingoms veikloms iš vieno tiekimo taško (su bendra komercinė elektros energijos apskaita), technologinė elektros energijos apskaita įrengiama kiekvienai veiklai atskirai. Taip pat įrengiama techninė elektros energijos apskaita netechnologinėms reikmėms apskaityti;
- Technologiniuose objektuose su viena konkrečia veikla, technologinė elektros energijos apskaita naudojama apskaityti kitoms reikmėms sunaudojamą elektros energiją.
- Siurbliams, kurių galingumas yra daugiau nei 30 kW įrengiami individualūs techniniai elektros energijos apskaitos prietaisai;
- ŠVOK įrenginiams, elektromobilių įkrovimo stotelėms įrengiama atskira technologinė elektros energijos apskaita;
- Rangovai vykdydami darbus bendrovės objektuose pagal sudarytas sutartis, esant laikino elektros energijos tiekimo poreikiui darbų atlikimui, elektros energijos apskaita įrengiama Rangovo lėšomis.

Technologinei elektros energijos apskaitai naudojami prietaisai su nuotolinio duomenų nuskaitymo galimybe. Elektros energijos apskaitų duomenys perduodami į SCADA sistemos Historian serverį. Technologinei elektros energijos apskaitai naudojami moduliniai elektros skaitikliai arba tinklo analizatoriai.

Vandens apskaita

Tam, kad būtų galima stebėti savo reikmėms suvartojamo vandens kiekį, vandens apskaita matuojama šiais atvejais:

- Slėginių filtrų praplovimui.
- Buitinėms reikmėms.

Norminis vidaus teisės aktas	Savininkas	Patvirtinimo data ir Nr.	Statusas	Psl.
Techninė politika	Infrastruktūros planavimo departamentas	2025-07-08 Nr. VTA-I25-115	Patvirtintas	81 iš 86

18. Objektų technologiniai pavadinimai

Technologinių-operatyvinių numerių suteikimas gamybinės infrastruktūros objektams

Gamybinių objektų **technologinio-operatyvinio numerio (T-O numerio)** paskirtis yra vienareikšmis objekto identifikavimas UAB „Vilniaus vandenys“ duomenų rinkiniuose, padaliniams ir darbuotojams keičiantis informacija raštu ir žodžiu bei ženklinant gamybinius objektus vietovėje.

Gamybinių objektų **T-O numeris** sudaromas iš aštuonių ženklų, atskirtų į dvi reikšmines dalis. Pirma reikšminė dalis (trys ženklai) nusako objekto priklausomybę tam tikros infrastruktūros srities vienerūšių objektų grupei, antra reikšminė dalis (keturi ženklai) nusako objekto numerį vienerūšių objektų grupėje. **T-O numerio** aštuonių ženklų reikšmės yra šios:

- Pirmas ženklas nusako objekto priklausomybę infrastruktūros sričiai: „V“ – vandens tiekimo infrastruktūros objektas; „N“ – nuotakyno infrastruktūros objektas; „E“ – energetikos ūkio infrastruktūros objektas.
- Antras ir trečias ženklai (kartu su pirmuoju ženklu) nusako vienerūšių objektų grupę:

V	G	R	-					- vandens gręžinys;
V	B	O	-					- vandentiekio bokštas;
V/N	R	E	-					- vandentiekio arba nuotakyno rezervuaras;
V	G	E	-					- vandens ruošykla – vandens gerinimo įrenginiai;
V/N	S	1	-					- vandentiekio arba nuotakyno I kėlimo siurblinė (vandentiekio atveju - vandenvietė);
V/N	S	2	-					- vandentiekio arba nuotakyno II kėlimo siurblinė;
V/N	S	3	-					- vandentiekio arba nuotakyno III kėlimo siurblinė;
V/N	S	n	-					- vandentiekio arba nuotakyno n-tojo kėlimo siurblinė;
V	K	L	-					- Vandens ėmimo kolonėlė (vandenpylė);
V	I	T	-					- Vandens išdavimo taškas;
N	P	T	-					- Nuotekų priėmimo taškas
N	A	I	-					- Nuotekų tinklo avarinis išleistuvas;
N	S	E	-					- Nuotekų tinklo separatorius (KL ir KF atskyrimui);
N	V	I	-					- Nuotekų valyklos (išvalytų nuotekų) išleistuvas;
N	V	A	-					- nuotekų valykla;
E	Š	P	-					- šilumos punktas;
E	T	P	-					- transformatorinė;
E	T	R	-					- transformatorius;
E	S	1	-					- elektros energijos tiekimo įvadinė spinta;
E	S	2	-					- elektros energijos skirstymo spinta;
E	S	3	-					- elektros energijos apskaitos spinta;
E	S	4	-					- elektros energijos įvadinė ir skirstymo spinta;
E	S	5	-					- elektros energijos įvadinė ir apskaitos spinta;
E	S	6	-					- elektros energijos įvadinė, skirstymo ir apskaitos spinta;
E	S	7	-					- rezervinio elektros energijos tiekimo automatinio įjungimo skydas;
E	S	8	-					- dispečerizacijos spinta;
E	S	9	-					- automatikos valdymo spinta;
E	K	R	-					- kabelio remontinis sujungimas;
V/N/E	V	R						- vandentiekio, nuotakyno arba energetinio ūkio vamzdyno remontinis sujungimas (mova, apkaba ir pan.);
E	K	L	-					- energetinio ūkio kabelinė linija;
E	O	L	-					- energetinio ūkio orinė linija;
E	A	S	-					- apšvietimo stulpas;
E	S	E	-					- saulės elektrinė (fotovoltinė saulės elektrinė);
S	A	P	-					- apsauginė signalizacijos objektas;

Norminis vidaus teisės aktas	Savininkas	Patvirtinimo data ir Nr.	Statusas	Psł.
Techninė politika	Infrastruktūros planavimo departamentas	2025-07-08 Nr. VTA-I25-115	Patvirtintas	82 iš 86

S	G	A					
S	A	G					

- gaisrinės signalizacijos objektas;
- apsauginės ir gaisrinės signalizacijos objektas;

- Ketvirtas ženklas atskiria objekto paskirties dalį nuo objekto numerio dalies ir visada yra „–“;
- Ženklaai nuo penkto iki aštunto nusako objekto numerį vienaarūšių objektų grupėje. Kai numerį sudaro mažiau nei keturi skaitmenys, numeris rašomas užpildant dešiniau esančius laukus, o kairiau esantys laukai užpildomi ženklu „0“ (tokiu būdu išdėstant ženklus užtikrinamas tinkamas numerio rūšiavimas tekstinių duomenų rinkiniuose), pvz.:

V	S	1	-	0	0	0	4
V	G	R	-	0	2	3	0
V	S	2	-	0	0	1	5
N	S	1	-	0	1	6	1
N	V	A	-	0	0	0	3

- Vandenvietė (vandentiekio I kėlimas) Nr. 4
- Vandens grėžinys Nr.230
- II kėl. vandentiekio siurblinė Nr. 15
- I kėl. nuotekų siurblinė Nr.161
- Nuotekų valykla Nr. 3

Teritorijos, kuriose yra ne vienas objektas, įvardijamos teritorijoje esančių objektų santrumpomis, atskirtomis pasvirusiu brūkšniu ir po brūkšnelio įrašomu vietovės pavadinimu, pvz.:

VRE/VGE/VS2-Kirtimai

Šuliniai (kameros) įvardinami taip:

- Pirmas simbolis – raidė **V** (vandentiekio) arba **N** (nuotakyno) arba **E** (energetinio ūkio) arba **O** (ortakio), nusakantys objekto priklausomybę infrastruktūros sričiai;
- Antras simbolis – raidė „Š“, nusakantis vienaarūšių objektų grupę - „šulinys“;
- Trečias ir dešimtas simboliai visada yra „–“, atskiriantys ženklinimo simbolių grupes;
- Ženklaai nuo ketvirto iki devinto (**šeši skaitmenys**) nusako objekto (šiuo atveju - šulinio) centro geografinę platumą LKS94 koordinatų sistemoje.
- Ženklaai nuo vienuolikto iki septyniolikto (**septyni skaitmenys**) nusako objekto (šiuo atveju - šulinio) centro geografinę ilgumą LKS94 koordinatų sistemoje.

Pvz.:

N	Š	-	5	8	5	9	6	5	-	6	0	5	8	3	8	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Nuotakyno šulinys, kurio dangčio centro LKS koordinatės yra [LKS: 565965 6058382]

V	Š	-	5	8	5	9	9	1	-	6	0	5	8	3	5	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Vandentiekio šulinys, kurio dangčio centro LKS koordinatės yra [LKS: 565991 6058353]

Šuliniai (kameros) turi alternatyvų numerį, kurį „gauna“ iš TIIS sistemos.

Technologinių-operatyvinių numerių suteikimas vandens tiekimo teritorijoms (zonoms)

Vandens tiekimo teritorijos (zonos) technologinis-operatyvinis numeris sudaromas iš **vienuolikos** ženklų, brūkšneliais atskirtų į tris reikšmines dalis.

- Pirmas ženklas nusako objekto priklausomybę infrastruktūros sričiai: „V“ – vandentiekio srities objektas;
- Antras ženklas nusako objekto priklausomybę vienaarūšių objektų grupei (šiuo atveju – „Z“ – vandens tiekimo teritorija - zona);
- Trečias ženklas nusako vandens tiekimo lygį. Juo gali būti sveikas skaičius pradedant nuo nulio (tiesiogiai iš vandenvietės vandeniu aprūpinamoje teritorijoje) ir baigiant smulkiausių vandens tiekimo teritorijų padalinimą atitinkančiu skaičiumi;
- Ketvirtas ir devintas ženklai – visada brūkšneliai;

Norminis vidaus teisės aktas	Savininkas	Patvirtinimo data ir Nr.	Statusas	Psl.
Techninė politika	Infrastruktūros planavimo departamentas	2025-07-08 Nr. VTA-I25-115	Patvirtintas	83 iš 86

- Penktas-aštuntas ženklai atitinka vandenį į šią zoną tiekiančios vandenvietės ar siurblinės operatyvinio numerio dalį, esančią už jos operatyvinio numerio brūkšnelio.
- Dešimtas ir vienuoliktas ženklai nusako vandens tiekimo pazonės numerį, kai siurblinės zona yra sudalinta pazonėmis. Tuo atveju kai zona nėra sudalinta pazonėmis arba kai kodas sudaromas norint įvardinti ne pazonę, o visą zoną (tam tikros siurblinės pazonių visumą), 10-tas ir 11-tas skaičiai yra nuliai.

Pvz.:

V	Z	1	-	0	0	1	6	-	0	0	Pirmo vandens tiekimo lygio, A. Panerių II kėl. siurblinės zona (apimanti visas zonos pazines).
V	Z	2	-	0	0	1	6	-	0	4	Antro vandens tiekimo lygio, A. Panerių II kėl. siurblinės ketvirta pazonė.

Technologinių-operatyvinių numerių suteikimas technologinių parametrų matavimo prietaisams

- **Vandentiekio debitomačiams**

Technologinių parametrų (slėgio, debito, vandens lygio) matavimo prietaiso operatyvinis numeris sudaromas iš devyniolikos ženklų, atskirtų į keturias reikšmines dalis.

- Pirmas ženklas nusako objekto priklausomybę infrastruktūros sričiai: „V“ – vandentiekio srities objektas; („N“ – nuotakyno srities objektas; „E“ – energetikos srities objektas);
- Antras ženklas nusako objekto priklausomybę vienerūšių objektų grupei (šiuo atveju – „M“ – technologinių parametrų matavimo prietaisas);
- Trečias-šeštas ženklai nusako unikalų numerį UAB „Vilniaus vandenys“ technologinių matavimo prietaisų registre;
- Septintas, dvylikas ir septynioliktas ženklai atskiria operatyvinio numerio reikšmines grupes ir visada yra apatinio pabraukimo simboliai;
- Aštuntas-vienioliktas ženklai atitinka tarp brūkšnelių esančią operatyvinio numerio dalį tos vandens tiekimo zonos, iš kurios vanduo didžiąja laiko dalį išteka (didesnio slėgio zonos);
- Trylikas-šešioliktas ženklai atitinka tarp brūkšnelių esančią operatyvinio numerio dalį tos vandens tiekimo zonos, į kurią vanduo didžiąja laiko dalį įteka (mažesnio slėgio zonos);
- Aštuonioliktas ženklas nusako matuojamą parametą: „Q“ – debitas; „P“ – slėgis; „H“ – vandens stulpo aukštis (pvz. rezervuaro vandens lygis);
- Devynioliktas ženklas nusako fizinio prietaiso kanalo numerį (virtualaus prietaiso numerį fiziniame prietaise).

Pvz.:

V	M	0	6	4	8	-	0	0	1	6	-	0	0	0	7	-	Q	2	Vandentiekio srities (V) technologinio matavimo prietaiso (M) Nr.648 (0648), sumontuoto tarp 0016 ir 0007 zonų, debito matavimo (Q) kanalas Nr.2 (2).
Informacija SCADA konfigūravimui :											„Site Name“ dalis								
											„Channel Name“								

- **Nuotekų debitomačiams**

Technologinių parametrų (slėgio, debito, vandens lygio) matavimo prietaiso operatyvinis numeris sudaromas iš devyniolika ženklų, atskirtų į keturias reikšmines dalis.

- Pirmas ženklas nusako objekto priklausomybę infrastruktūros sričiai: „N“ – nuotakyno srities objektas;
- Antras ženklas nusako objekto priklausomybę vienerūšių objektų grupei (šiuo atveju – „M“ – technologinių parametrų matavimo prietaisas);
- Trečias-šeštas ženklai nusako unikalų numerį UAB „Vilniaus vandenys“ technologinių matavimo prietaisų registre;
- Septintas, dvylikas ženklai atskiria operatyvinio numerio reikšmines grupes ir visada yra apatinio pabraukimo simboliai;

Norminis vidaus teisės aktas	Savininkas	Patvirtinimo data ir Nr.	Statusas	Psl.
Techninė politika	Infrastruktūros planavimo departamentas	2025-07-08 Nr. VTA-I25-115	Patvirtintas	84 iš 86

- Aštuntas-vienuoliktas ženklai atitinka už brūkšnelio esančią operatyvinio numerio dalį tos nuotekų siurblynės, kurios nuotekas prietaisas apskaito;
- Tryliktas ženklas nusako matuojamą parametą: „Q“ – debitas; „P“ – slėgis; „H“ – nuotekų lygis (vandens stulpo aukštis);

Pvz.:

N	M	0	0	0	1	–	0	1	6	1	–	Q	Nuotekų srities (N) technologinio matavimo prietaisas (M) Nr.1 (0001), matuojantis nuotekų siurblynės NS-0161 siurbliuojamo srauto debitą (Q).
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--

Technologinį numerį objektui suteikia Bendrovės atsakingas padalinys, pažymėdamas objekto vietą UAB „Vilniaus vandenys“ geografinėje informacinėje sistemoje.

Žymenys, pagaminti užnešant ant kieto plastiko naudojant specialią įrangą su neišblunkančiais, ultravioletiniam, atmosferiniam ir mechaniniam poveikiui atspariais dažais, lazeriu ar graviruoti, įrengiami ant:

- Statinių, pastatų ir pastatų durų iš lauko pusės.
- Lauke įrengtų spintų (skydelių).
- Ant teritorijos vartų.

Išimtiniais atvejais, planuojant remonto darbus, atsižvelgiant į rekonstravimo planus operatyviniai pavadinimai gali būti žymimi dažais, trafareto pagalba geltoname fone juodais užrašais.

Jei teritorijoje yra keli objektai, žymėjimai dedami ant kiekvieno iš jų.


19. Vieno rakto sistema

UAB „Vilniaus vandenys“ naudojami raktai, kurių saugumo lygis:

Antžeminiams objektams įrengiama atskira ryšio mazgo patalpa su įeigos kontrole. Patekimui į antžeminius objektus įrengiama kodinė dėžutė prie patekimo į objektą skirta patalpų raktui laikyti.

II lygis: raktai turi juridinę ir technologinę apsaugą. Rakto kopijos daromos tik pateikus raktą ir jo indentifikavimo kortelę.

Norminis vidaus teisės aktas	Savininkas	Patvirtinimo data ir Nr.	Statusas	Psł.
Techninė politika	Infrastruktūros planavimo departamentas	2025-07-08 Nr. VTA-I25-115	Patvirtintas	85 iš 86

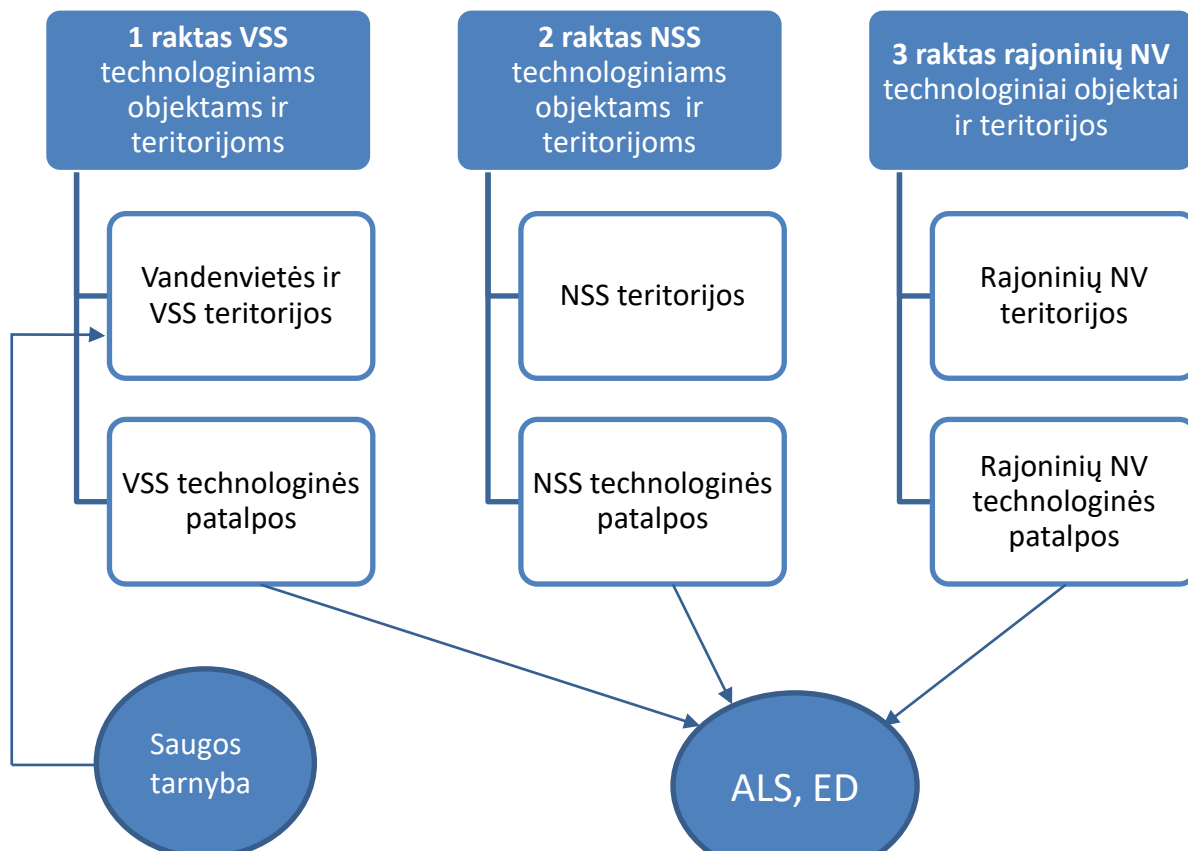

58 pav. Raktų paskirstymo schema

20. Techninė priežiūra

Už vykdomų statybinių darbų kokybę bei atitikimą LR statybos įstatymo, statybos taisyklių, statybinių techninių reglamentų reikalavimų ir statybos produktų atitinkančių įstatymų, reglamento nuostatų laikymąsi atsakingas yra statytojas.

20.1 Techninė priežiūra statytojo nuosavybėje

Klientams, įrengiantiems vandentiekio įvadą, kurio diametras ≤ 32 mm ir /ar nuotekų išvadą, kurio diametras ≤ 160 mm, vienbučio / dvibučio namo sklypo teritorijoje (iki prisijungimo vietos prie Bendrovės tinklų, kurie nebus perduoti Vilniaus m., Vilniaus, Šalčininkų, Švenčionių raj. savivaldybių nuosavybėn) nereikia registruotis Bendrovės atstovo iškvietimui dėl paslėptų darbų priėmimo. Prijungimą prie vandentiekio tinklo, hidraulinį bandymą, vamzdyno praplovimą, dezinfekciją, vandens tyrimus atlieka Bendrovė.

Kitais atvejais darbai turi būti priimami stebint UAB „Vilniaus vandenys“ atstovui.

20.2 Prisijungimo prie Bendrovės tinklo stebėjimas

Prisijungimą prie Bendrovės vandentiekio ir nuotekų tinklų turi atlikti Bendrovės darbuotojai arba, jeigu prijungimo darbus atlieka statytojas, tai prisijungimas turi būti stebimas Bendrovės atstovų.

21. Infrastruktūros perdavimas

21.1 Pastatyto Infrastruktūros objekto perdavimas Savivaldybei

Savivaldybės nuosavybėn perduodami bendro naudojimo tinklai: magistraliniai, kvartaliniai, skirstomieji tinklai, priešgaisriniai hidrantai, daugiabučių gyv. namų, ugdymo įstaigų, gydymo įstaigų bei visuomeninės paskirties pastatų įvadai iki išorinės pastato sienos, išvadai nuo pirmojo nuotekų šulinio, vandens slėgio kėlimo stotis su įranga (jei

Norminis vidaus teisės aktas	Savininkas	Patvirtinimo data ir Nr.	Statusas	Psł.
Techninė politika	Infrastruktūros planavimo departamentas	2025-07-08 Nr. VTA-I25-115	Patvirtintas	86 iš 86

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų statybos arba Savivaldybės infrastruktūros plėtros sutartis pasirašyta iki 2021-03-03), nuotekų pakėlimo stotis su įranga (I schema). Statytojas Savivaldybei perduoda tinklus pateikdamas reikiamus dokumentus, kurie nurodyti Atmintinėje statytojui:

<https://www.vv.lt/wp-content/uploads/2021/08/ilga-atmintine-statytojui-2021.pdf>

Infrastruktūra perduodama remiantis Statytojo pasirašyta Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų statybos sutartimi arba nuo 2021-01-01 Savivaldybės infrastruktūros plėtros sutartimi, kurios pagrindu Infrastruktūros objektai perduodami Vilniaus m., Vilniaus, Šalčininkų, Švenčionių raj. sav. nuosavybėn.

Tiesioginės sutartys su vartotojais yra sudaromos, kai Statytojas infrastruktūrą pilnai perduoda Savivaldybei Savivaldybei neperduodami: komercinių pastatų, vienbučių, dvibučių, sublokuotų (kotedžų) gyv. namų įvadai (išskyrus, kai įvadas kotedžams yra vienas), nuotekų išvadai (t. sk. riebalių gaudyklės) iki pirmojo nuotekų šulinio.

Infrastruktūros objektams turi būti įregistruotos tinklų apsaugos zonos. Jeigu Infrastruktūros objektas yra privačiame įregistruotame sklype, prieš perduodant Infrastruktūrą Savivaldybei turi būti nustatytas ir įregistruotas Servitutas, kuris užtikrina galimybę Bendrovės atstovams patekti ir aptarnauti privačiame suformuotame sklype esančią Infrastruktūrą. Sutartimi įforminamas Servitutas – teisė tiesti, aptarnauti ir naudoti požemines komunikacijas (tarnaujantis).

Savivaldybei perduodami daugiabučių gyv. namų, ugdymo įstaigų, gydymo įstaigų bei valstybinių institucijų įvadai iki išorinės pastato sienos ir geriamojo vandens slėgio pakėlimo stotis su įranga (III-o ir IV-o pakėlimo), jei ji įrengta prieš vandens apskaitos mazgą ir sudaryta Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų statybos sutartis iki 2021-03-03.

Jei pastatų vandens apskaitos mazgas yra įrengtas statinio išorėje, t. y. šulinyje, vandens įvadas/-ai perduodami iki šio šulinio imtinai.

Daugiabučių gyv. namų, ugdymo paskirties pastatų, gydymo paskirties pastatų ir kt. pastatų (ne komercinių) nuotekos perduodamos nuo išvado pirmo šulinio iki skirstomojo tinklo (riebalių gaudyklės neperduodamos).

21.2 Galimai bešeimininkės Infrastruktūros perdavimas Savivaldybei

Galimai bešeimininkės Infrastruktūros perėmimo Savivaldybės nuosavybėn procedūras vykdo Savivaldybė.

Galimai bešeimininkė Infrastruktūra tai tinklai, įrenginiai ir statiniai, kurie neturi teisinės registracijos, Statytojas yra išregistruotas, neįmanoma atsekti/nustatyti statytojo, nėra dokumentacijos Infrastruktūros perdavimui, tačiau tinklai reikalingi viešajam vandens tiekimui.

Gavus prašymą (iš Savivaldybės arba gyventojų) dėl galimai bešeimininkių vandentiekio ir nuotekų tinklų, įrenginių bei statinių, prašyme nurodytai Infrastruktūrai atliekama apžiūra ir surašomas defektinis aktas. Kai defektiniame/apžiūros akte nurodomi esminiai trūkumai (reikalinga Infrastruktūros rekonstrukcija arba perklojimas/perstatymas), parengiama sąmata šių darbų atlikimui.

Savivaldybė, gavusi iš Bendrovės sąrašą su galimai bešeimininkės Infrastruktūros objektais bei sąmatomis trūkumų pašalinimui, pradeda galimai bešeimininkės Infrastruktūros perėmimo procedūras Savivaldybės nuosavybėn.

Savivaldybė galimai bešeimininkio turto pripažinimo ir perėmimo procedūras vykdomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 26 d. nutarimu Nr. 634 „Dėl bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, valstybei perduoto, daiktinių įrodymų, lobių ir radinių perdavimo, apskaitymo, saugojimo, realizavimo, grąžinimo ir pripažinimo atliekomis taisyklių patvirtinimo“.